


Typ rozvaděče	"HOP"- OCPEP "2"		
Počet polí	1	Dělení	-
Krytí-zavření	IP43	Otevření	-
Prívod	Spol.uzem.soustava	Vývody	ÚT,ZT,OP, vodič PE
Rozměr: šířka – 300mm	hloubka – 100mm	výška – 200mm	
Název :	DLE ZYKLOSTI VÝROBCE		

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRATKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 659 29 831, DIČ: CZ713225426 Šumenská 278, 747 61 Roudná Tel.: +420 6026 521 889 E-mail: kamil.kratsky@seznam.cz	
INVESTOR :	Státní úřad inspekce práce Kodová 451/3, 746 01 Opava	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PANE
PROJEKCE :	D.1.4.2 – Technika prostředí staveb Státní úřad inspekce práce Kodová 451/3, 746 01 Opava	KAMIL KRATKÝ, CAT 102773	1 2 3
		PODPIS :	4 5 6
		VÝKONKAL, CAT 102773	7 8 9
NÁZEV VÝKRESU :	Č.PANE		
HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE HOP	STAVBA NO: 045 MĚŘÍŠTO : DATA : ŘEŠEN 2017	D.1.4–21	

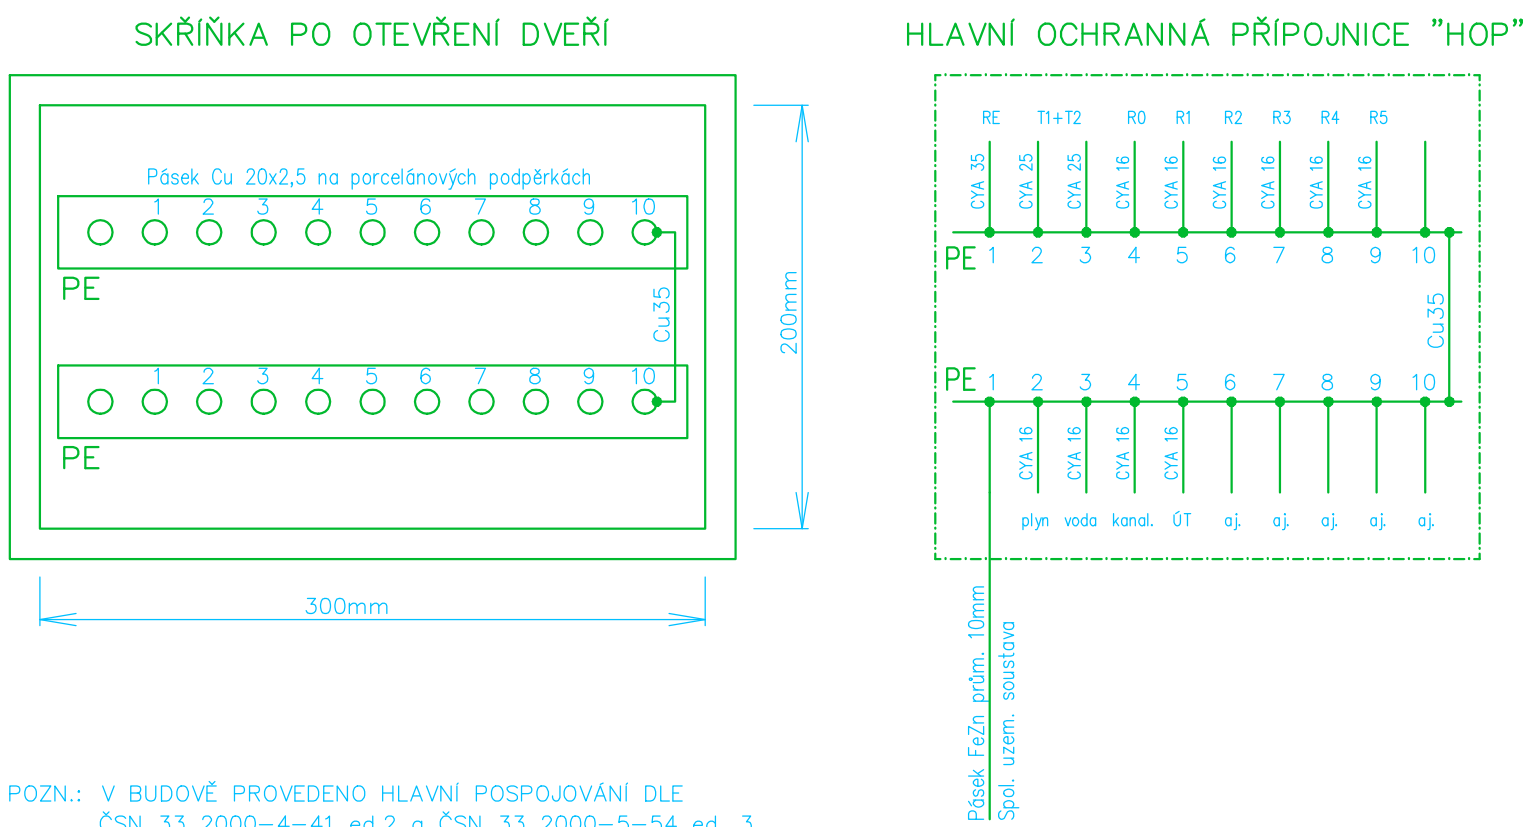


POZN.: V BUDOVĚ PROVĚDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.


HOP – HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE 2

P=30kW, P=24kW/37A, Ik=10kA		
Typ rozváděče	Oceloplechový (168mod.) "Z"	
Počet polí	1	Dělení
Krytí-zavření	IP40	Otevřený
Prívod	SPODEM	Vývod
		NAHORU
Rozměr: šířka – 586mm	hloubka – 160mm	výška – 1193mm
Název: DLE ZYKLOSTI VÝROBCE		
Napěťové soustavy :		
Ochrana před úrazem el.proudem		
3NPE ~ 50Hz 400V/7N-C-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	
NPE ~ 50Hz 230V/7N-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	


NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRATKÝ	
OIP Středobeský kraj – Rekonstrukce budovy		Projektování elektrických zařízení	
Náměstí Barikád č.p. 1122/2, Praha 3 – Žižkov		IČ: 659 29 831, DIČ: CZ713225426	
parcela č. 1985, katastrální území Žižkov		Šumenská 278, 747 61 Roudná	
		Tel.: +420 6026 521 889	
		E-mail: kamil.kratsky@seznam.cz	
INVESTOR :	Státní úřad inspekce práce	ZEDPŘÍPOČNÝ PROJEKTANT :	Č.PANE
	Kodová 451/3, 746 01 Opava	KAMIL KRATKÝ, OKAT 1022773	1 2 3
		PDPDS :	4 5 6
PROJEKCE :	D.1.4.2 – Technika prostředí staveb	VÝKONKAL :	7 8 9
	Státní úřad inspekce práce	KAMIL KRATKÝ, OKAT 1022773	Č.VOKOL
NÁZEV VÝKRESU :	ROZVADĚČ R5	STAVBA PRO : DPS	
		MĚŘÍTKO : ---	
		DATAUM : říjen 2017	D.1.4–20

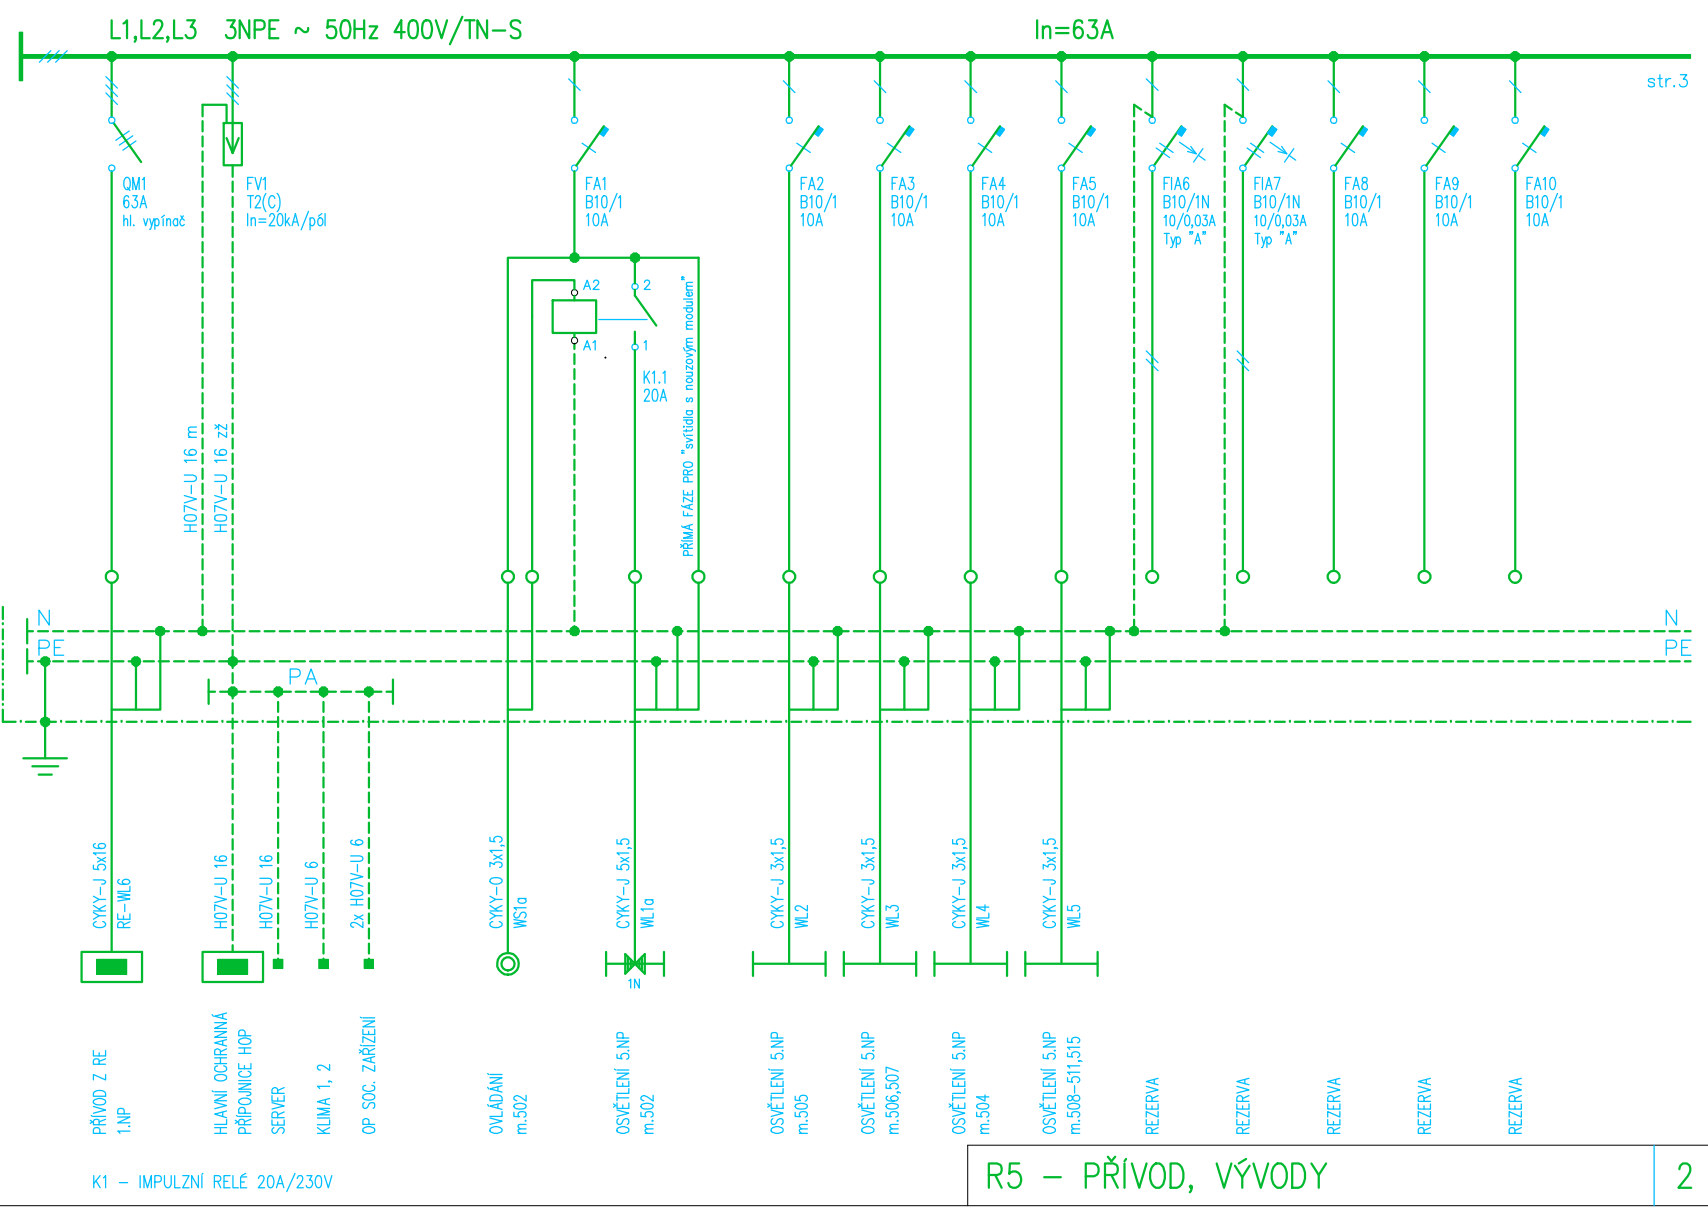

R5 – PŘÍVOD, VÝVODY 2

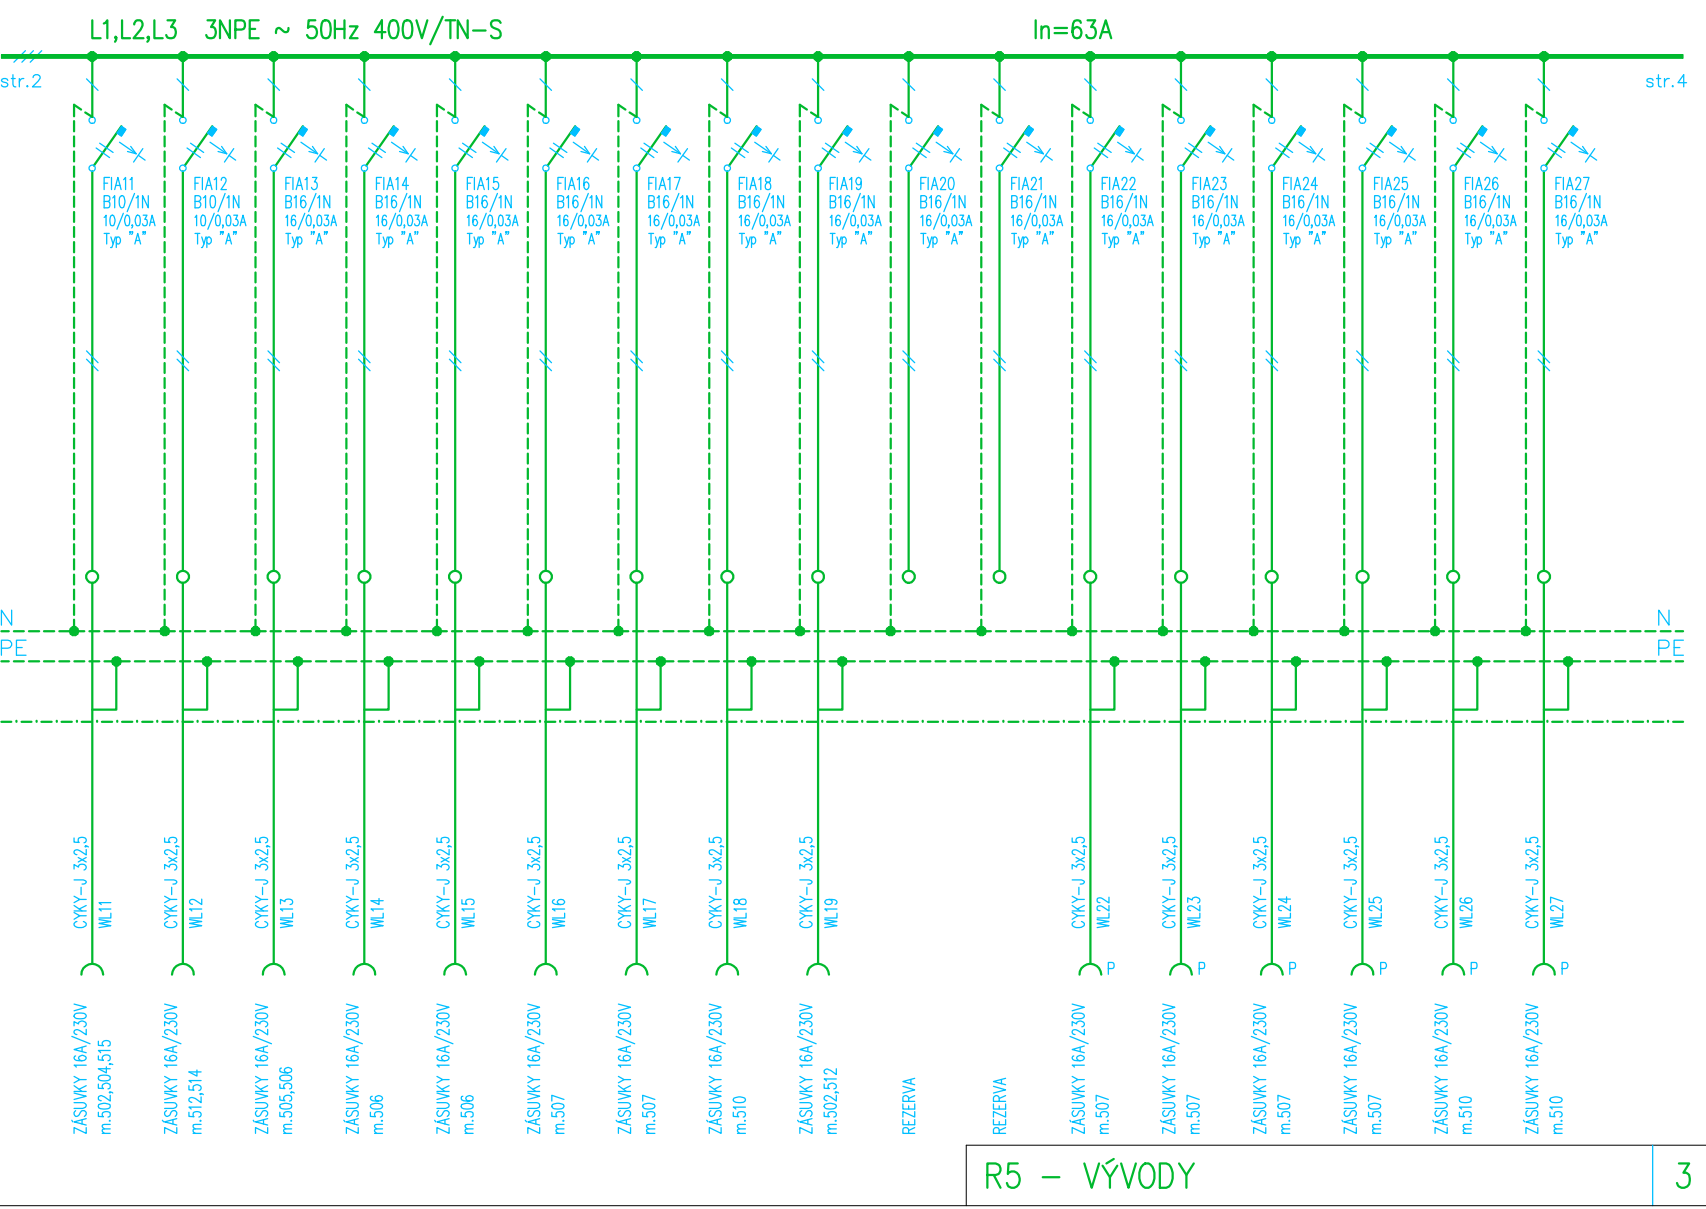


R5 – VÝVODY 3

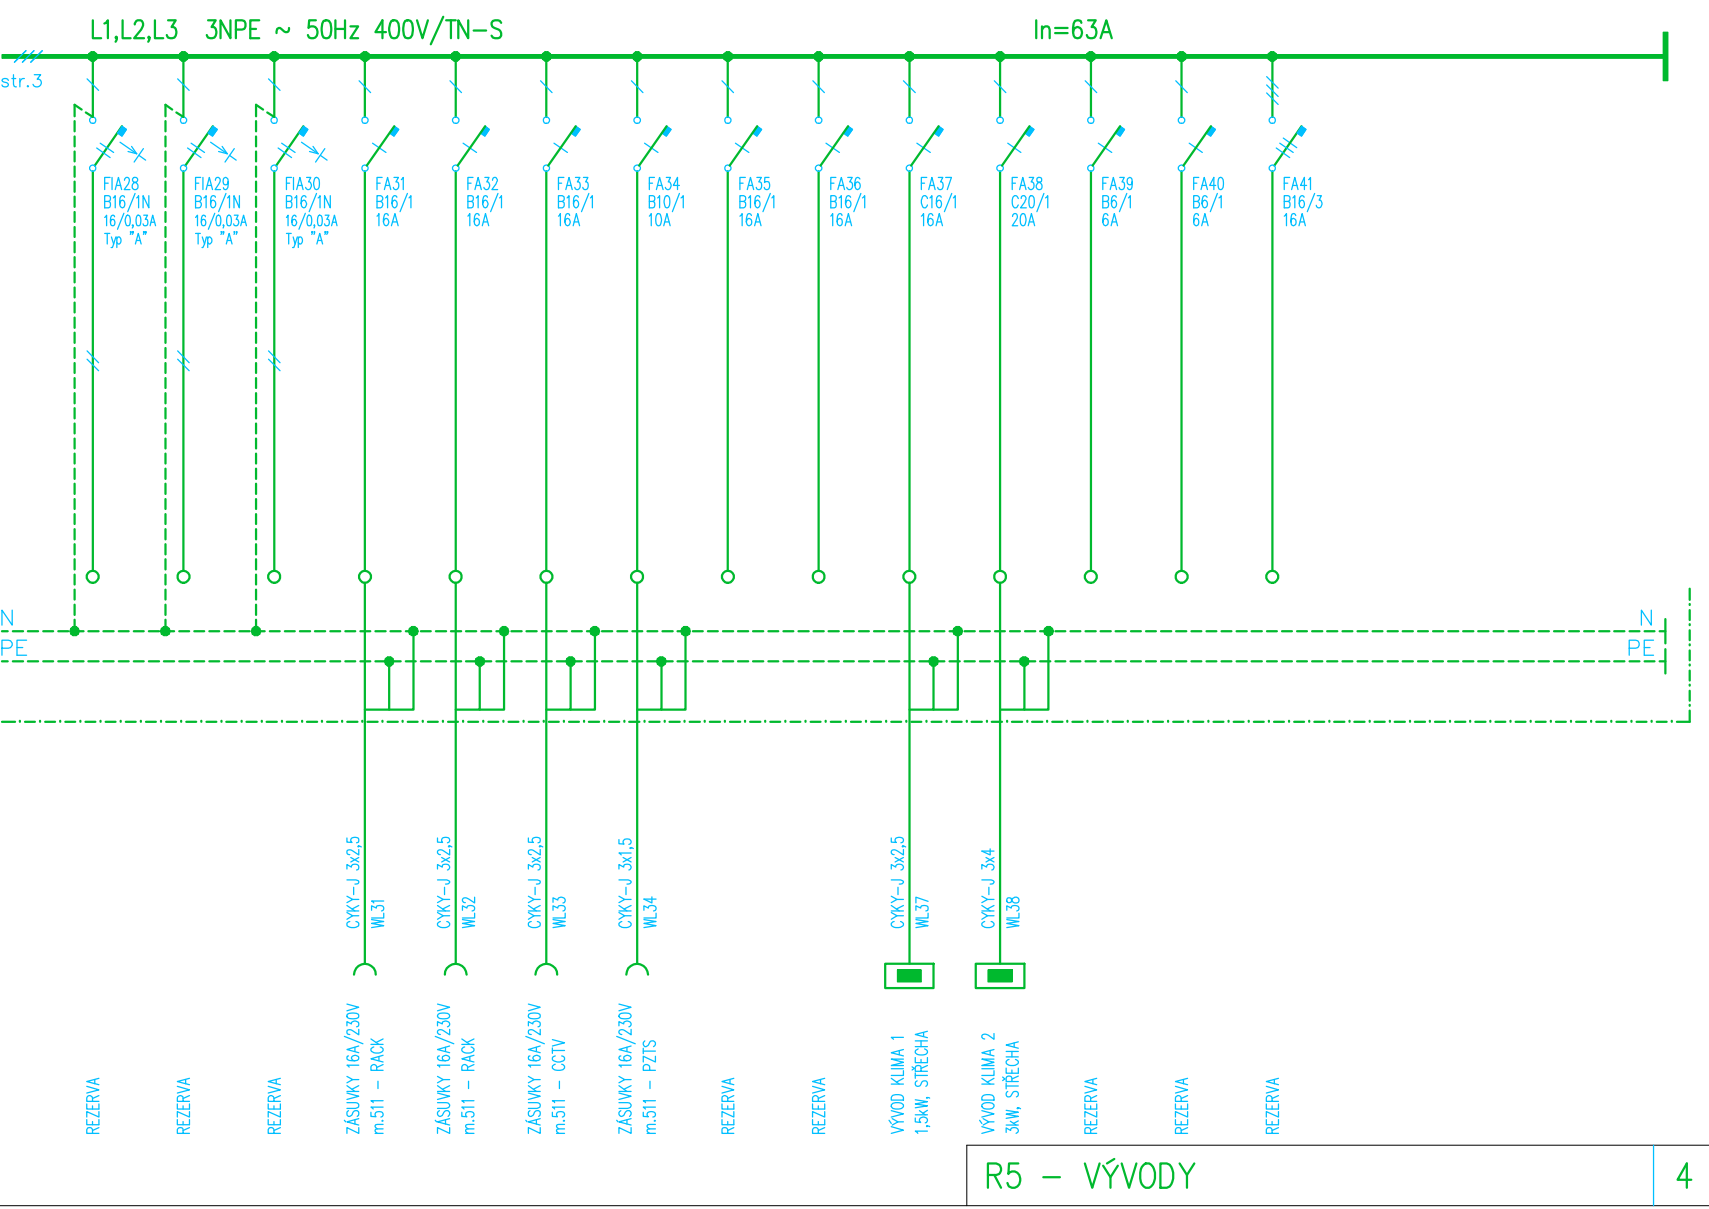


R5 – VÝVODY 4

Pi=30kW, Ps=24kW/37A, Ik=10kA					
Typ rozváděče	Oceloplechový (189mod.) "Z"				
Počet polí	1	Dělení	-		
Krytí-zavření	IP40	Otevření	IP30		
Prívod	SPODEM		Vývod	NAHORU	
Rozměr: šířka	586mm	hloubka	160mm	výška	1377mm
Název: DLE ZYKLOSTI VÝROBCE					
Napěťové soustavy :			Ochrana před úrazem el.proudem		
3NPE ~ 50Hz 400V/7N-C-S			AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
NPE ~ 50Hz 230V/7N-S			AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		


NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRATKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 659 29 831, DIČ: CZ713225426 Šumenská 278, 747 61 Roudná Tel.: +420 6026 521 889 E-mail: kamil.kratsky@seznam.cz		
INVESTOR :	Státní úřad inspekce práce Kodová 451/3, 746 01 Opava	ZDOPROJEKTANT :	Č.PANE :	
PROJEKCE :	D.1.4.2 – Technika prostředí staveb Státní úřad inspekce práce Kodová 451/3, 746 01 Opava	VÝKONKAL :	7 8 9	Č.VÝKON :
NÁZEV VÝKRESU :	ROZVADĚČ R4	STUPNĚR D : 0/05 MĚRITKO : 1:1 DATA : 2021	D.1.4–19	

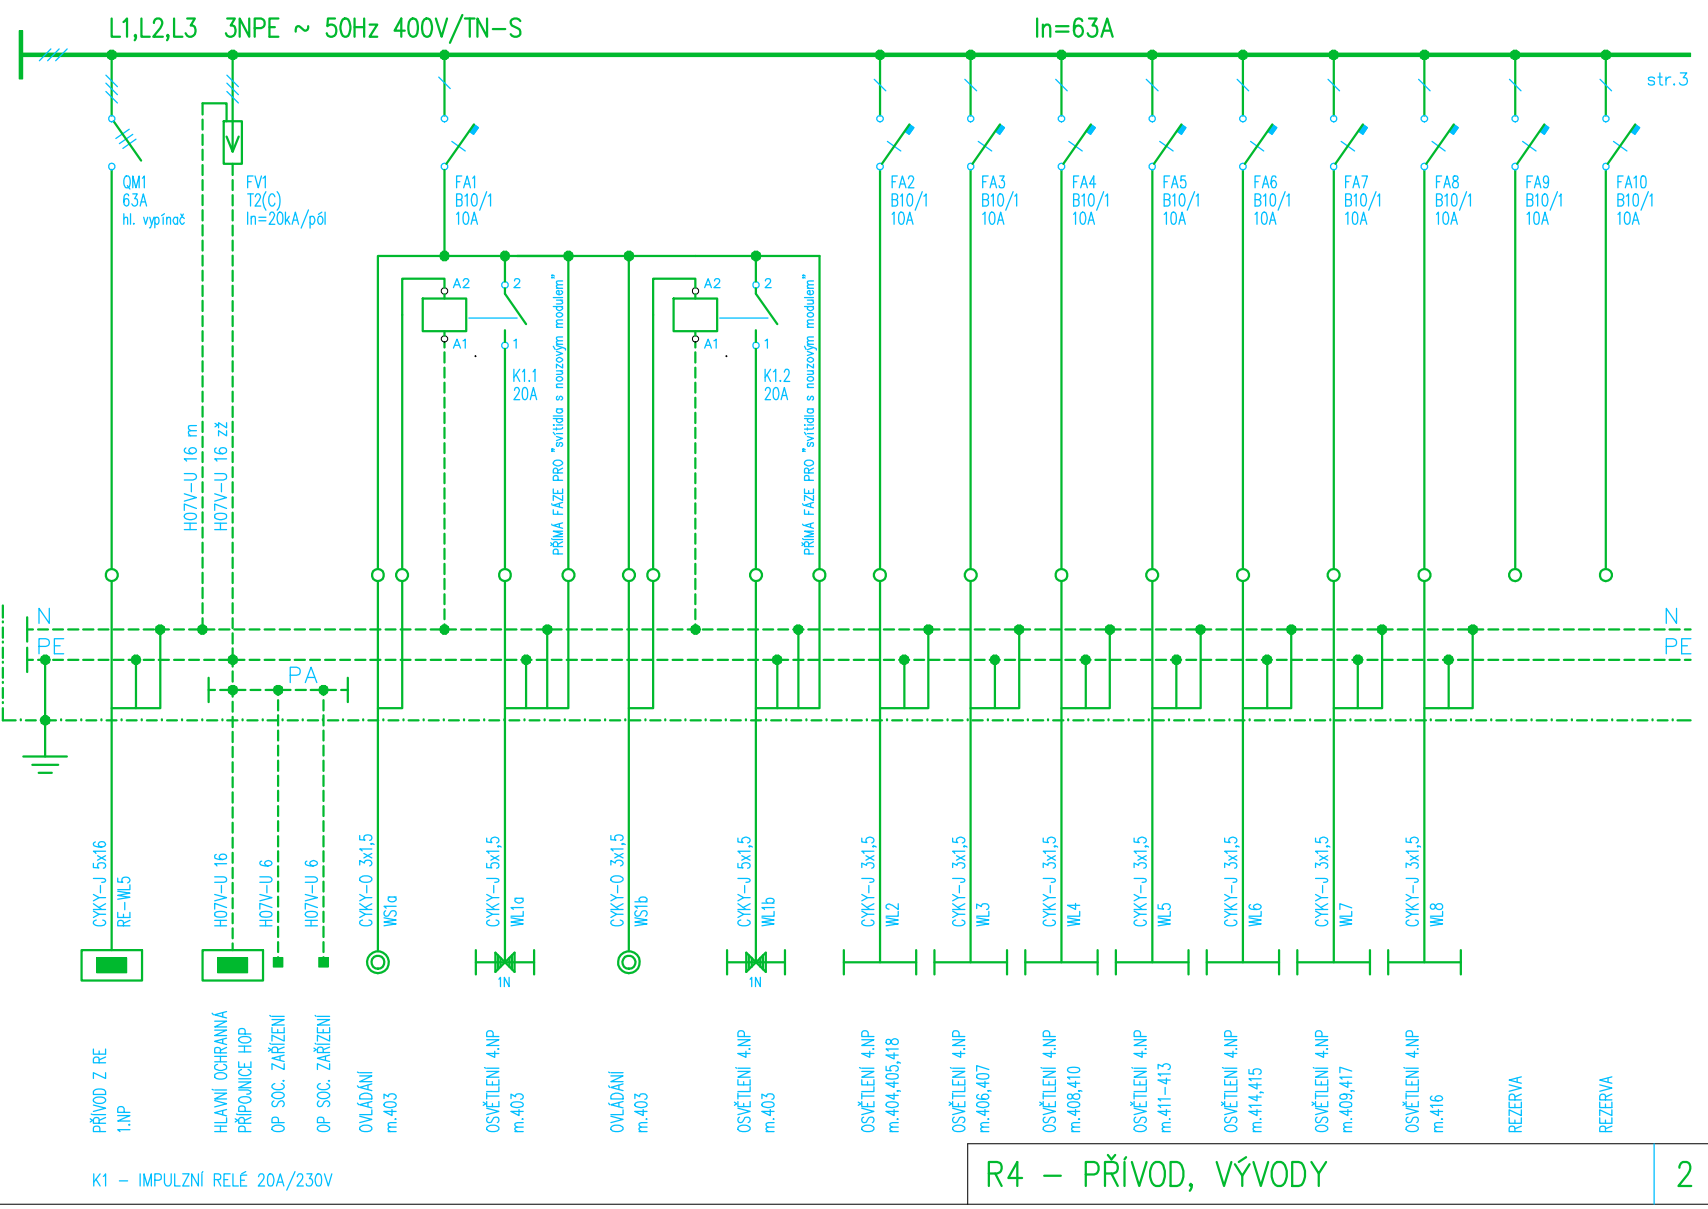


R4 – PŘÍVOD, VÝVODY 2

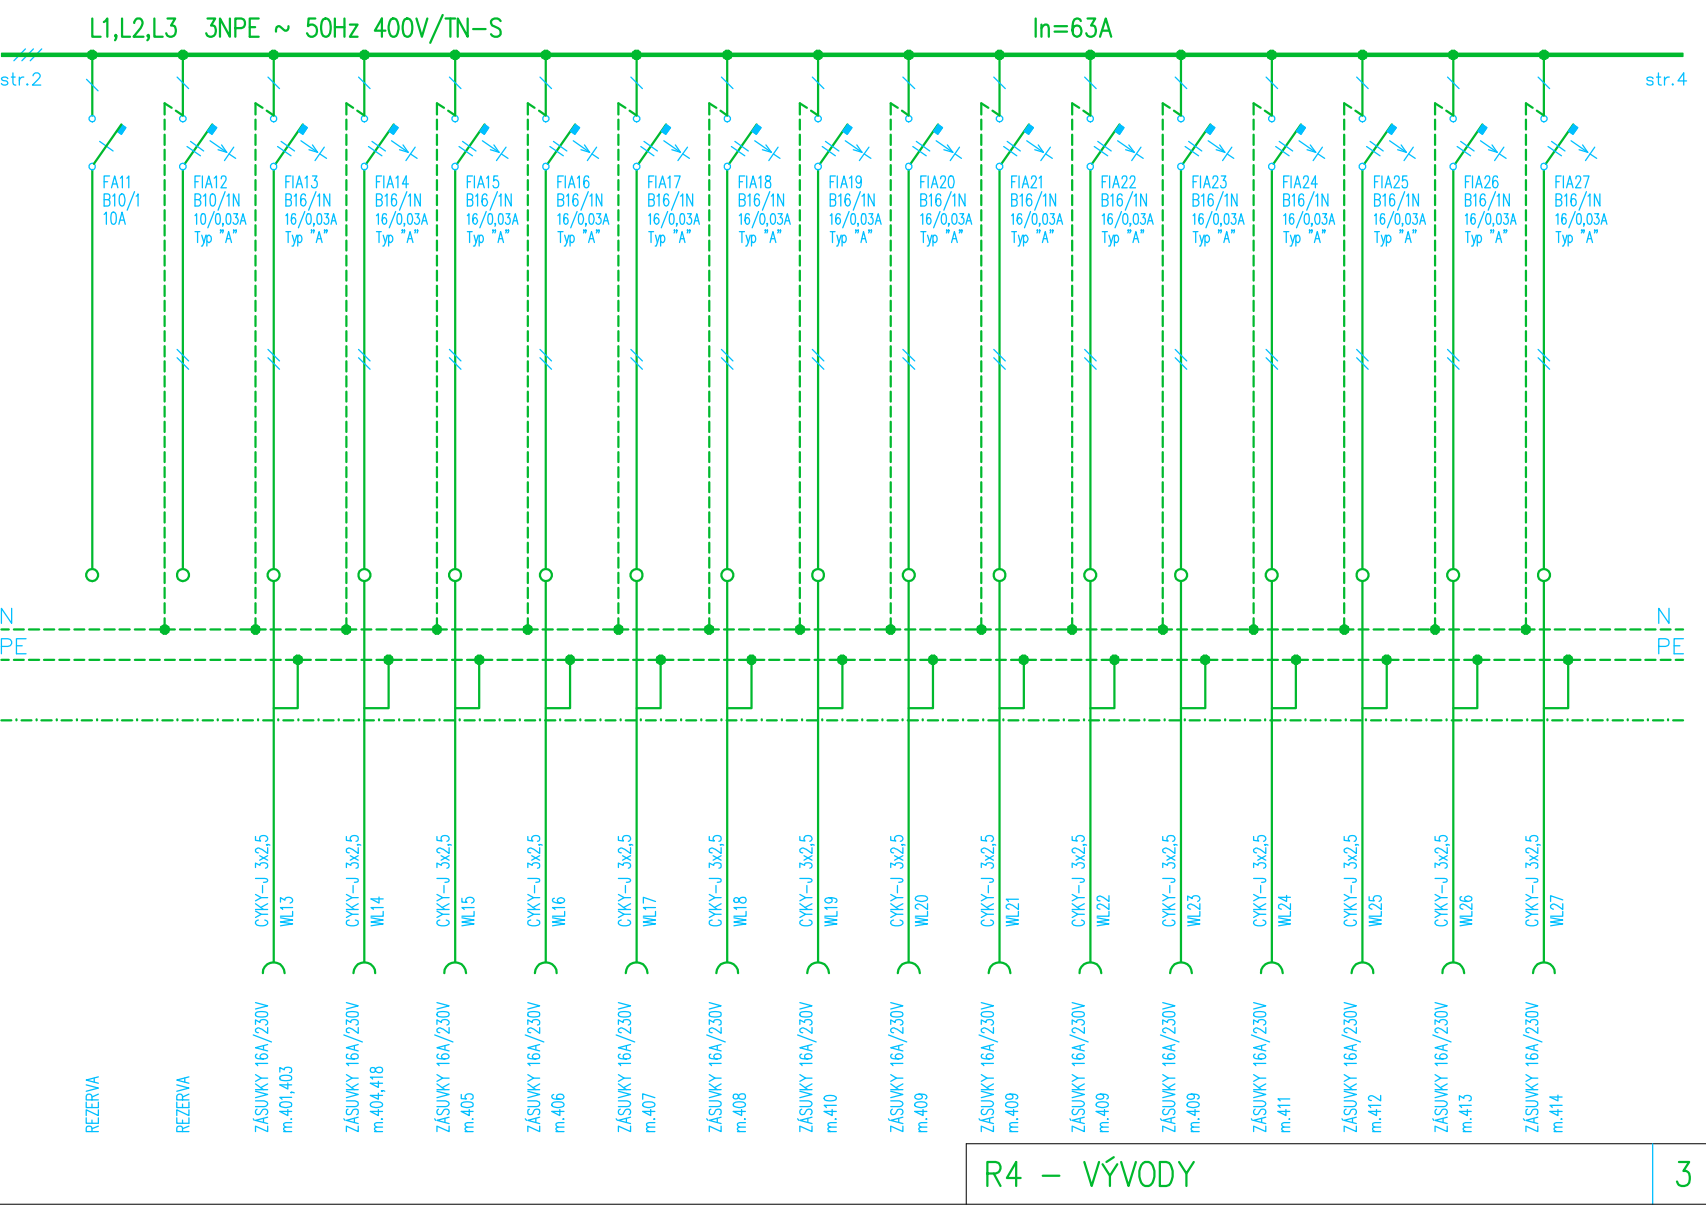

R4 – VÝVODY 3

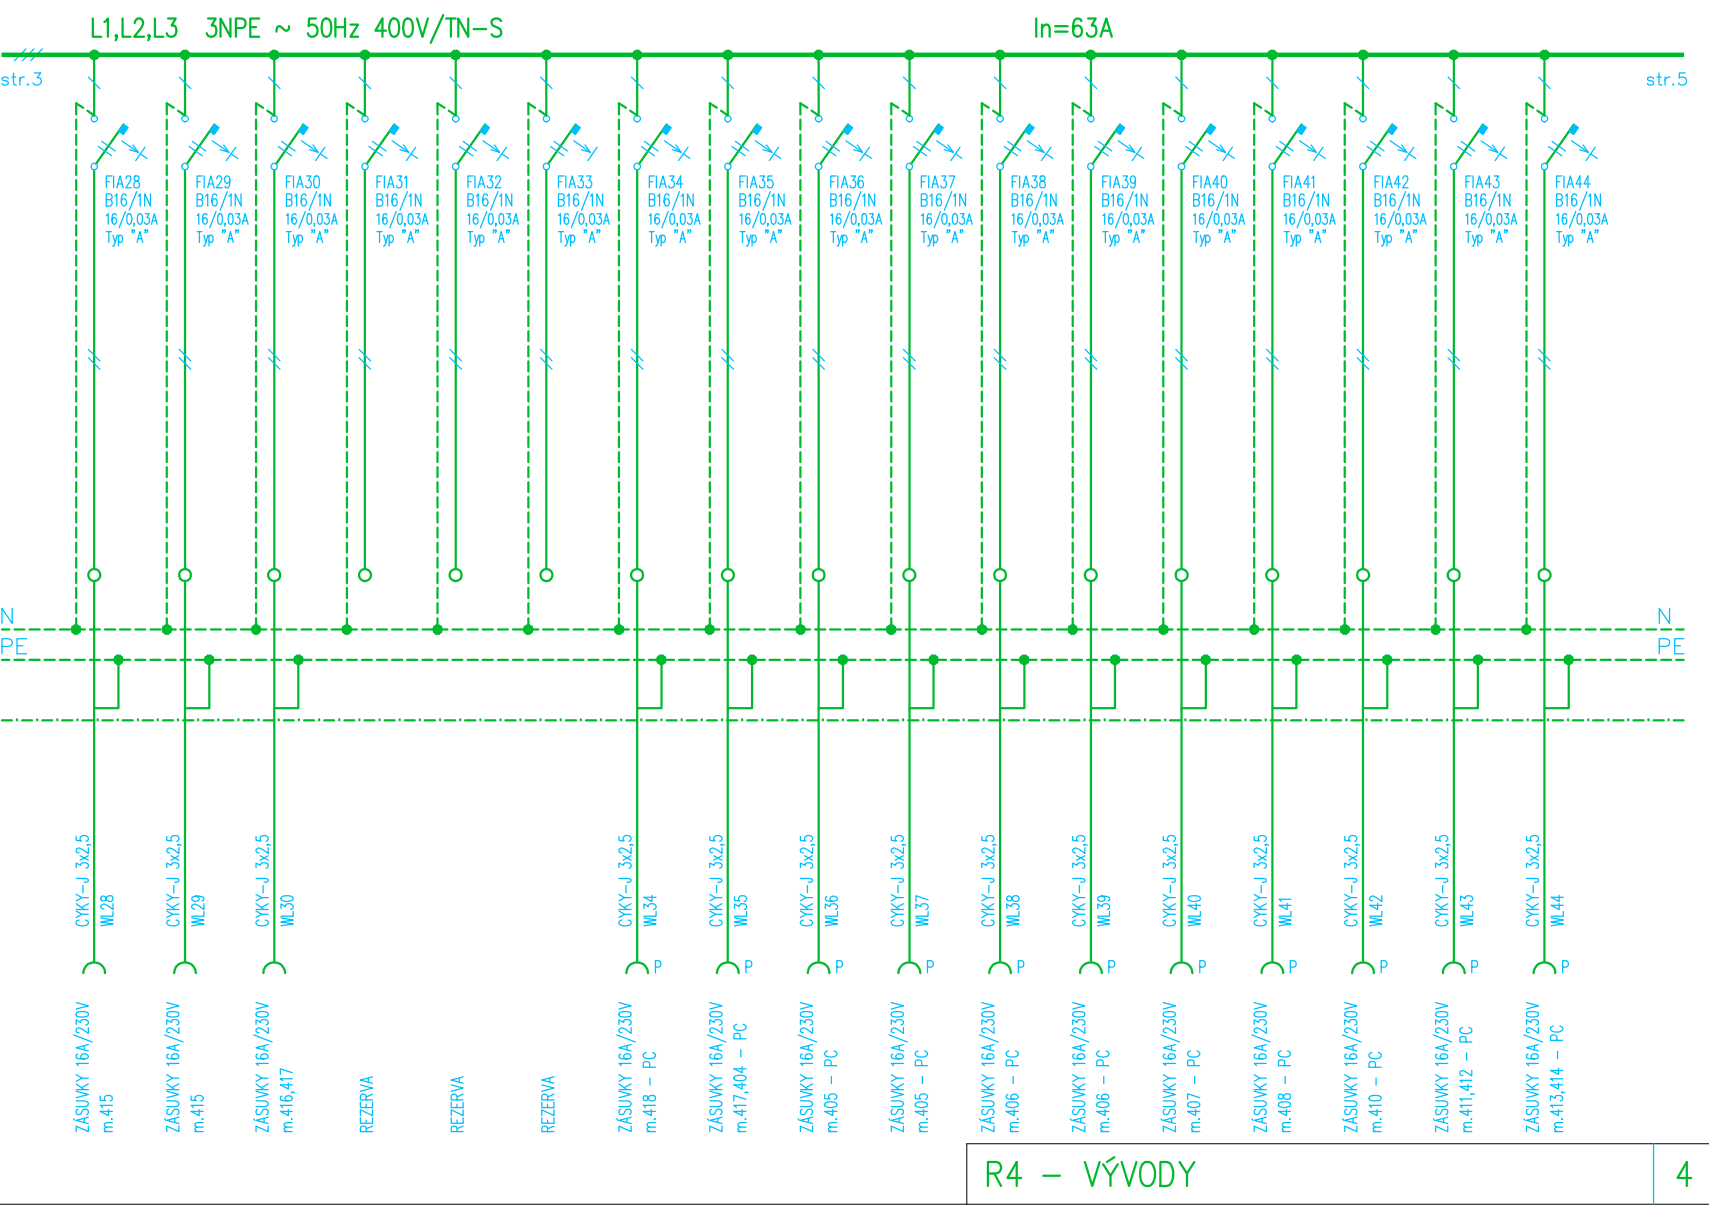


R4 – VÝVODY 4

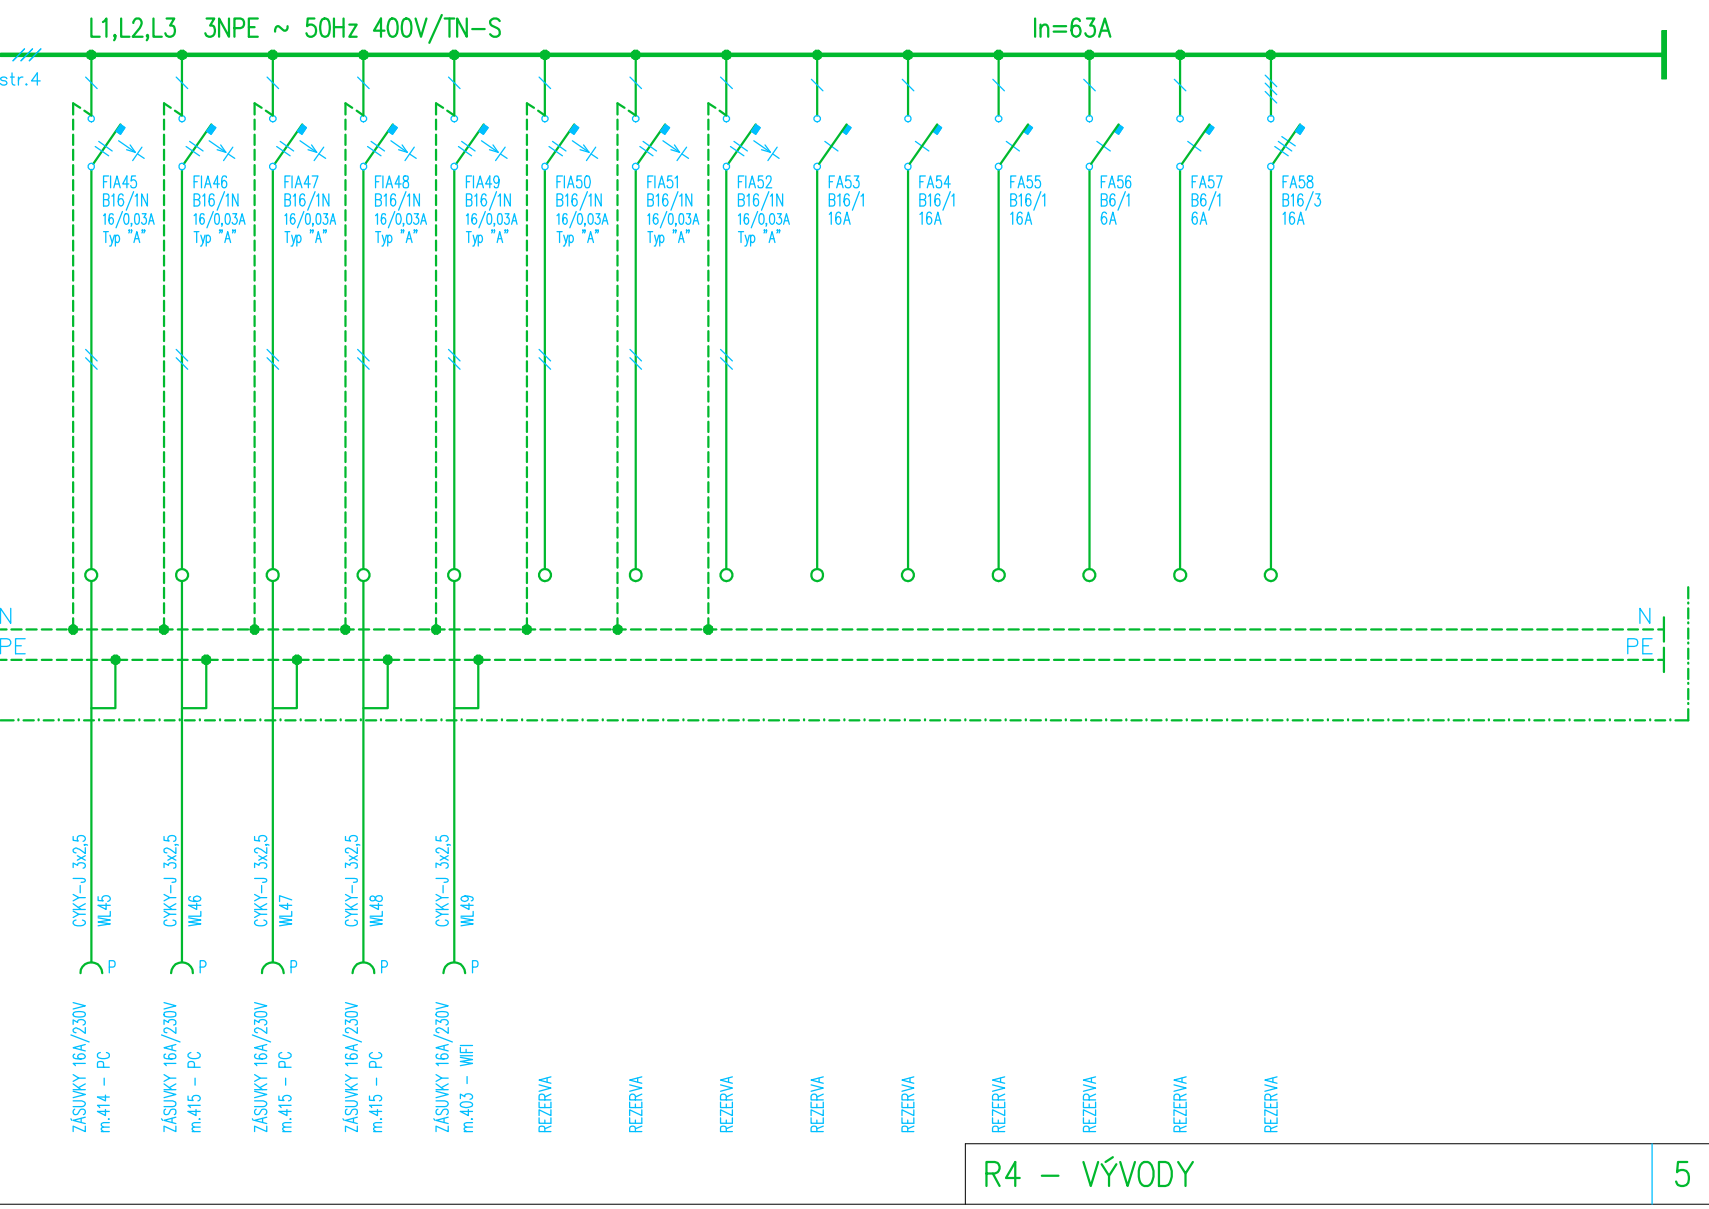


R4 – VÝVODY 5

Pi=30kW, P=24kW/37A, Ik=10kA			
Typ rozváděče	Oceloplechový (189mod.) "Z"		
Počet polí	1	Dělení	–
Krytí-zavření	IP40	Otevření	IP30
Prívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka – 586mm	hloubka – 160mm	výška – 1377mm	
Název: DLE ZYKLOSTI VÝROBCE			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/7N-C-S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	
NPE ~ 50Hz 230V/7N-S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	


NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRATKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 659 29 831, DIČ: CZ713225426 Šumenská 278, 747 61 Roudná Tel.: +420 6026 521 889 E-mail: kamil.kratsky@seznam.cz		
INVESTOR :	Státní úřad inspekce práce Kodová 451/3, 746 01 Opava	ZDPOVÝ PRŮJEKTANT :	Č.PANE	
PROJEKCE :	D.1.4.2 – Technika prostředí staveb Státní úřad inspekce práce Kodová 451/3, 746 01 Opava	KAMIL KRATKÝ, ČKAT 1022773	1	2
		PP003 :	4	5
		VÝKONKAL :	4	6
		KAMIL KRATKÝ, ČKAT 1022773	7	8
		Č.PVOR :	9	
NÁZEV VÝKRESU :	ROZVADĚČ R3	STUPNÍ RČ : 015		
		MĚŘÍŠTO : ---		
		DATA : říjen 2017	D.1.4–18	

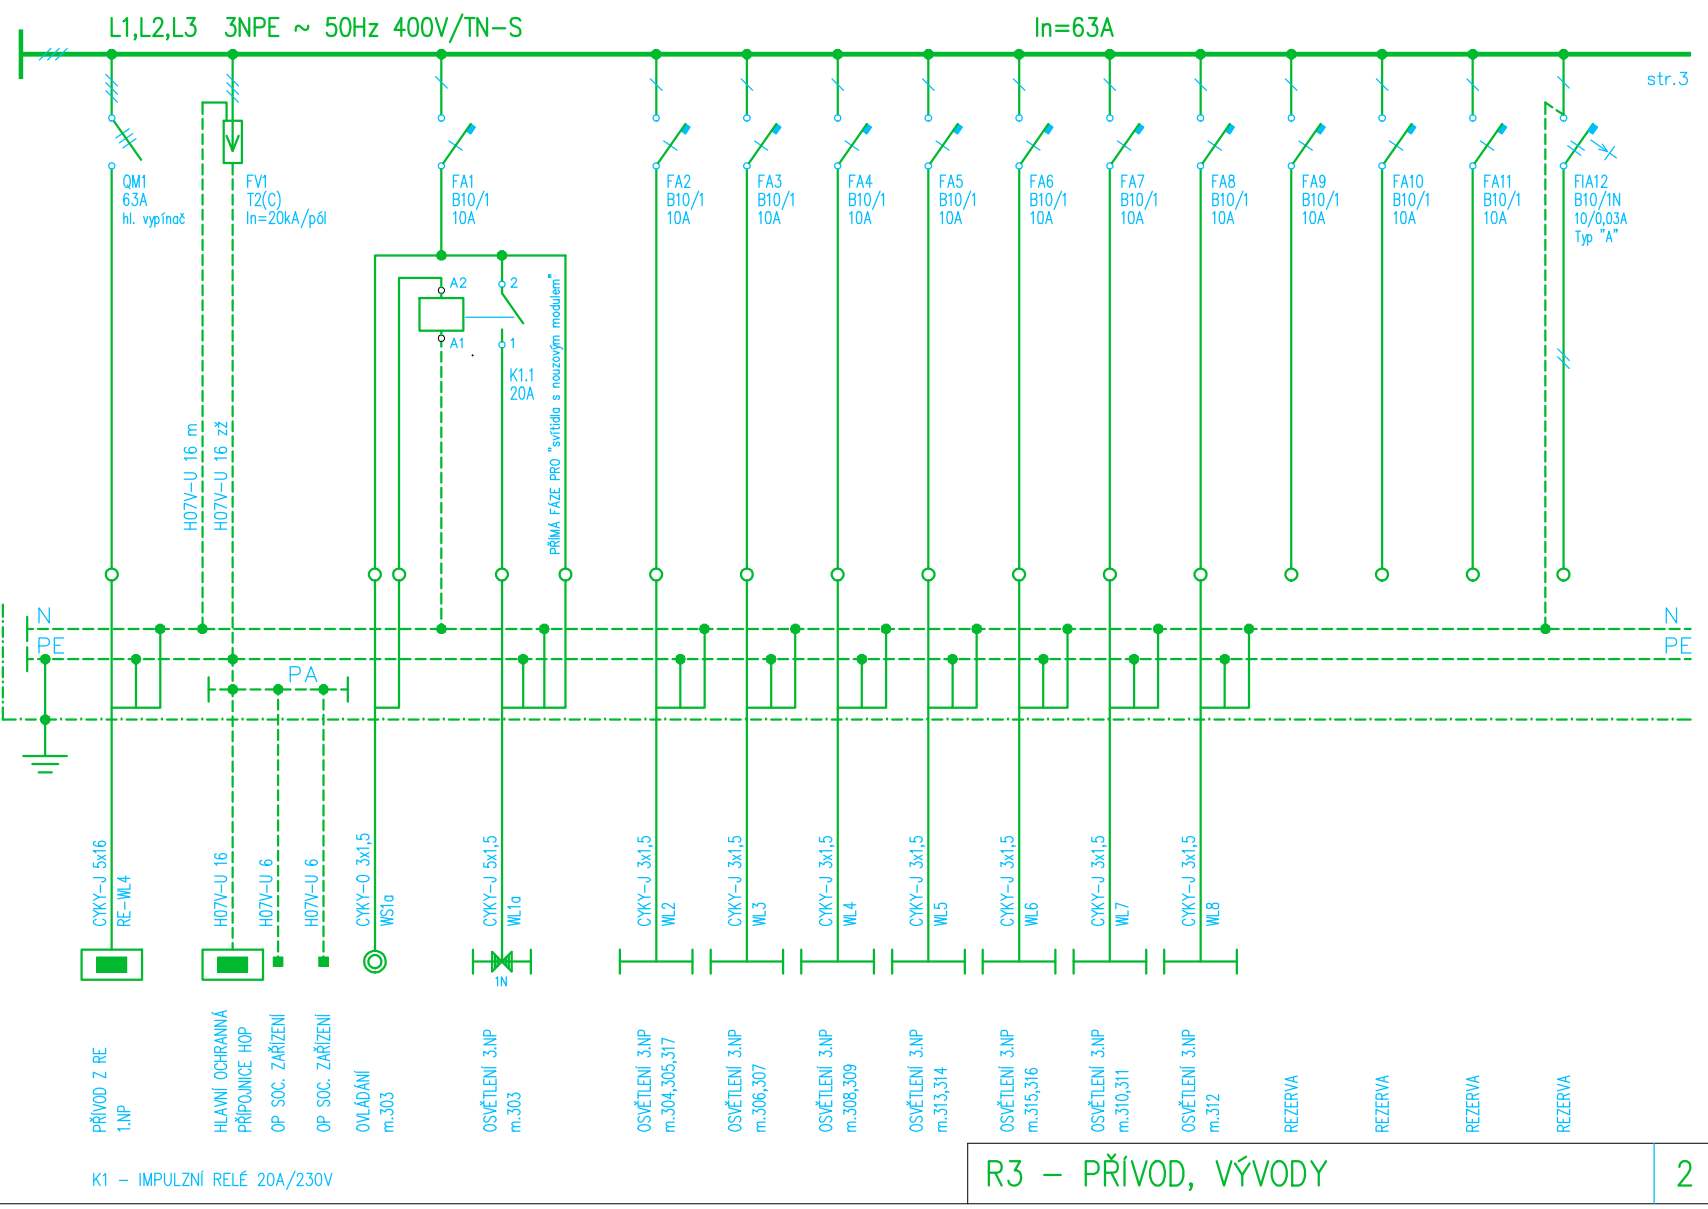


R3 – PŘÍVOD, VÝVODY 2

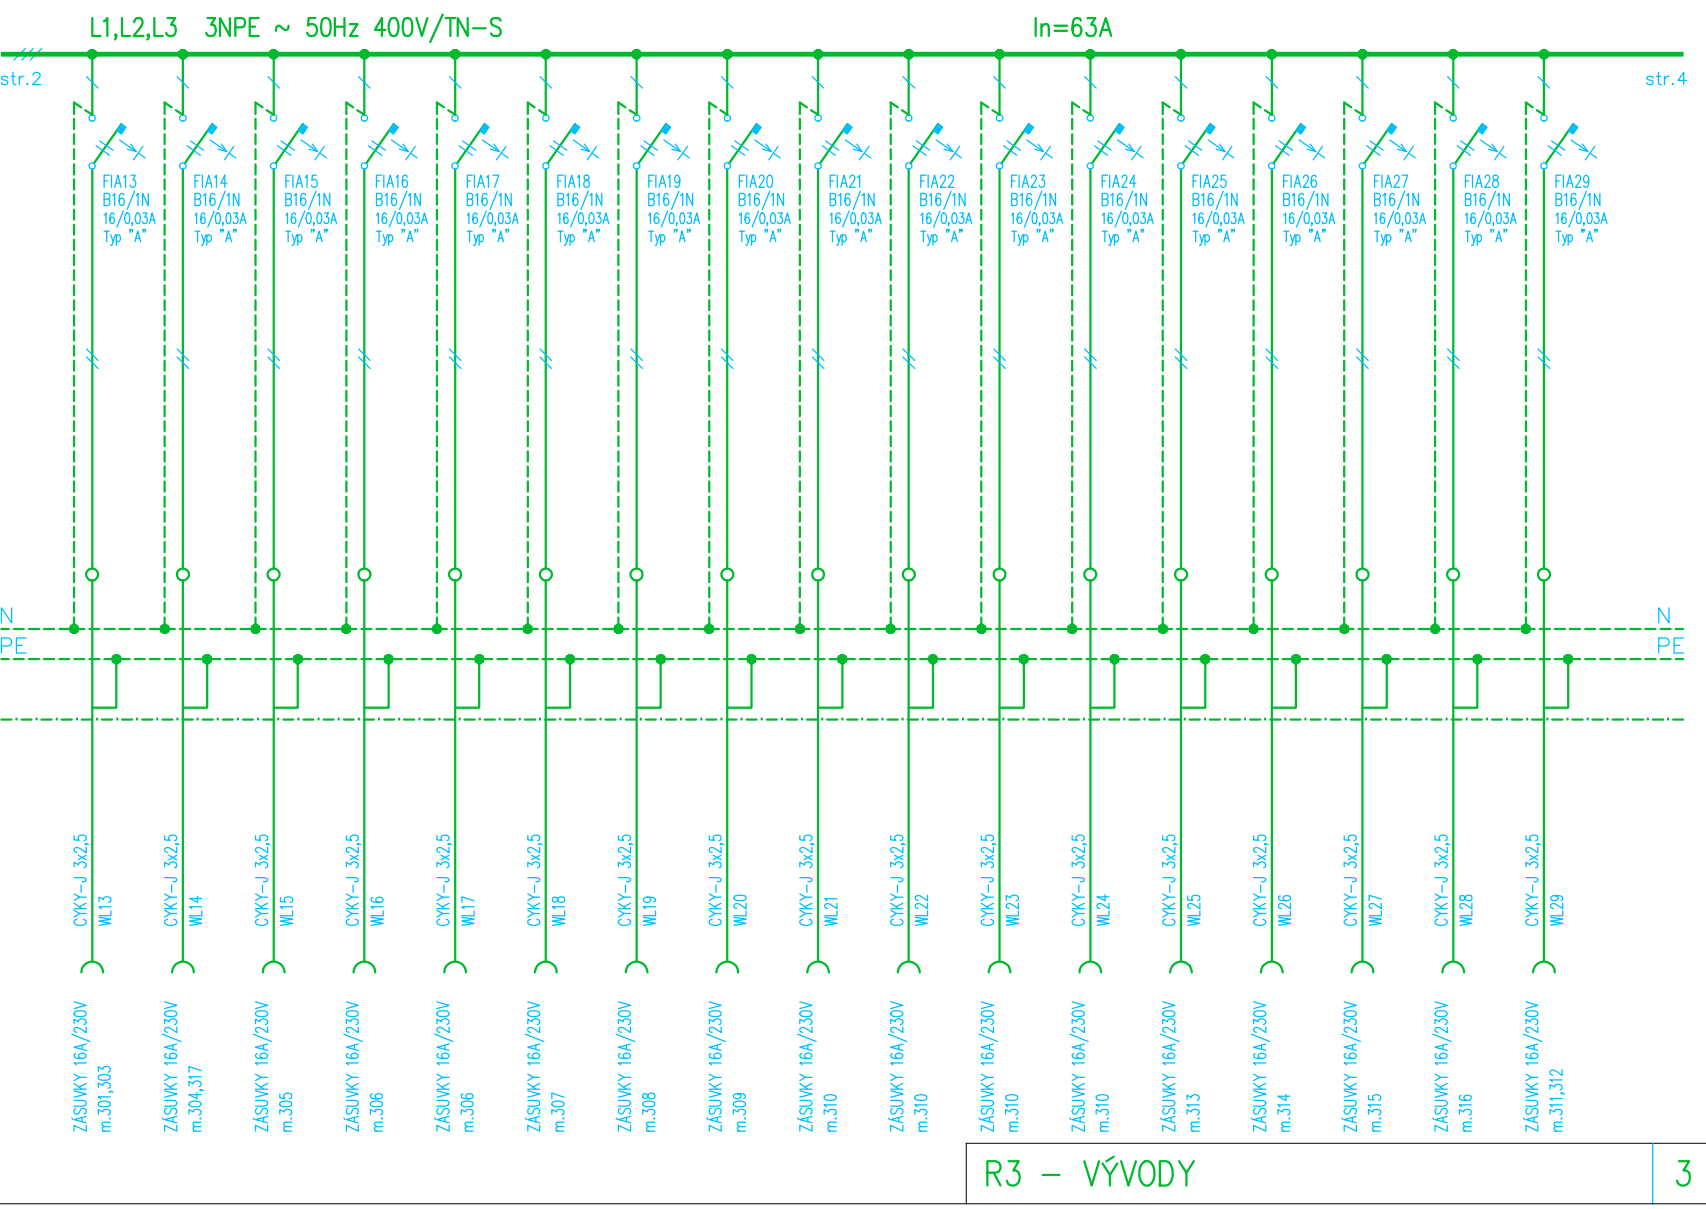

R3 – VÝVODY 3

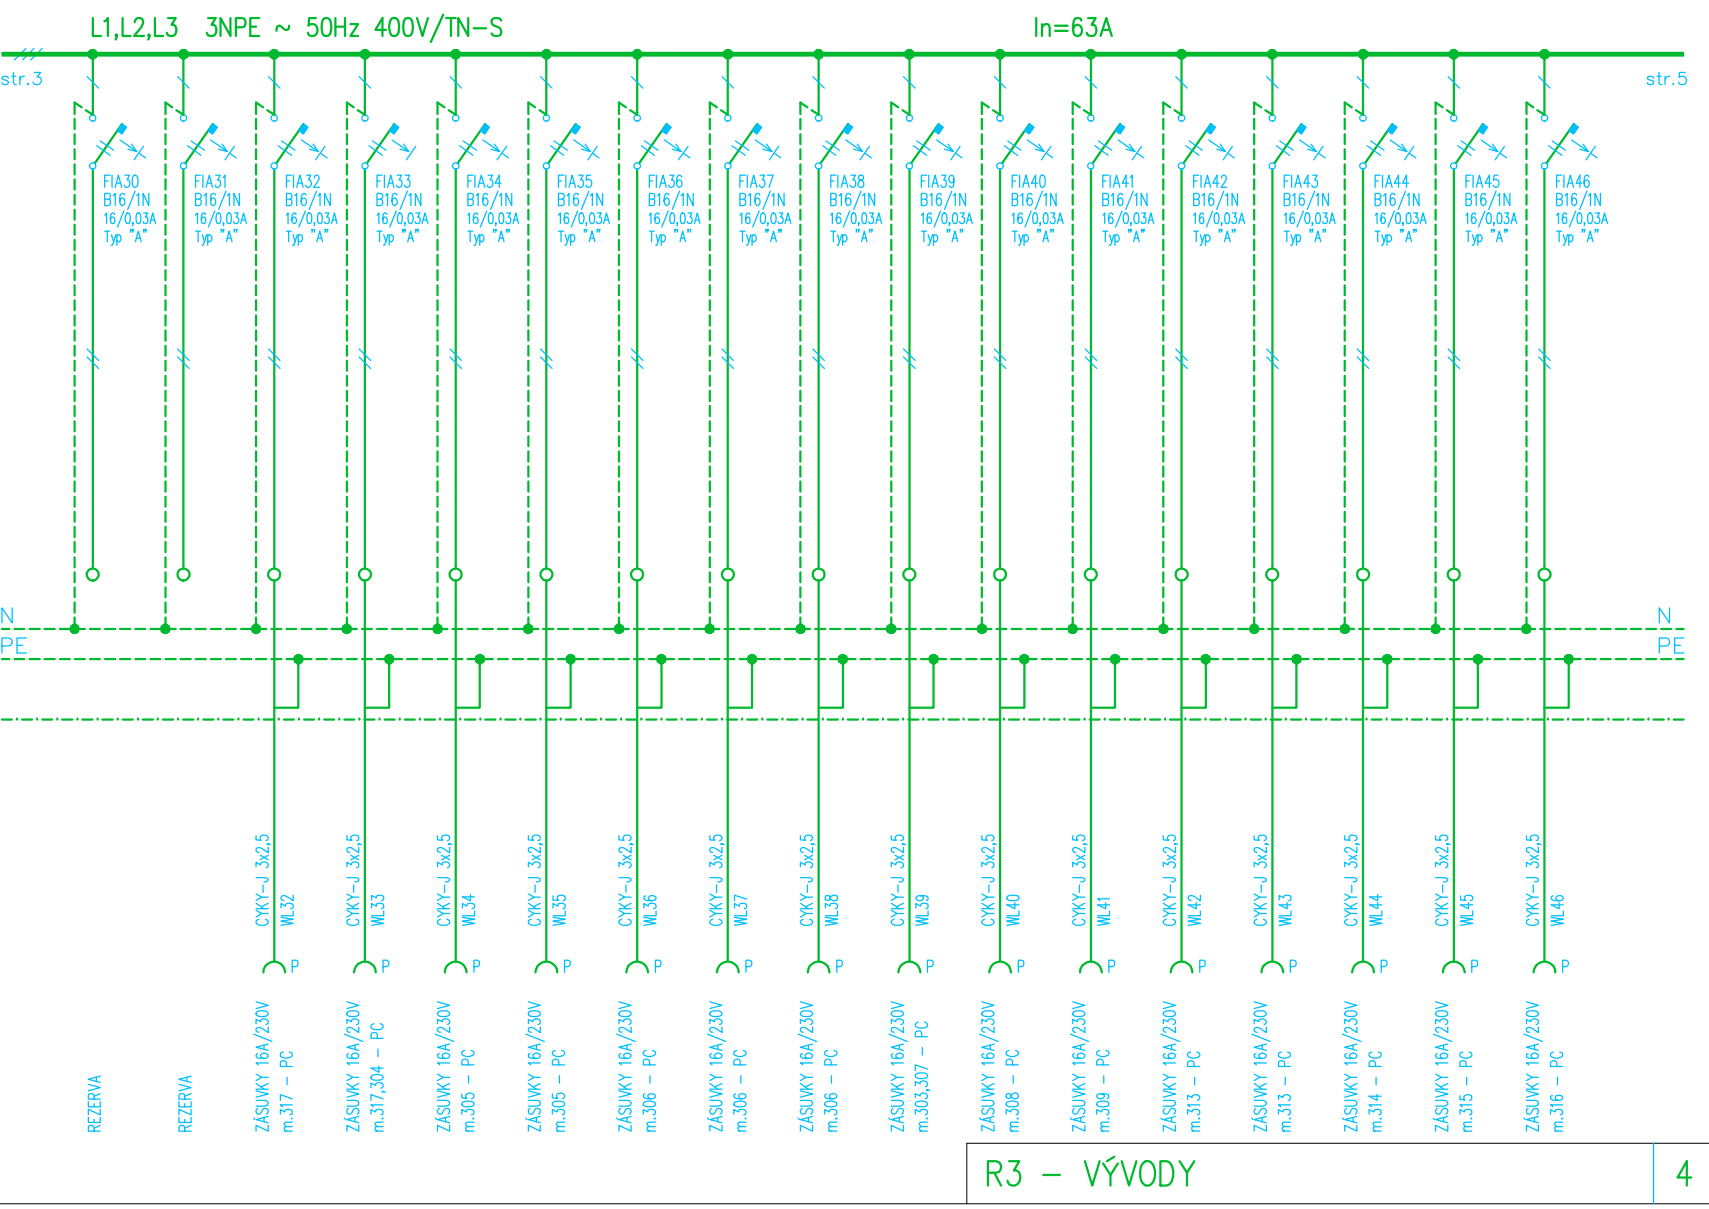

R3 – VÝVODY 4

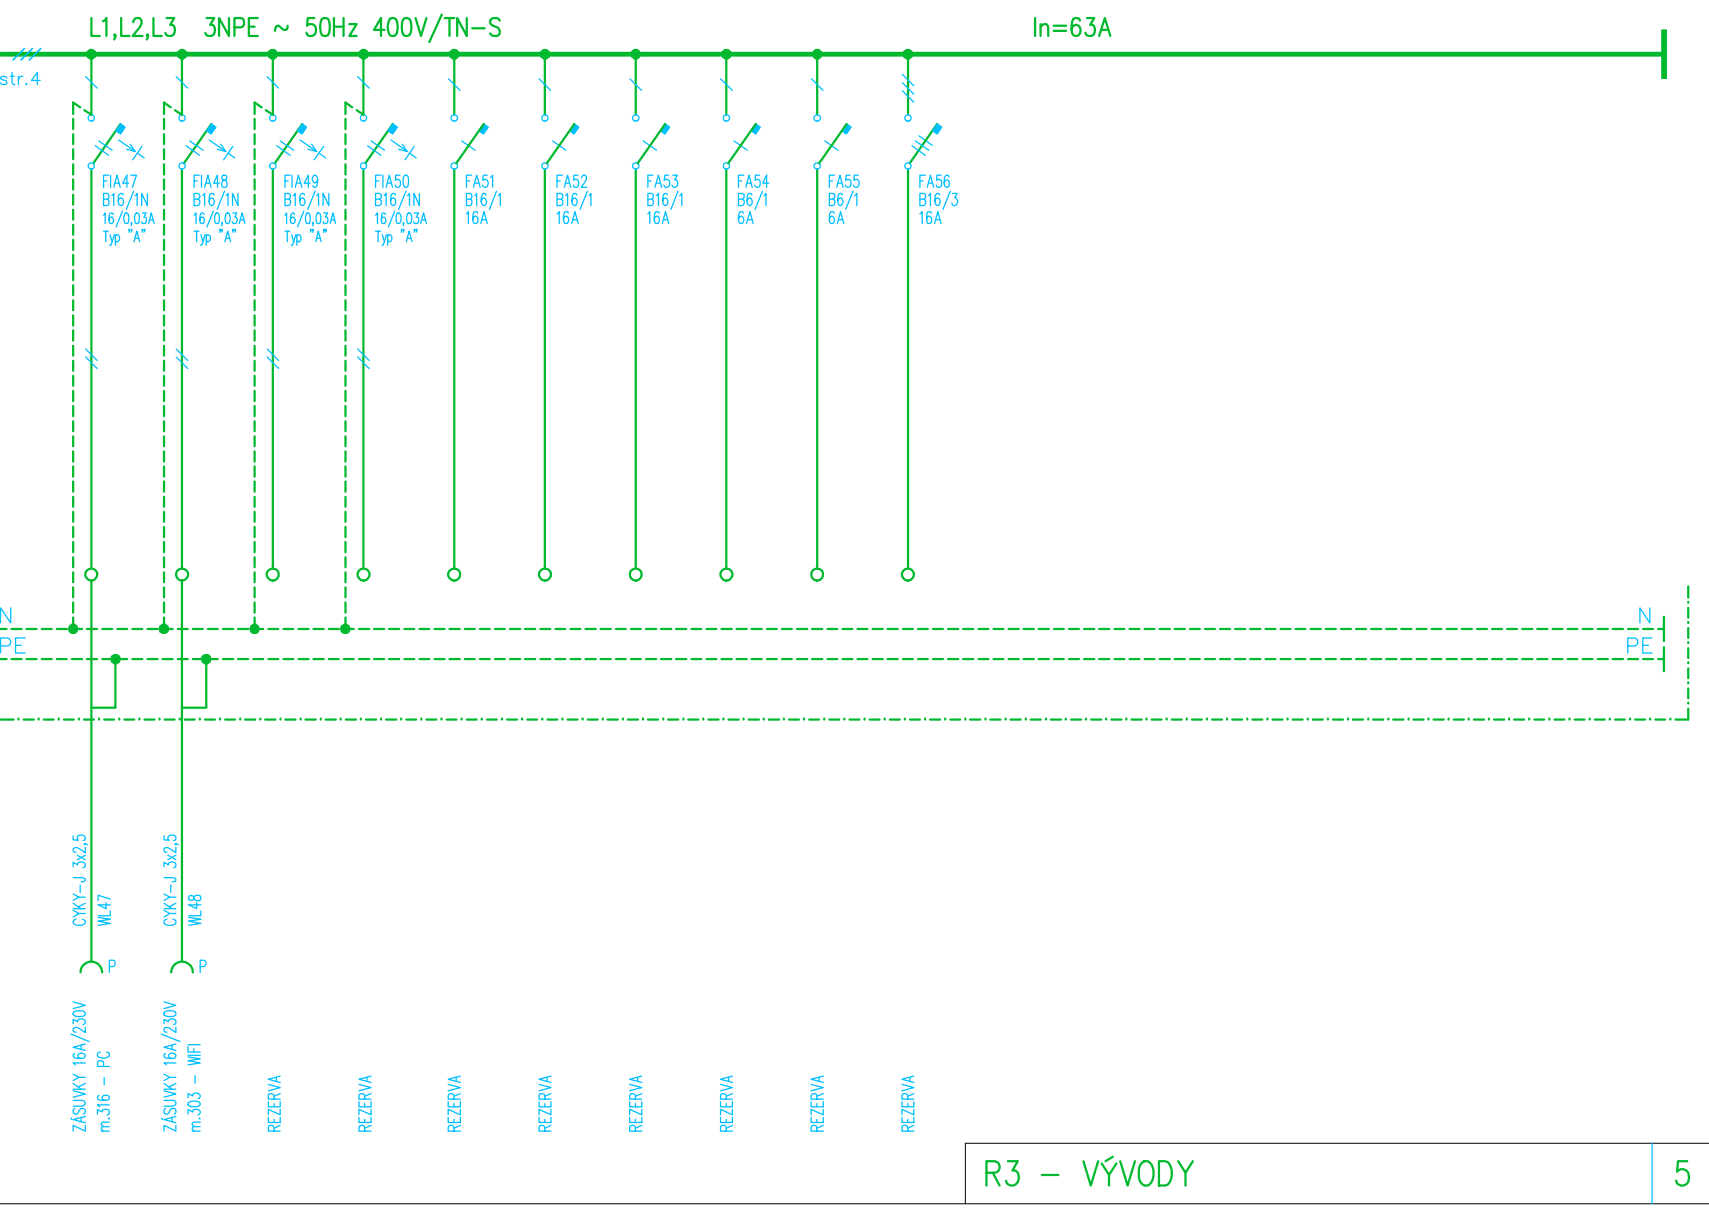

R3 – VÝVODY 5