
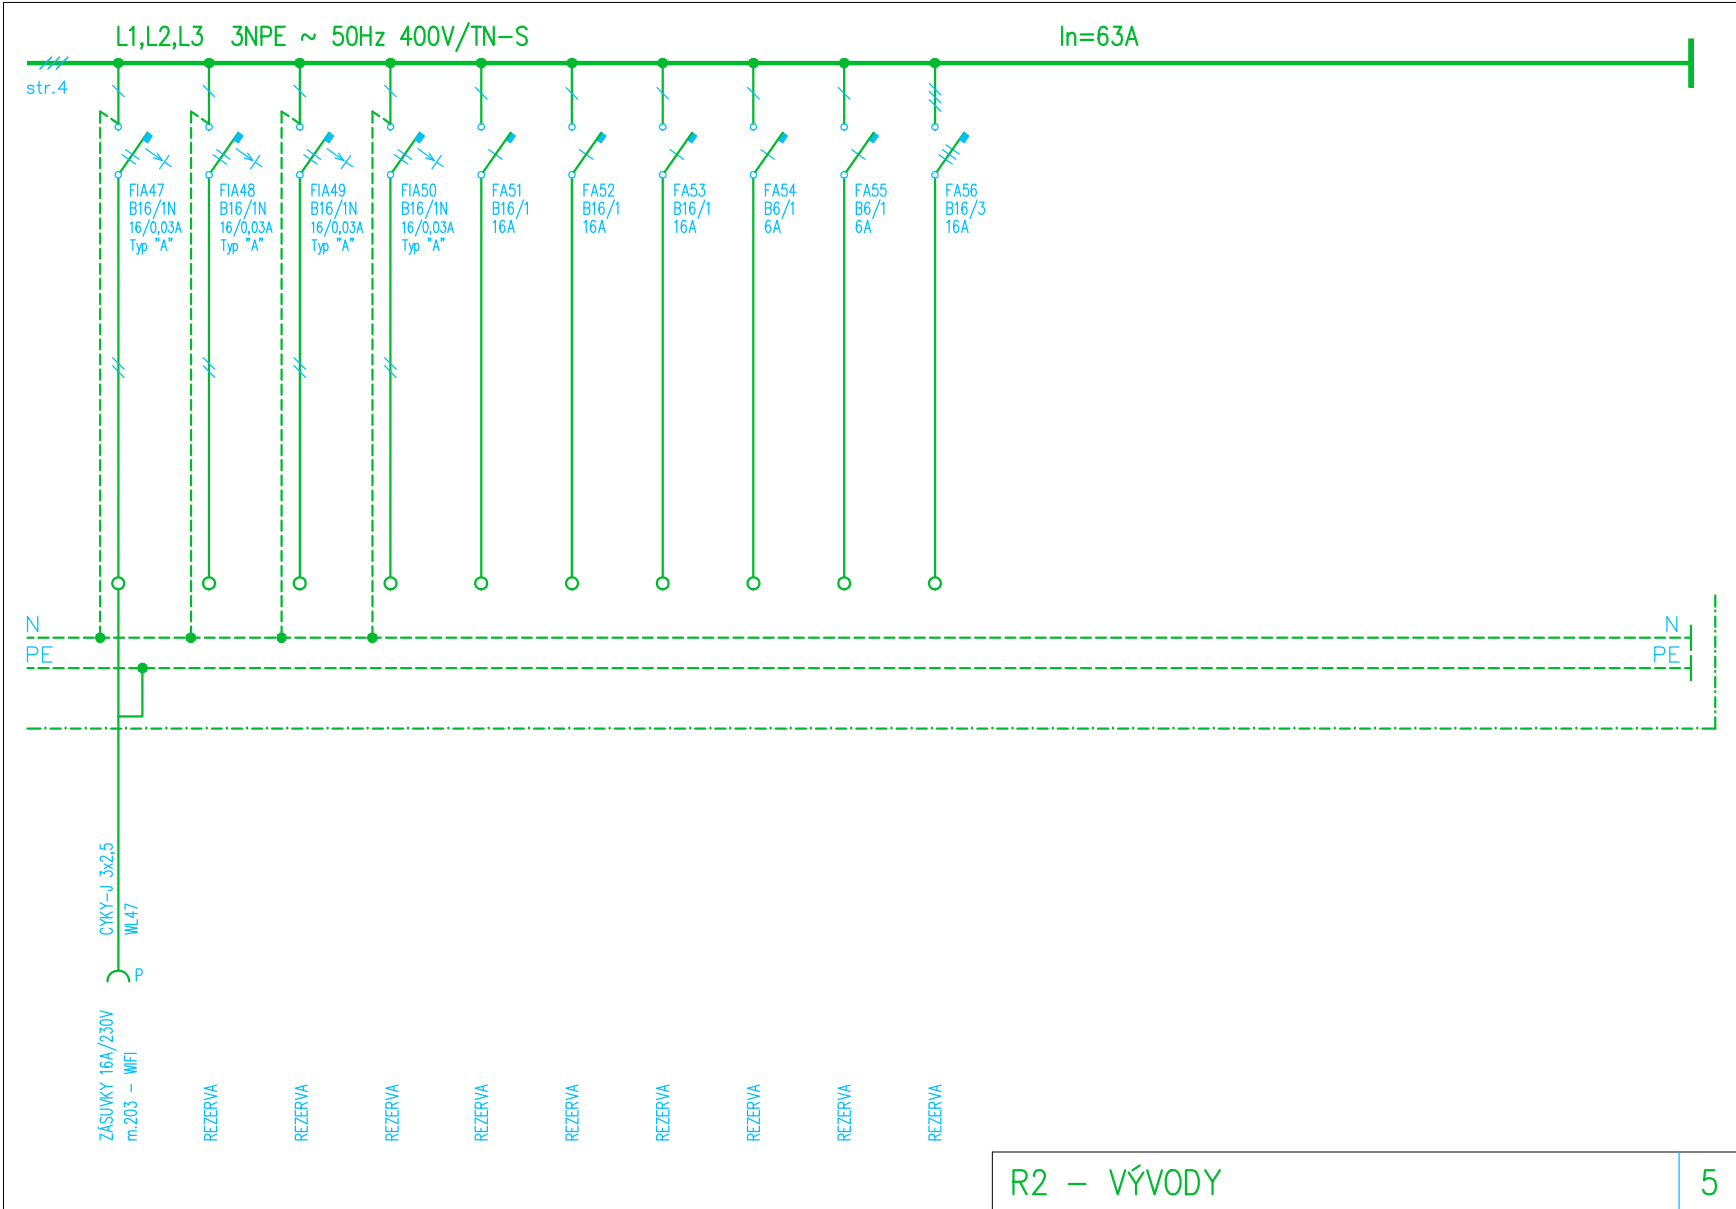
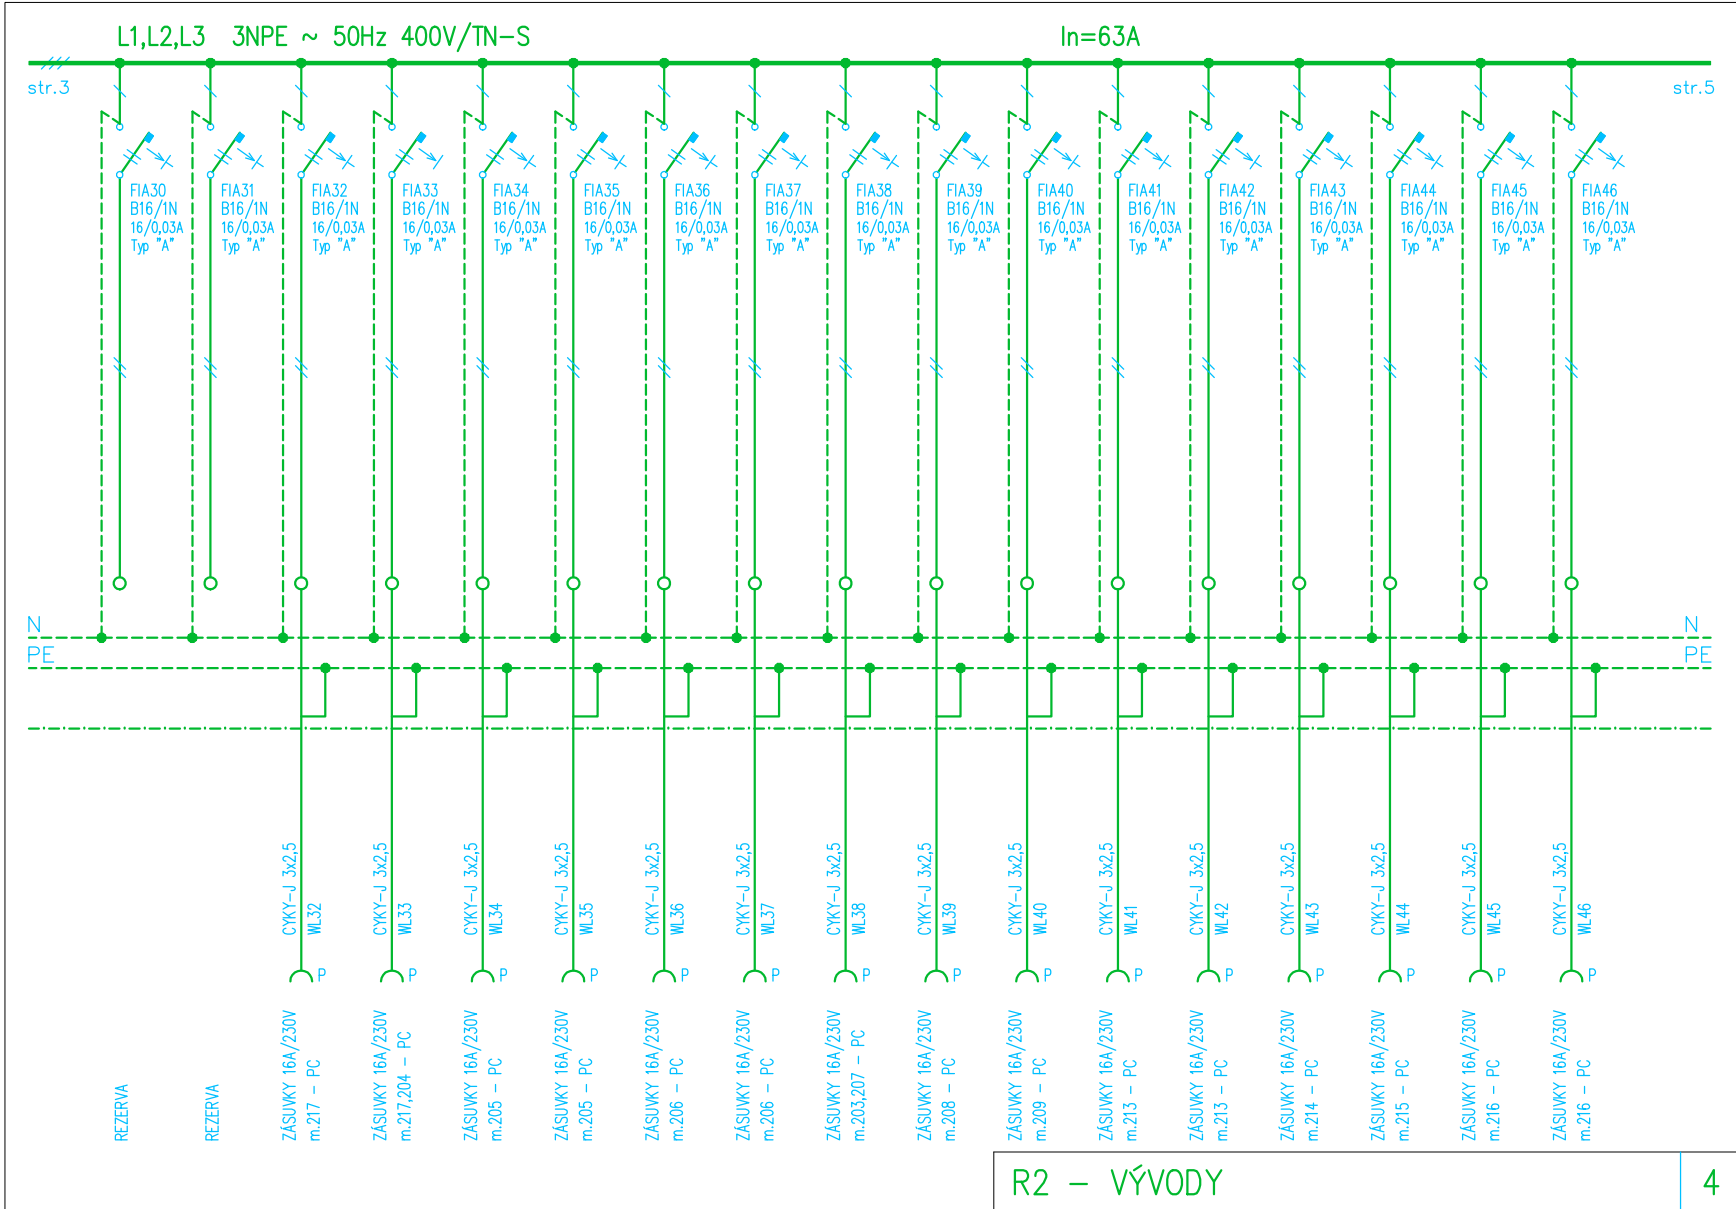
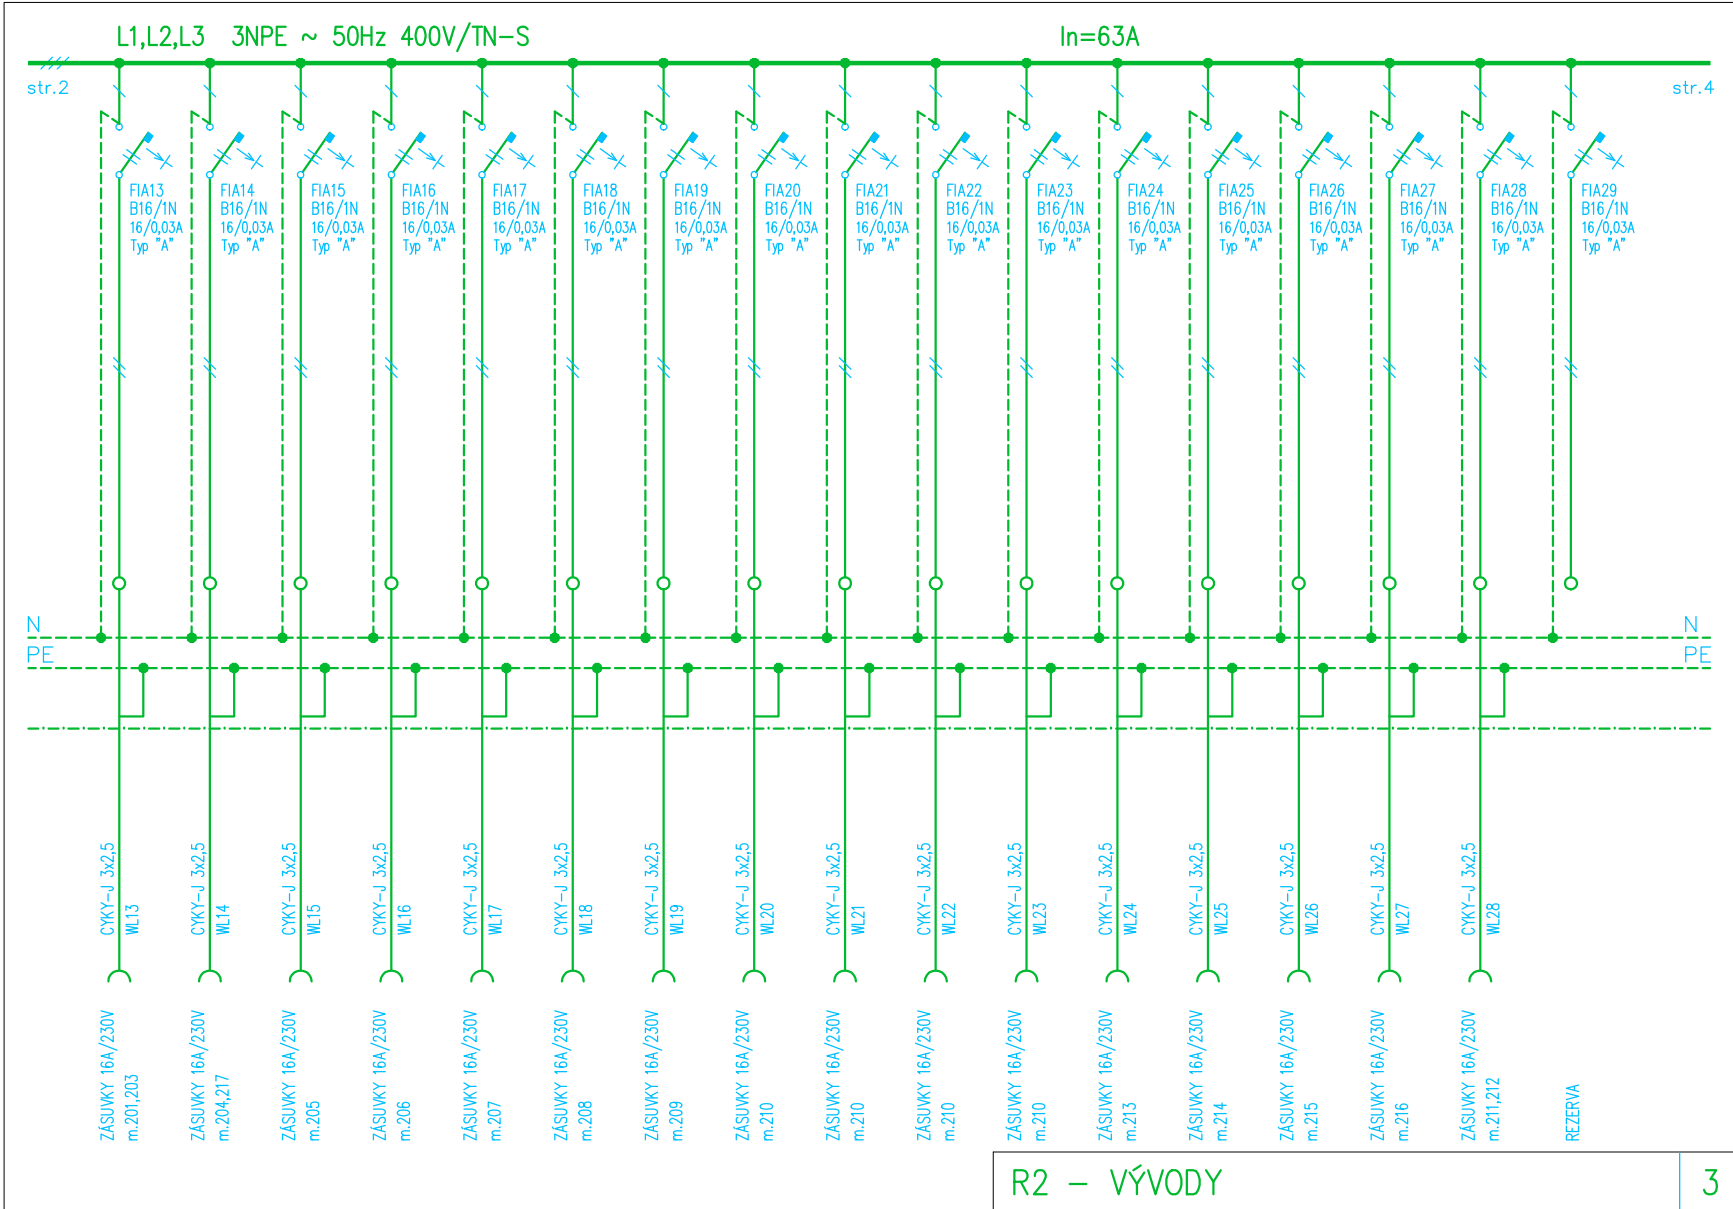


Pi=30KW, Ps=24kW/37A, Ik=10kA

Typ rozváděče	Oceloplechový (189mod.) "Z"		
Počet polí	1	Dělení	-
Krytí-zavřený	IP40	Otevřený	IP30
Prívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka –	586mm	hloubka –	160mm
		výška –	1377mm
Název : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S		AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S		AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE	





NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRATKÝ	
OIP Středočeský kraj – Rekonstrukce budovy		Projektování elektrických zařízení	
Náměstí Barikád č.p. 1122/2, Praha 3 – Žitkov		IČ: 659 00 831, DIČ: CZ65900831	
parcels č. 1985, katastrální území Žitkov		Smluvní 278, 747 61 Račice	
		Tel.: +420 6005 821 889	
		E-mail: kamil.kracky@seznam.cz	
INVESTOR : Státní ústřední správa		DOPROJEKT PROJEKTOVATEL :	
Kaučová 450/3, 746 01 Opava		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
		PŘÍPRAVA :	
		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
PROJEKCE : D1.4.4 – Technika prostředí staveb		VÝKONOVÁ :	
Stínoproud elektrotechnická včetně ochrany před bleskem		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
		PŘÍPRAVA :	
		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
NÁZEV VÝKRESU :		DLE VÝKRESU :	
ROZVADĚČ R2		MĚŘENÍ :	
		DLE VÝKRESU :	
		DLE VÝKRESU :	

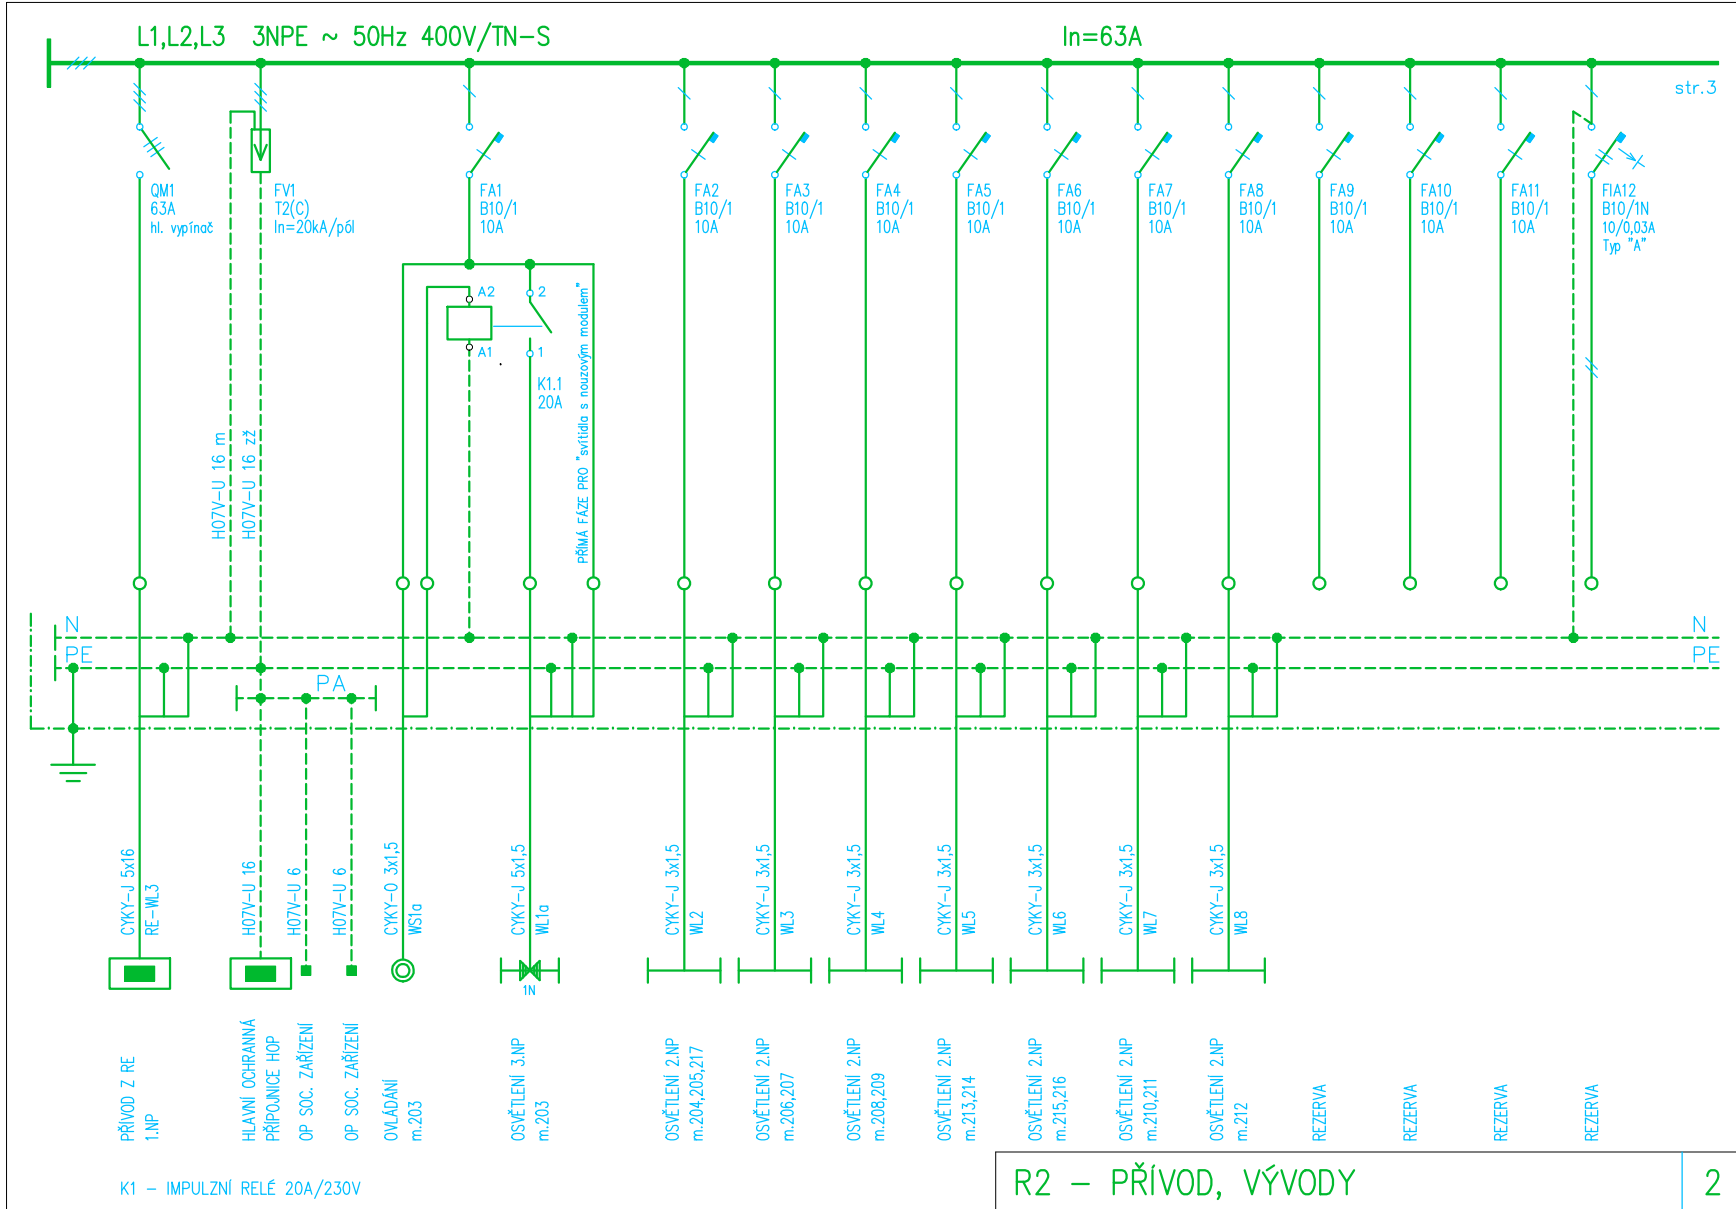

Pi=30KW, Ps=24kW/37A, Ik=10kA

Typ rozváděče	Oceloplechový (189mod.) "Z" E13D DP1=5m		
Počet polí	1	Dělení	–
Krytí-zavřený	IP40	Otevřený	IP30
Prívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka – 586mm	hloubka – 160mm	výška – 1377mm	
Název : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S		AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S		AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE	



NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRATKÝ	
OIP Středočeský kraj – Rekonstrukce budovy		Projektování elektrických zařízení	
Náměstí Barikád č.p. 1122/2, Praha 3 – Žitkov		IČ: 659 00 831, DIČ: CZ65900831	
parcels č. 1985, katastrální území Žitkov		Smluvní 278, 747 61 Račice	
		Tel.: +420 6005 821 889	
		E-mail: kamil.kracky@seznam.cz	
INVESTOR : Státní ústřední správa		DOPROJEKT PROJEKTOVATEL :	
Kaučová 450/3, 746 01 Opava		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
		PŘÍPRAVA :	
		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
PROJEKCE : D1.4.4 – Technika prostředí staveb		VÝKONOVÁ :	
Stínoproud elektrotechnická včetně ochrany před bleskem		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
		PŘÍPRAVA :	
		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
NÁZEV VÝKRESU :		DLE VÝKRESU :	
ROZVADĚČ R1		MĚŘENÍ :	
		DLE VÝKRESU :	
		DLE VÝKRESU :	

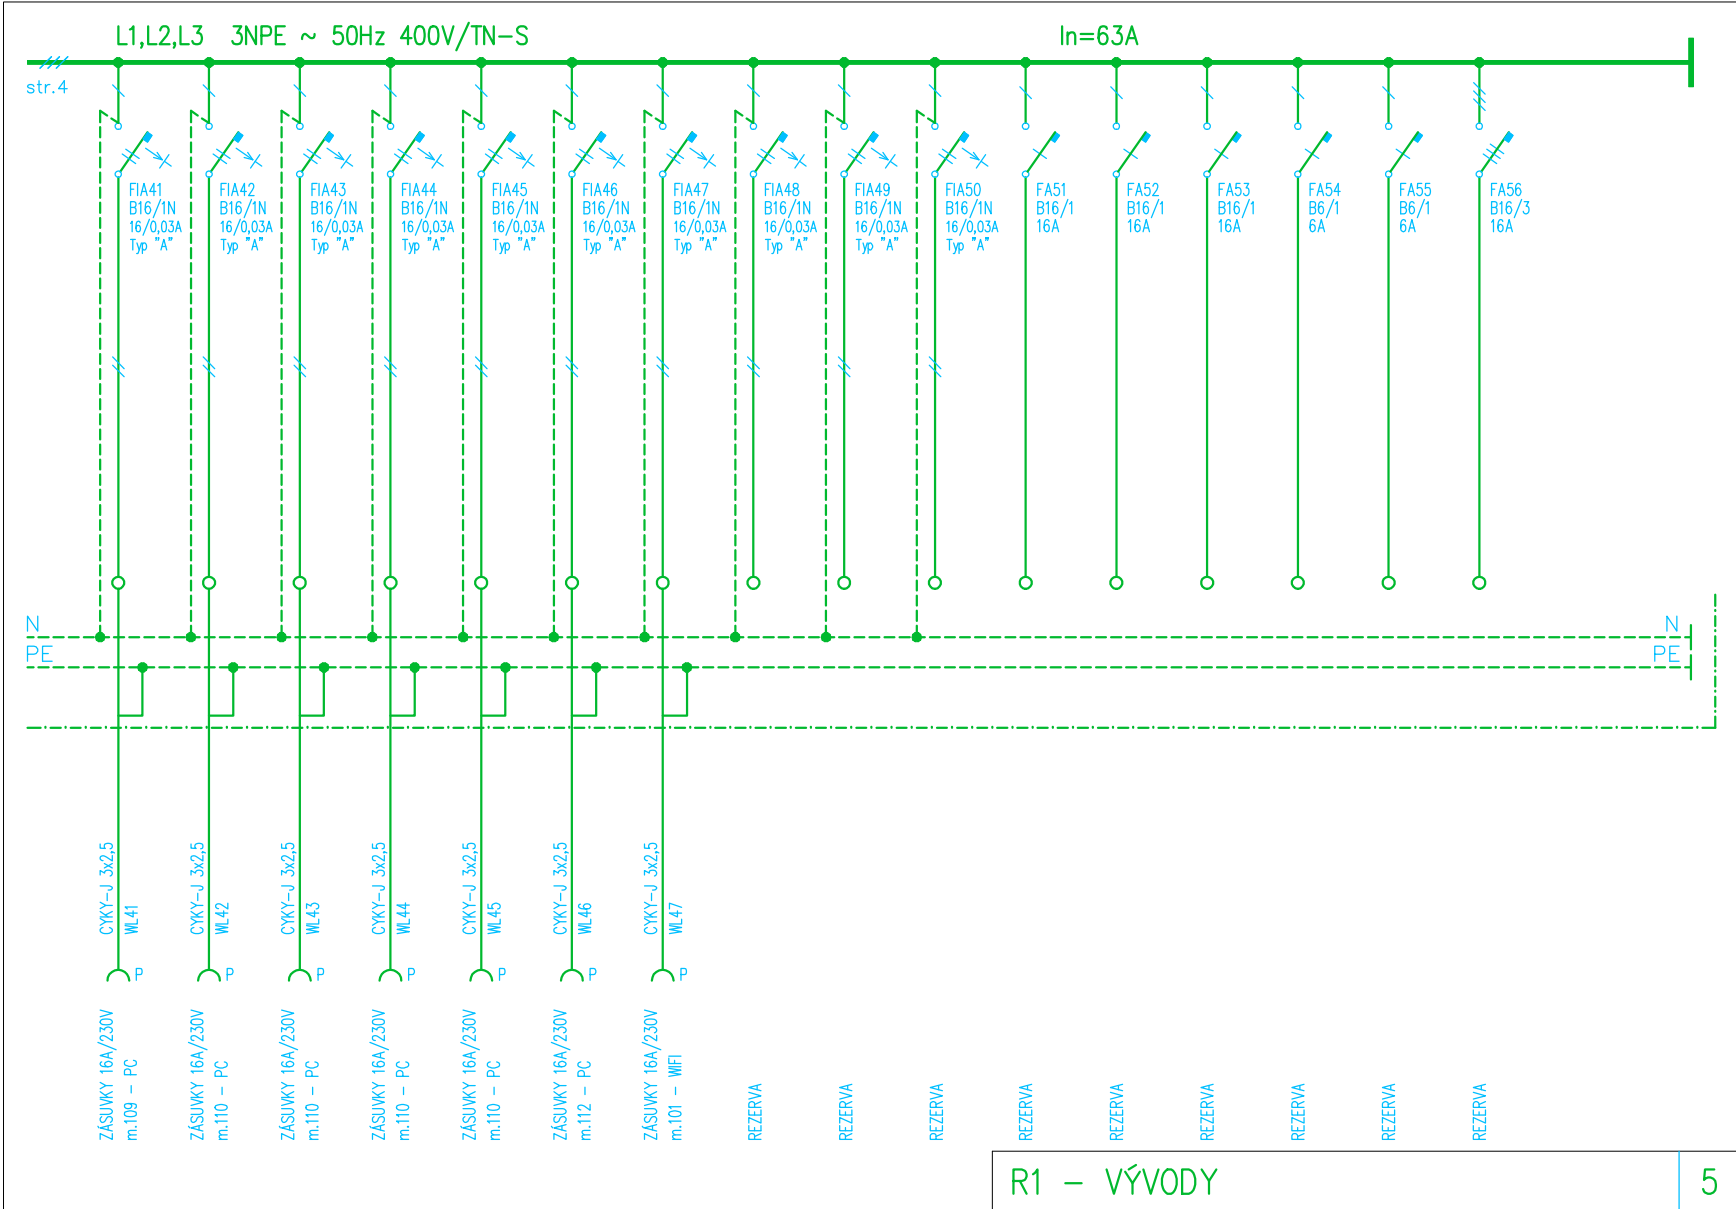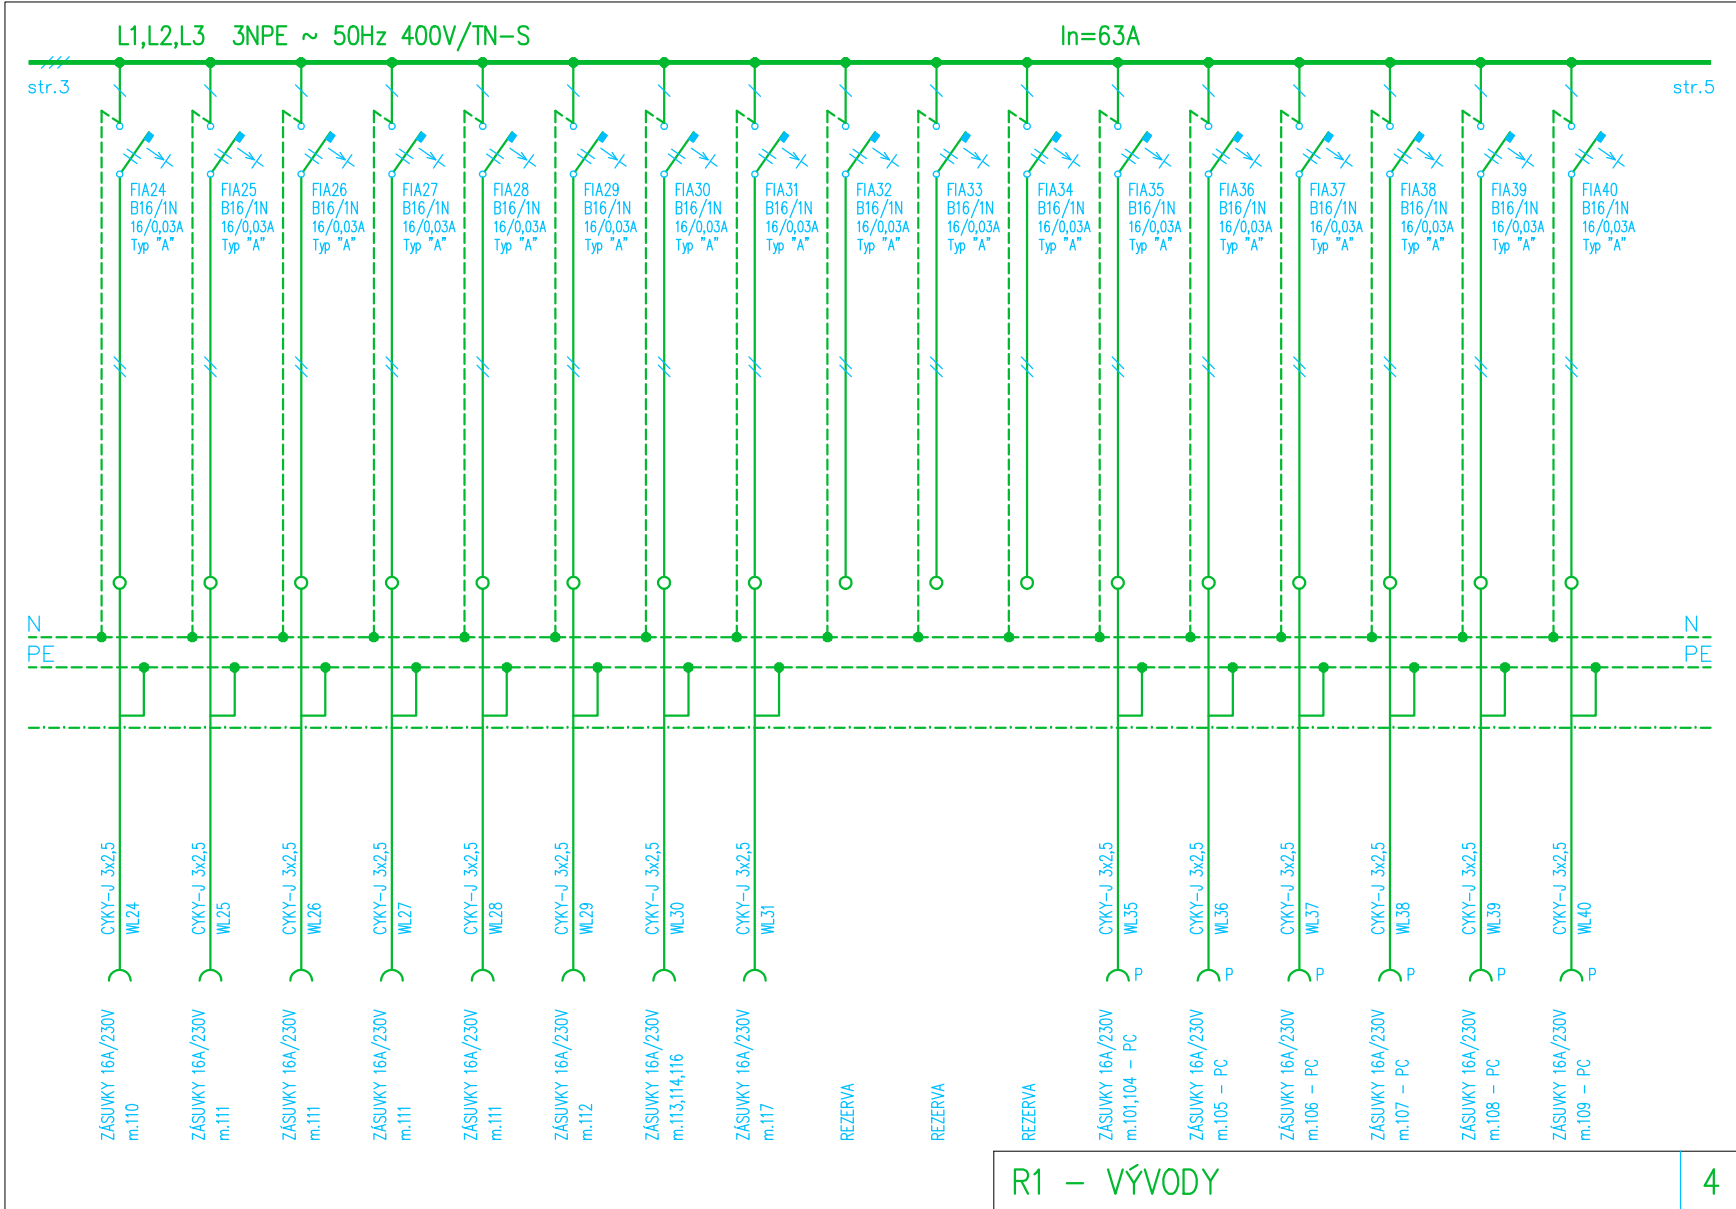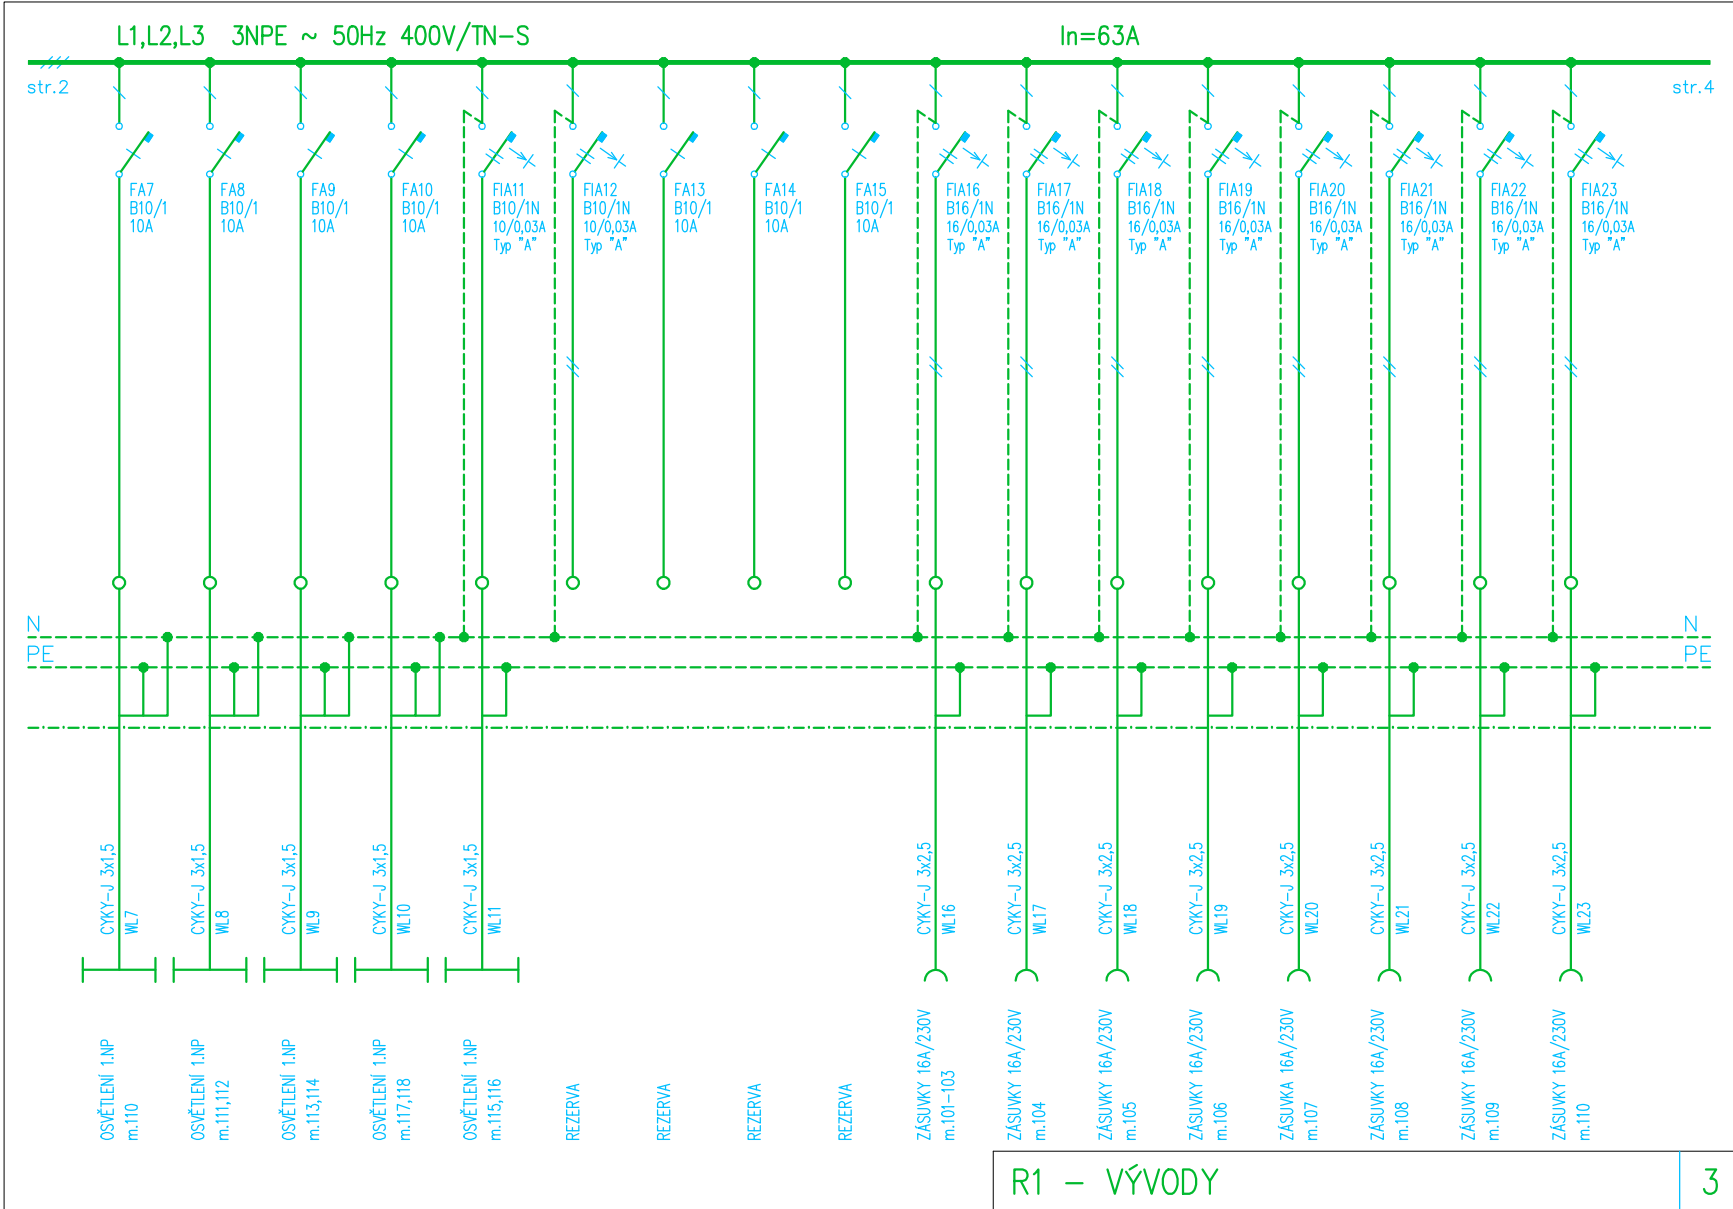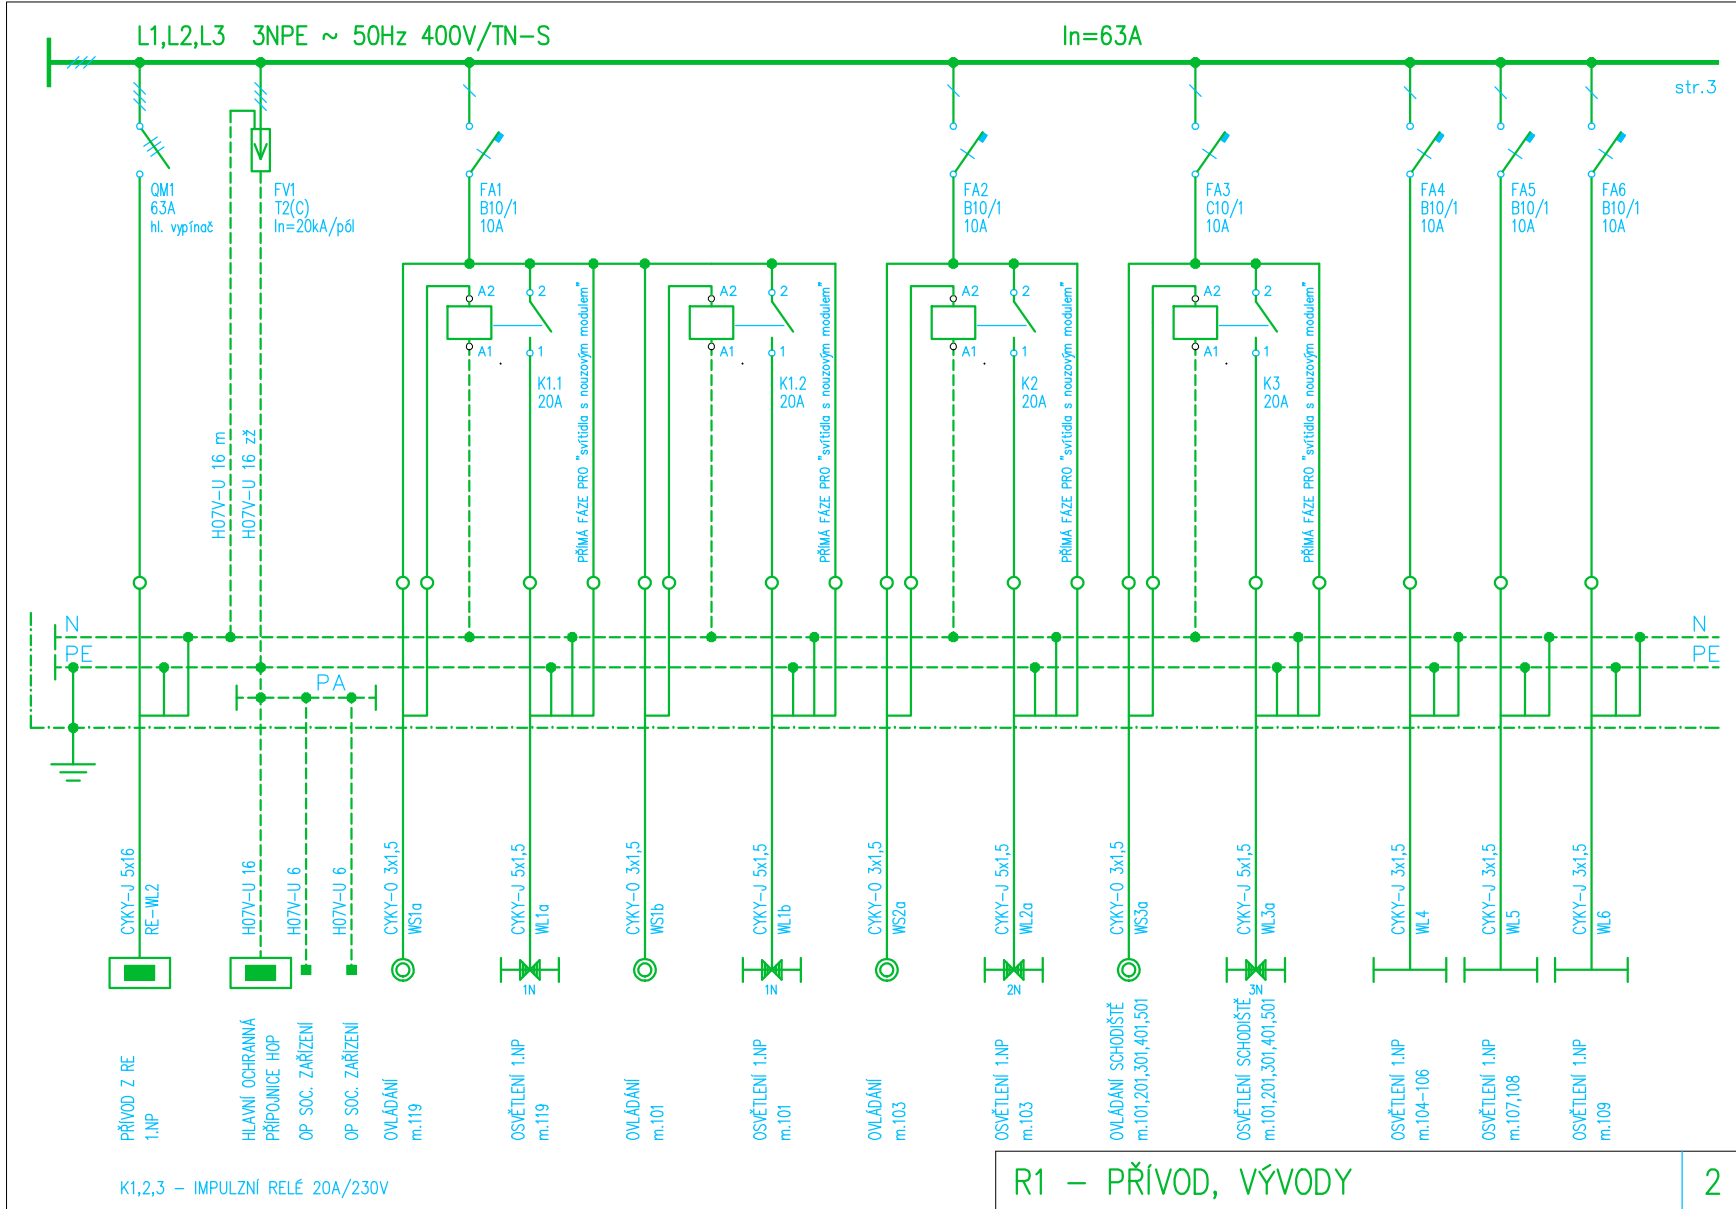

Pi=15kW, Ps=12kW, Ik=10kA

Typ rozváděče	Oceloplechový (126mod.) "Z"		
Počet polí	1	Dělení	-
Krytí-zavřený	IP40	Otevřený	IP30
Prívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka – 586mm	hloubka – 160mm	výška – 917mm	
Název : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE			
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S		AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE	
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S		AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE	

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRATKÝ	
OIP Středočeský kraj – Rekonstrukce budovy		Projektování elektrických zařízení	
Náměstí Barikád č.p. 1122/2, Praha 3 – Žitkov		IČ: 659 00 831, DIČ: CZ65900831	
parcels č. 1985, katastrální území Žitkov		Smluvní 278, 747 61 Račice	
		Tel.: +420 6005 821 889	
		E-mail: kamil.kracky@seznam.cz	
INVESTOR : Státní ústřední správa		DOPROJEKT PROJEKTOVATEL :	
Kaučová 450/3, 746 01 Opava		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
		PŘÍPRAVA :	
		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
PROJEKCE : D1.4.4 – Technika prostředí staveb		VÝKONOVÁ :	
Stínoproud elektrotechnická včetně ochrany před bleskem		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
		PŘÍPRAVA :	
		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
NÁZEV VÝKRESU :		DLE VÝKRESU :	
ROZVADĚČ R0		MĚŘENÍ :	
		DLE VÝKRESU :	
		DLE VÝKRESU :	

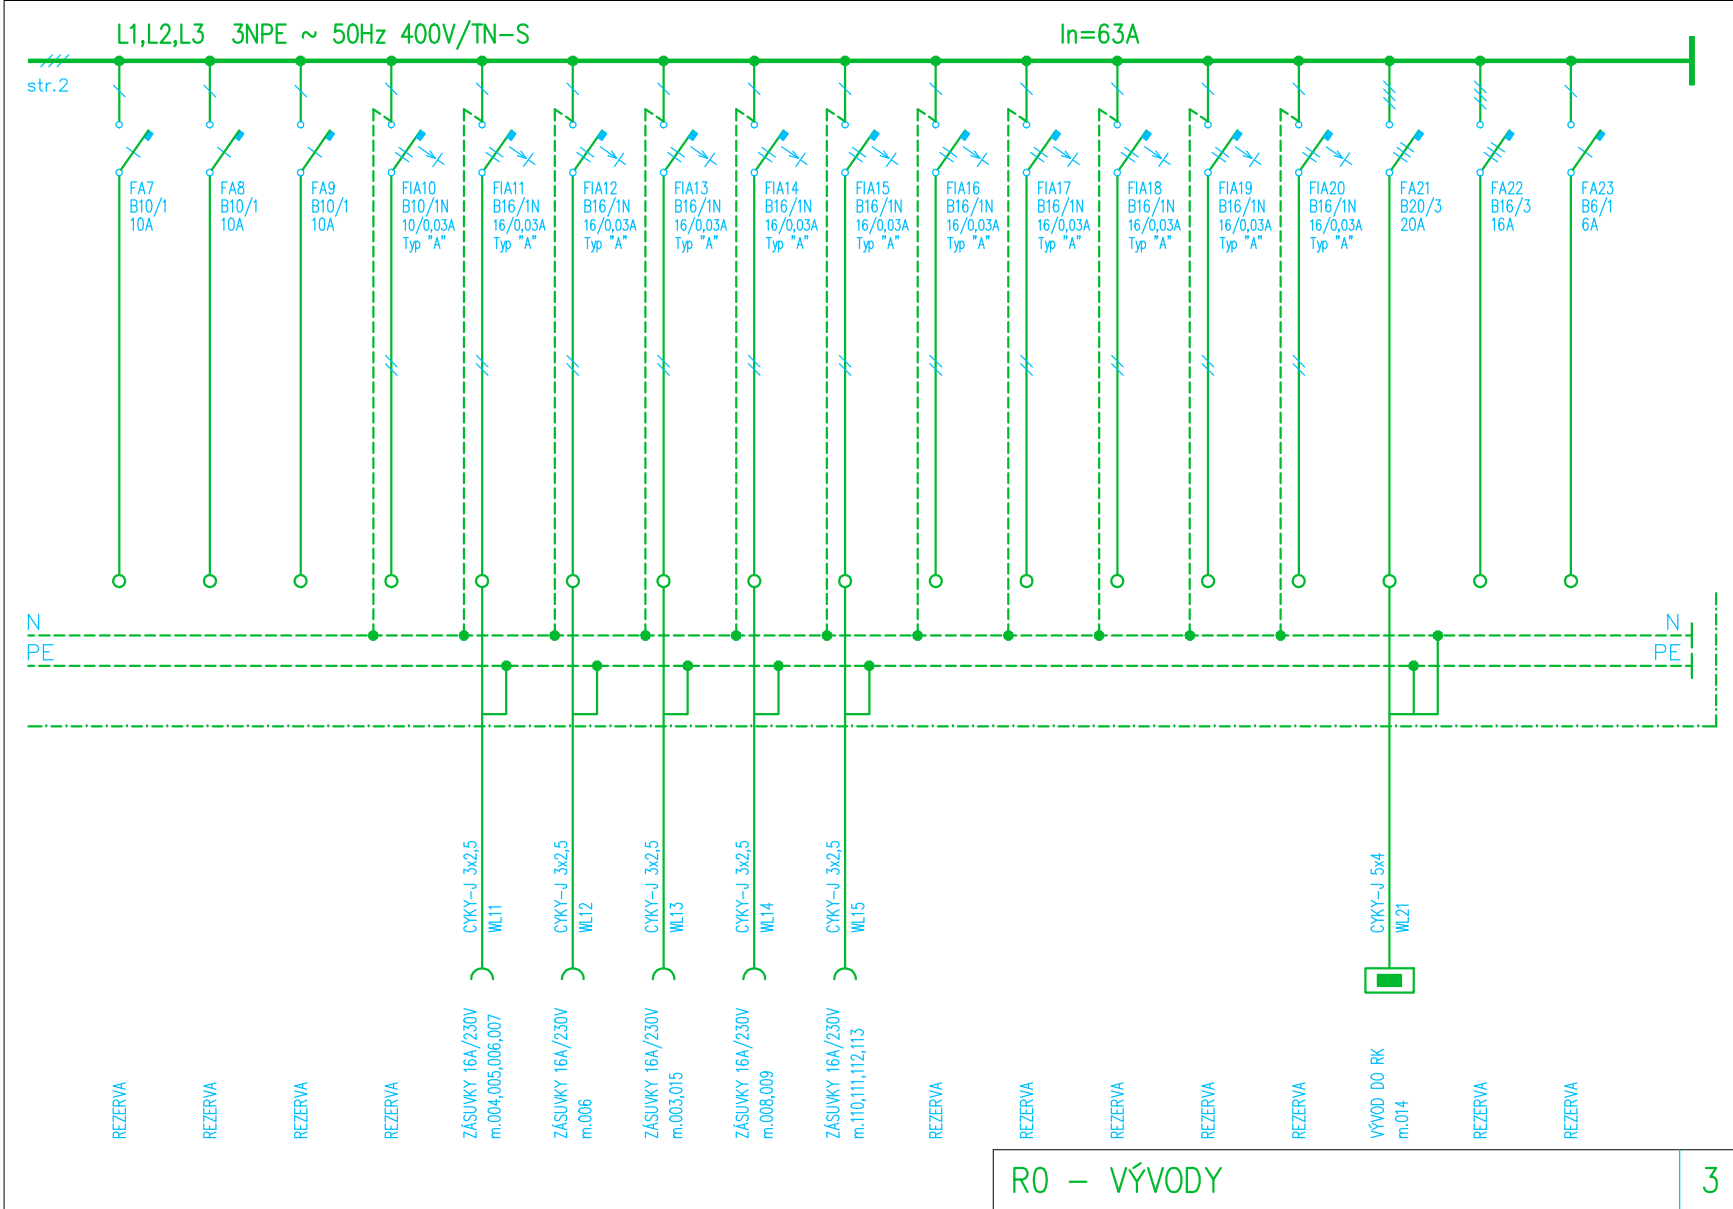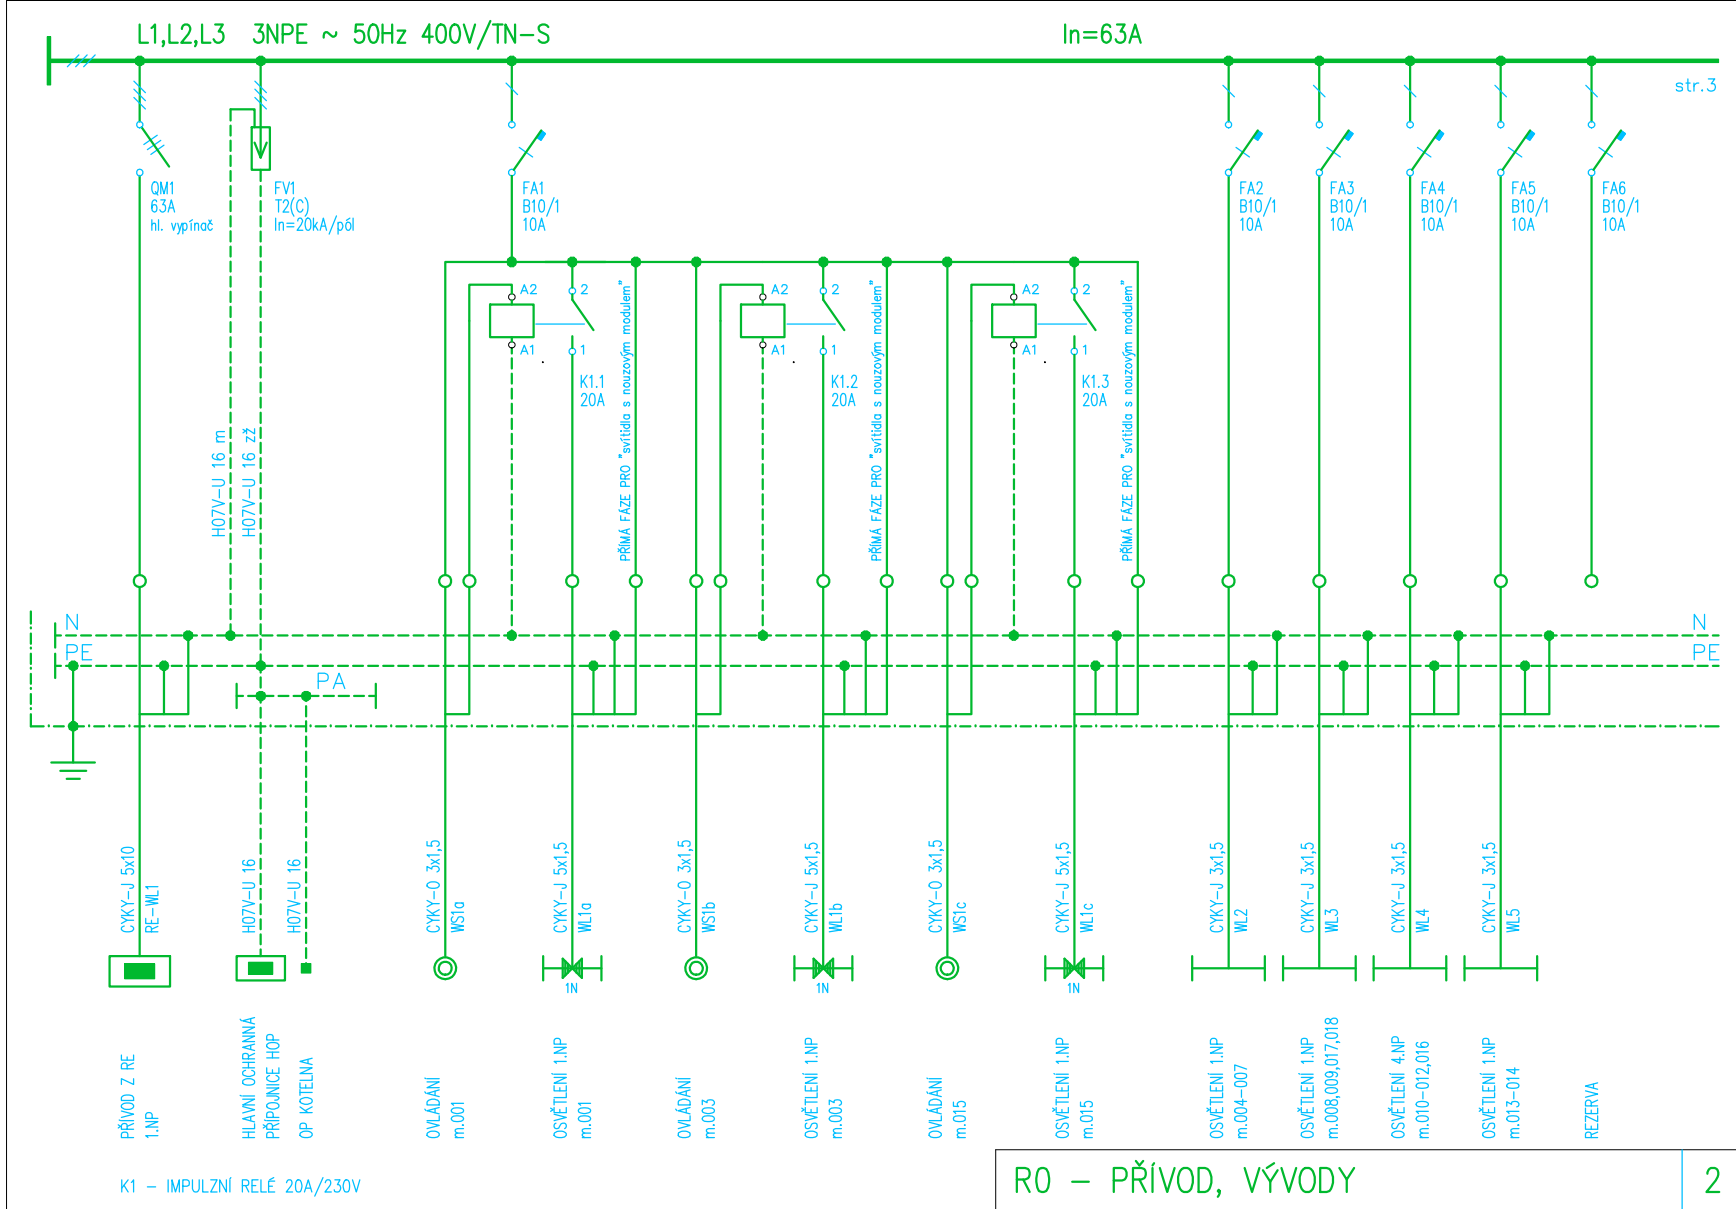

Pi=100kW, Ps=60kW/92A, Ik=10kA

Typ rozváděče	Oceloplechový (1x elektrická + 1x Hřív + 1x rozvaděč) "Z" E13D DP1=5m		
Počet polí	1	Dělení	-
Krytí-zavřený	IP40	Otevřený	IP30
Prívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka – hloubka – výška	806mm – 210mm – 1200mm		
Název :	DLE ZVYKLOSTI VYROBCE		
Napěťové soustavy :	Ochrana před úrazem el.proudem		
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S	AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE		
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S	AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE		

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRATKÝ	
OIP Středočeský kraj – Rekonstrukce budovy		Projektování elektrických zařízení	
Náměstí Barikád č.p. 1122/2, Praha 3 – Žitkov		IČ: 659 00 831, DIČ: CZ65900831	
parcels č. 1985, katastrální území Žitkov		Smluvní 278, 747 61 Račice	
		Tel.: +420 6005 821 889	
		E-mail: kamil.kracky@seznam.cz	
INVESTOR : Státní ústřední správa		DOPROJEKT PROJEKTOVATEL :	
Kaučová 450/3, 746 01 Opava		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
		PŘÍPRAVA :	
		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
PROJEKCE : D1.4.4 – Technika prostředí staveb		VÝKONOVÁ :	
Stínoproud elektrotechnická včetně ochrany před bleskem		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
		PŘÍPRAVA :	
		KAMIL KRATKÝ, DIČ: 1102273	
NÁZEV VÝKRESU :		DLE VÝKRESU :	
ROZVADĚČ RE		MĚŘENÍ :	
		DLE VÝKRESU :	
		DLE VÝKRESU :	

