

Stávající rozvod
SV a TV
Na stoupacím potrubí 2xkulový uzávěr

vedeno volně pod stropem


vedeno volně pod stropem

Stávající přívod a hlavní uzávěr vody

±0,000

±0,000

±0,000

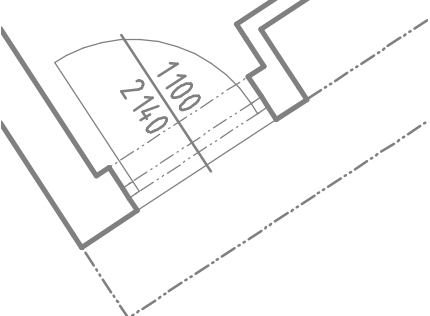

- Z stávající elektrický zásobníkový ohřívač vody
 - potrubí pro požární účely - MĚŘ DN25
 - - - potrubí PP, DN20 - TV
 - · - · - potrubí PP, DN20 - SV
- potrubí vedeno v přízemí po stěně a v prvním patře je zasekáno v drážce
potrubí opatřeno tepelnou izolací

±0,000 = 394,850 B. p. v.

FHJ Building spol.s.r.o. Na Botiči 5, Praha 10 106 00		IČO: 64576183 Tel.: 272 769 786 e-mail: info@fhj-building.cz	
Investor :	Česká republika, ČSSZ, Praha 5-Smíchov, Křížová 25	Vypracoval :	
Místo stavby :	A.Barcala 1461, České Budějovice	Datum :	Prosinec 2013
Stavba :	NÁSTAVBA OBJEKTU GARÁŽÍ ČSSZ ČESKÉ BUDĚJOVICE	Zak.č. :	780/13
Část :	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Stupeň :	prováděcí projekt
Obsah :	VODOVOD - PŮDORYS - 1.NP	Měřítko :	1:50
		Paré :	Čís. : 04