




1.NP

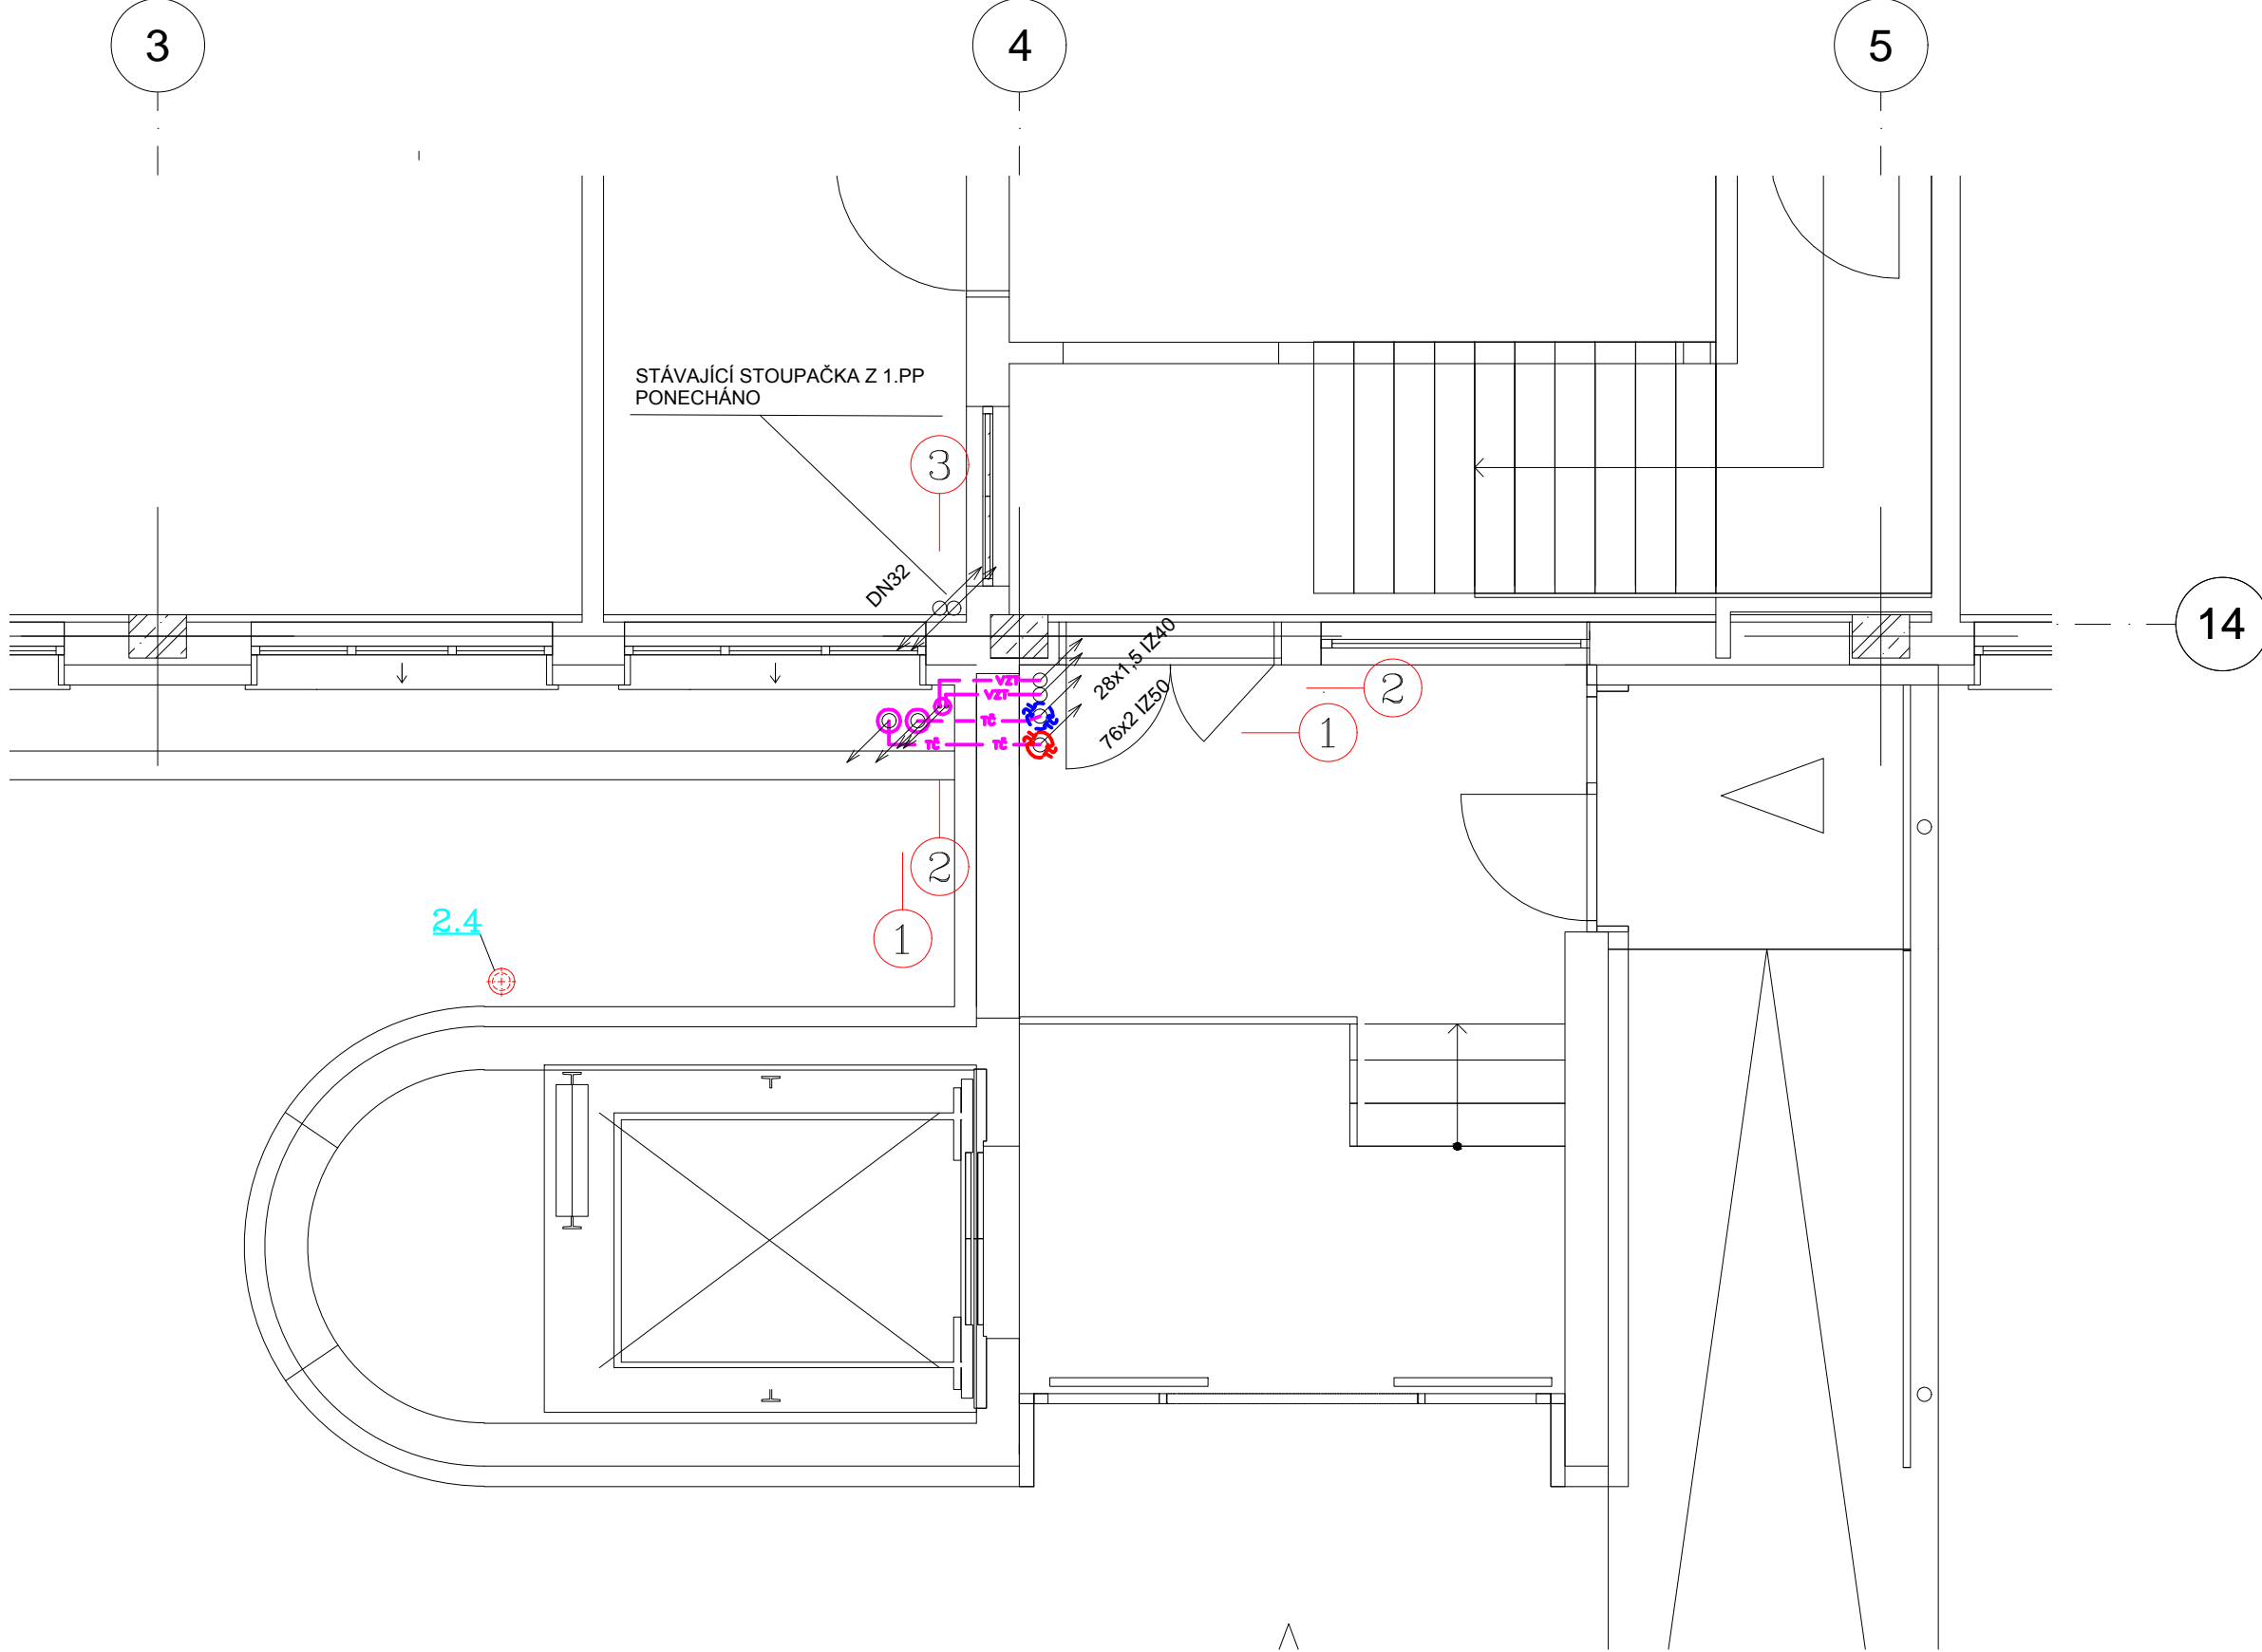


2.NP

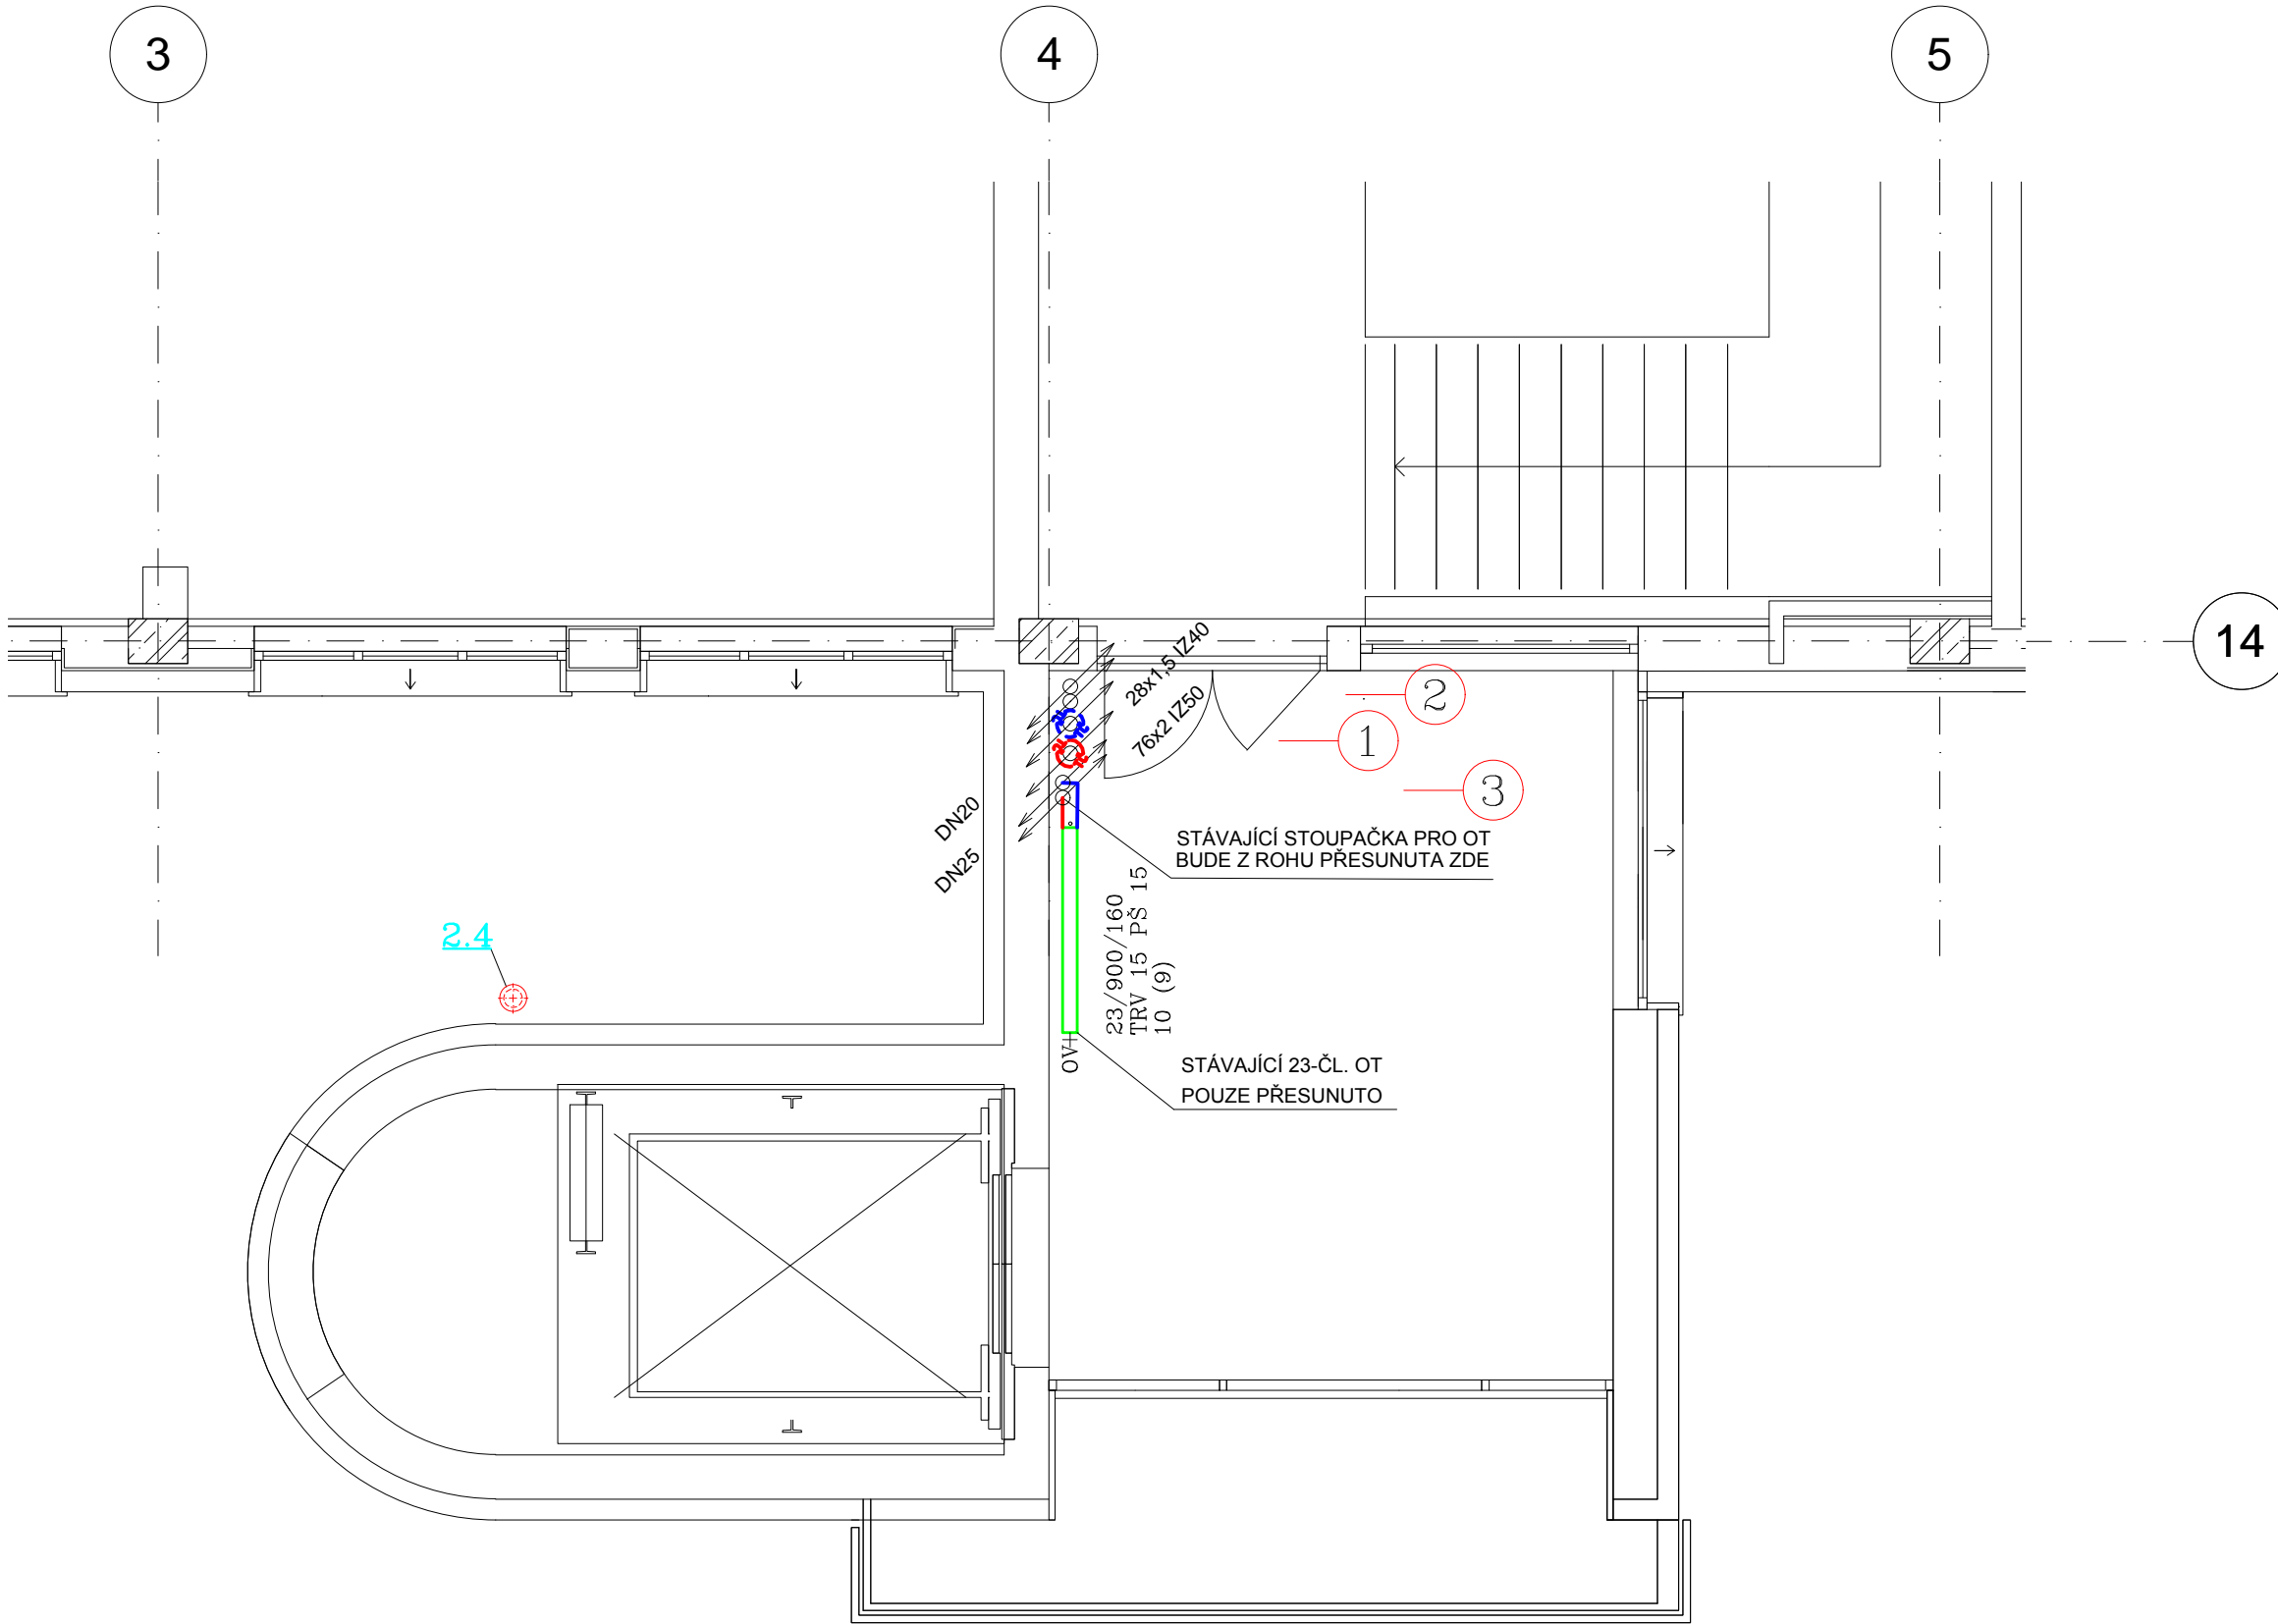

3.NP

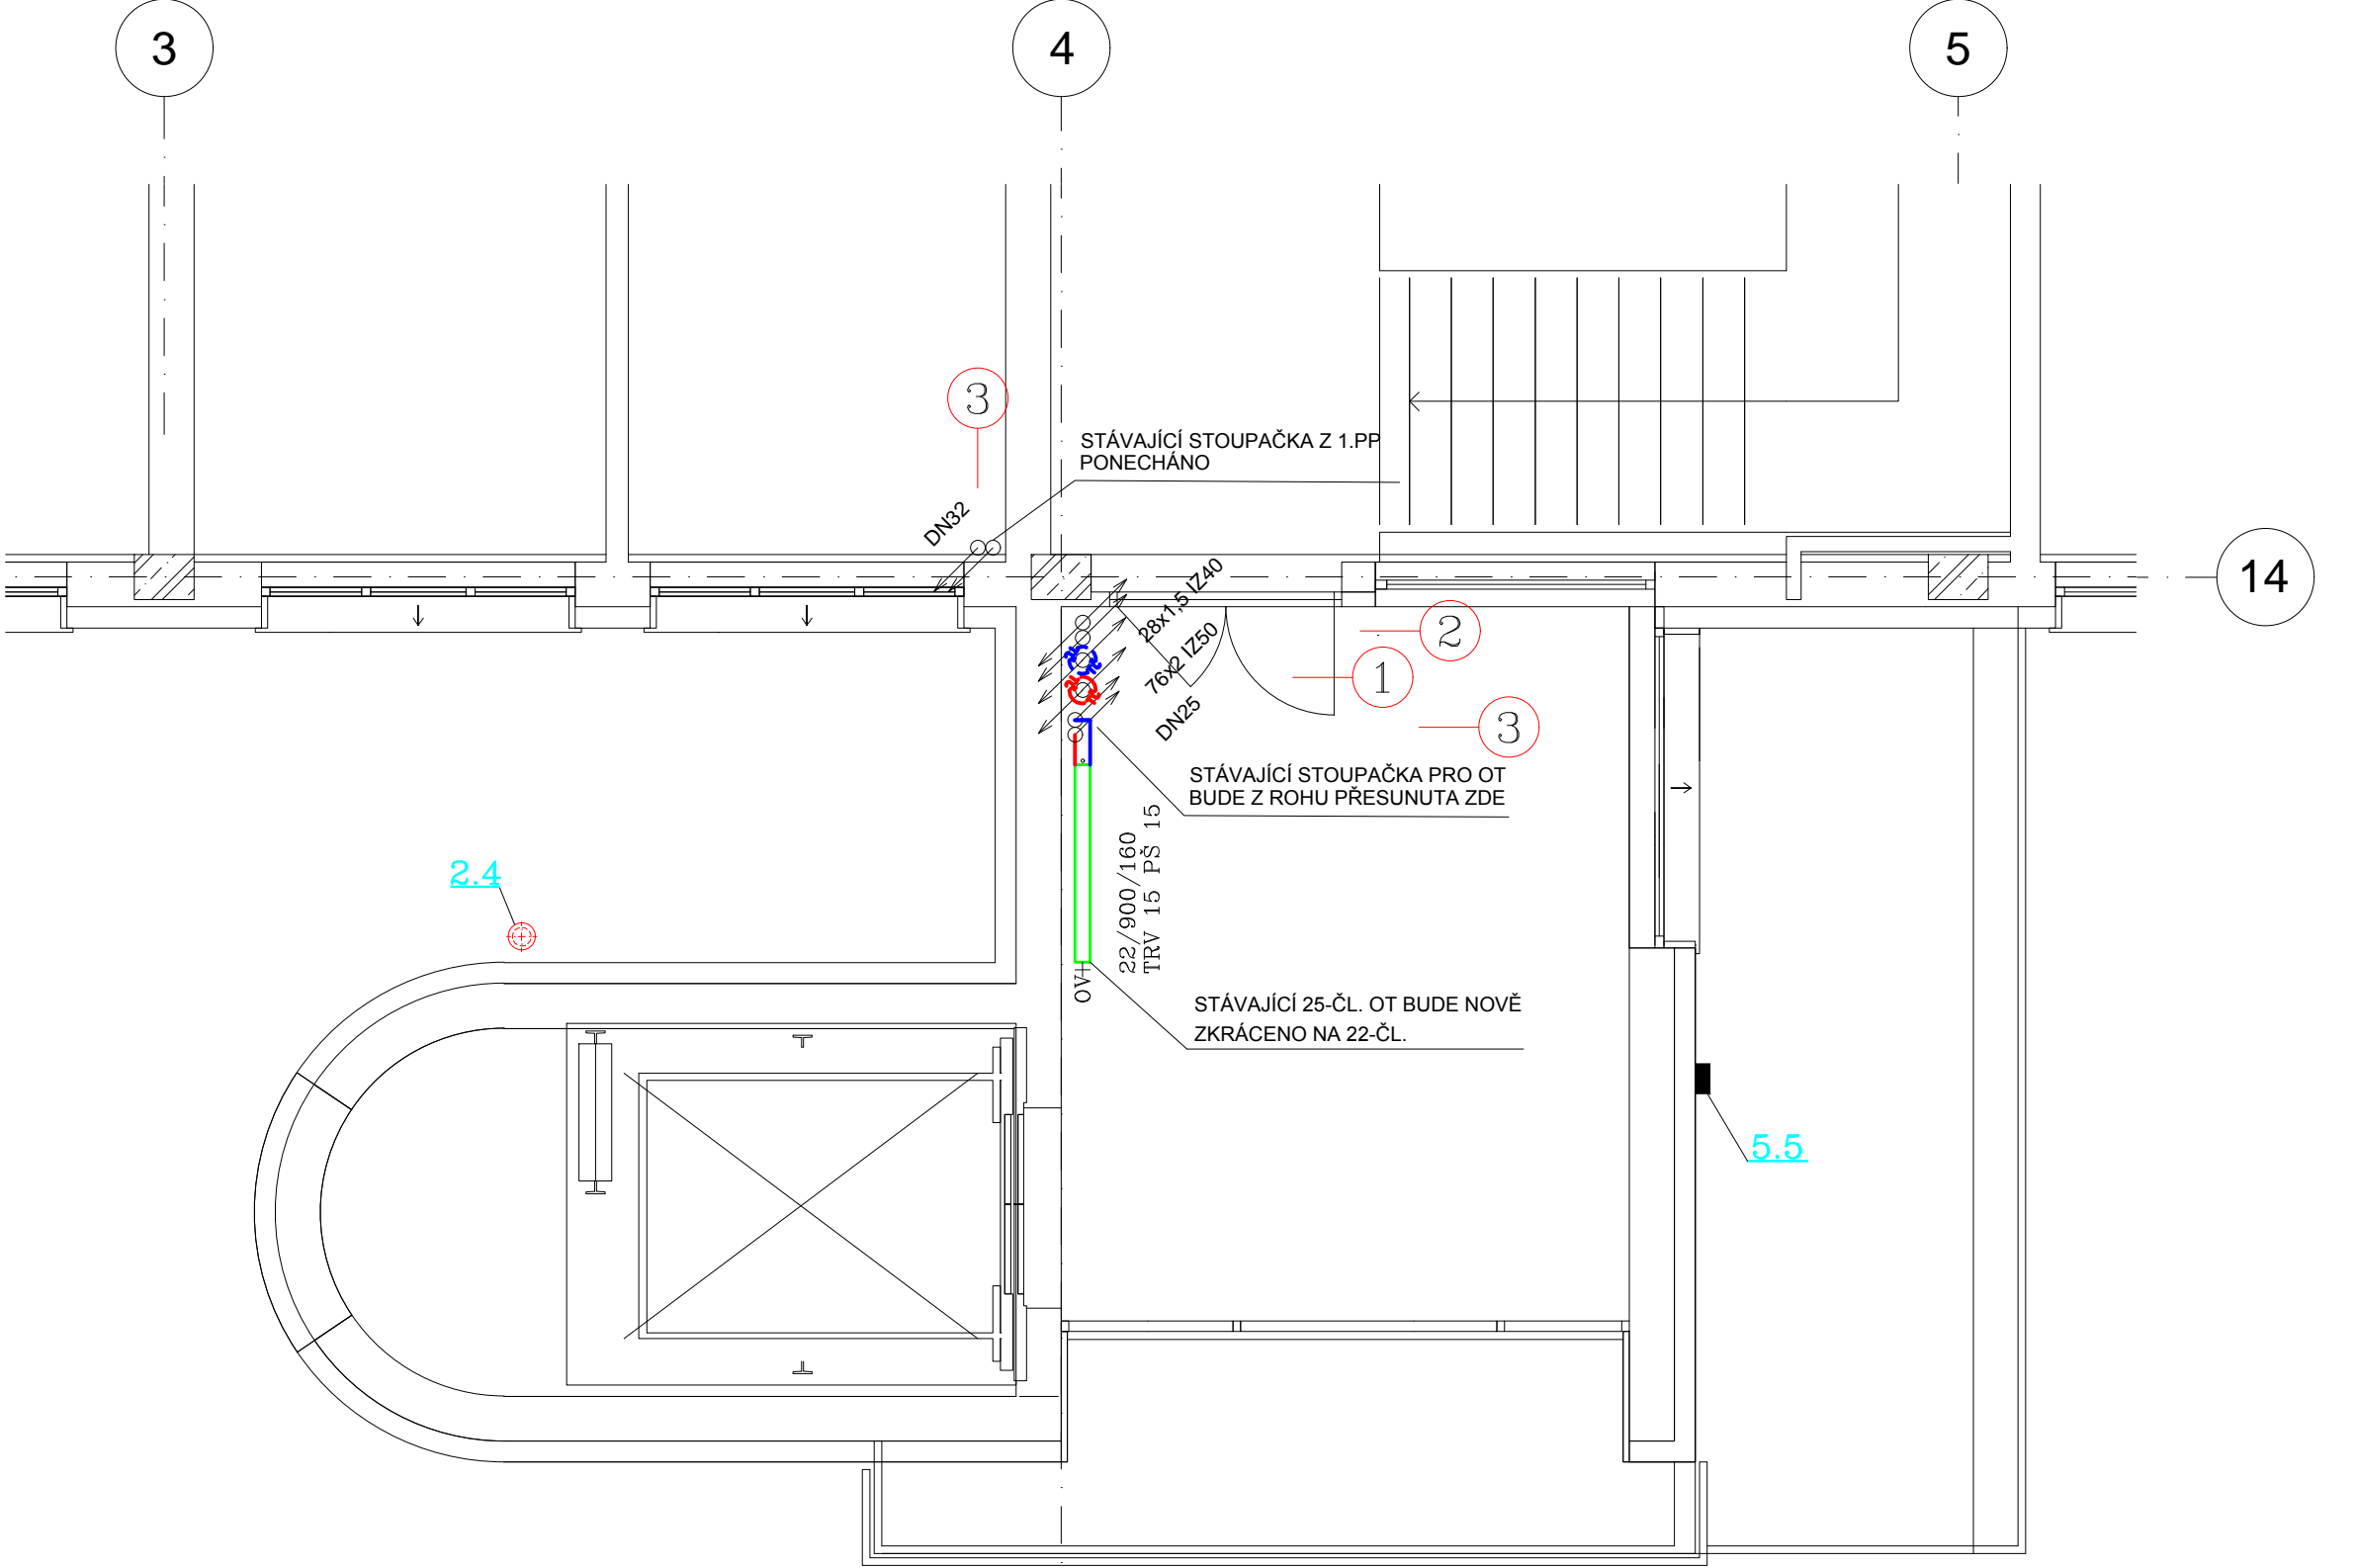

4.NP

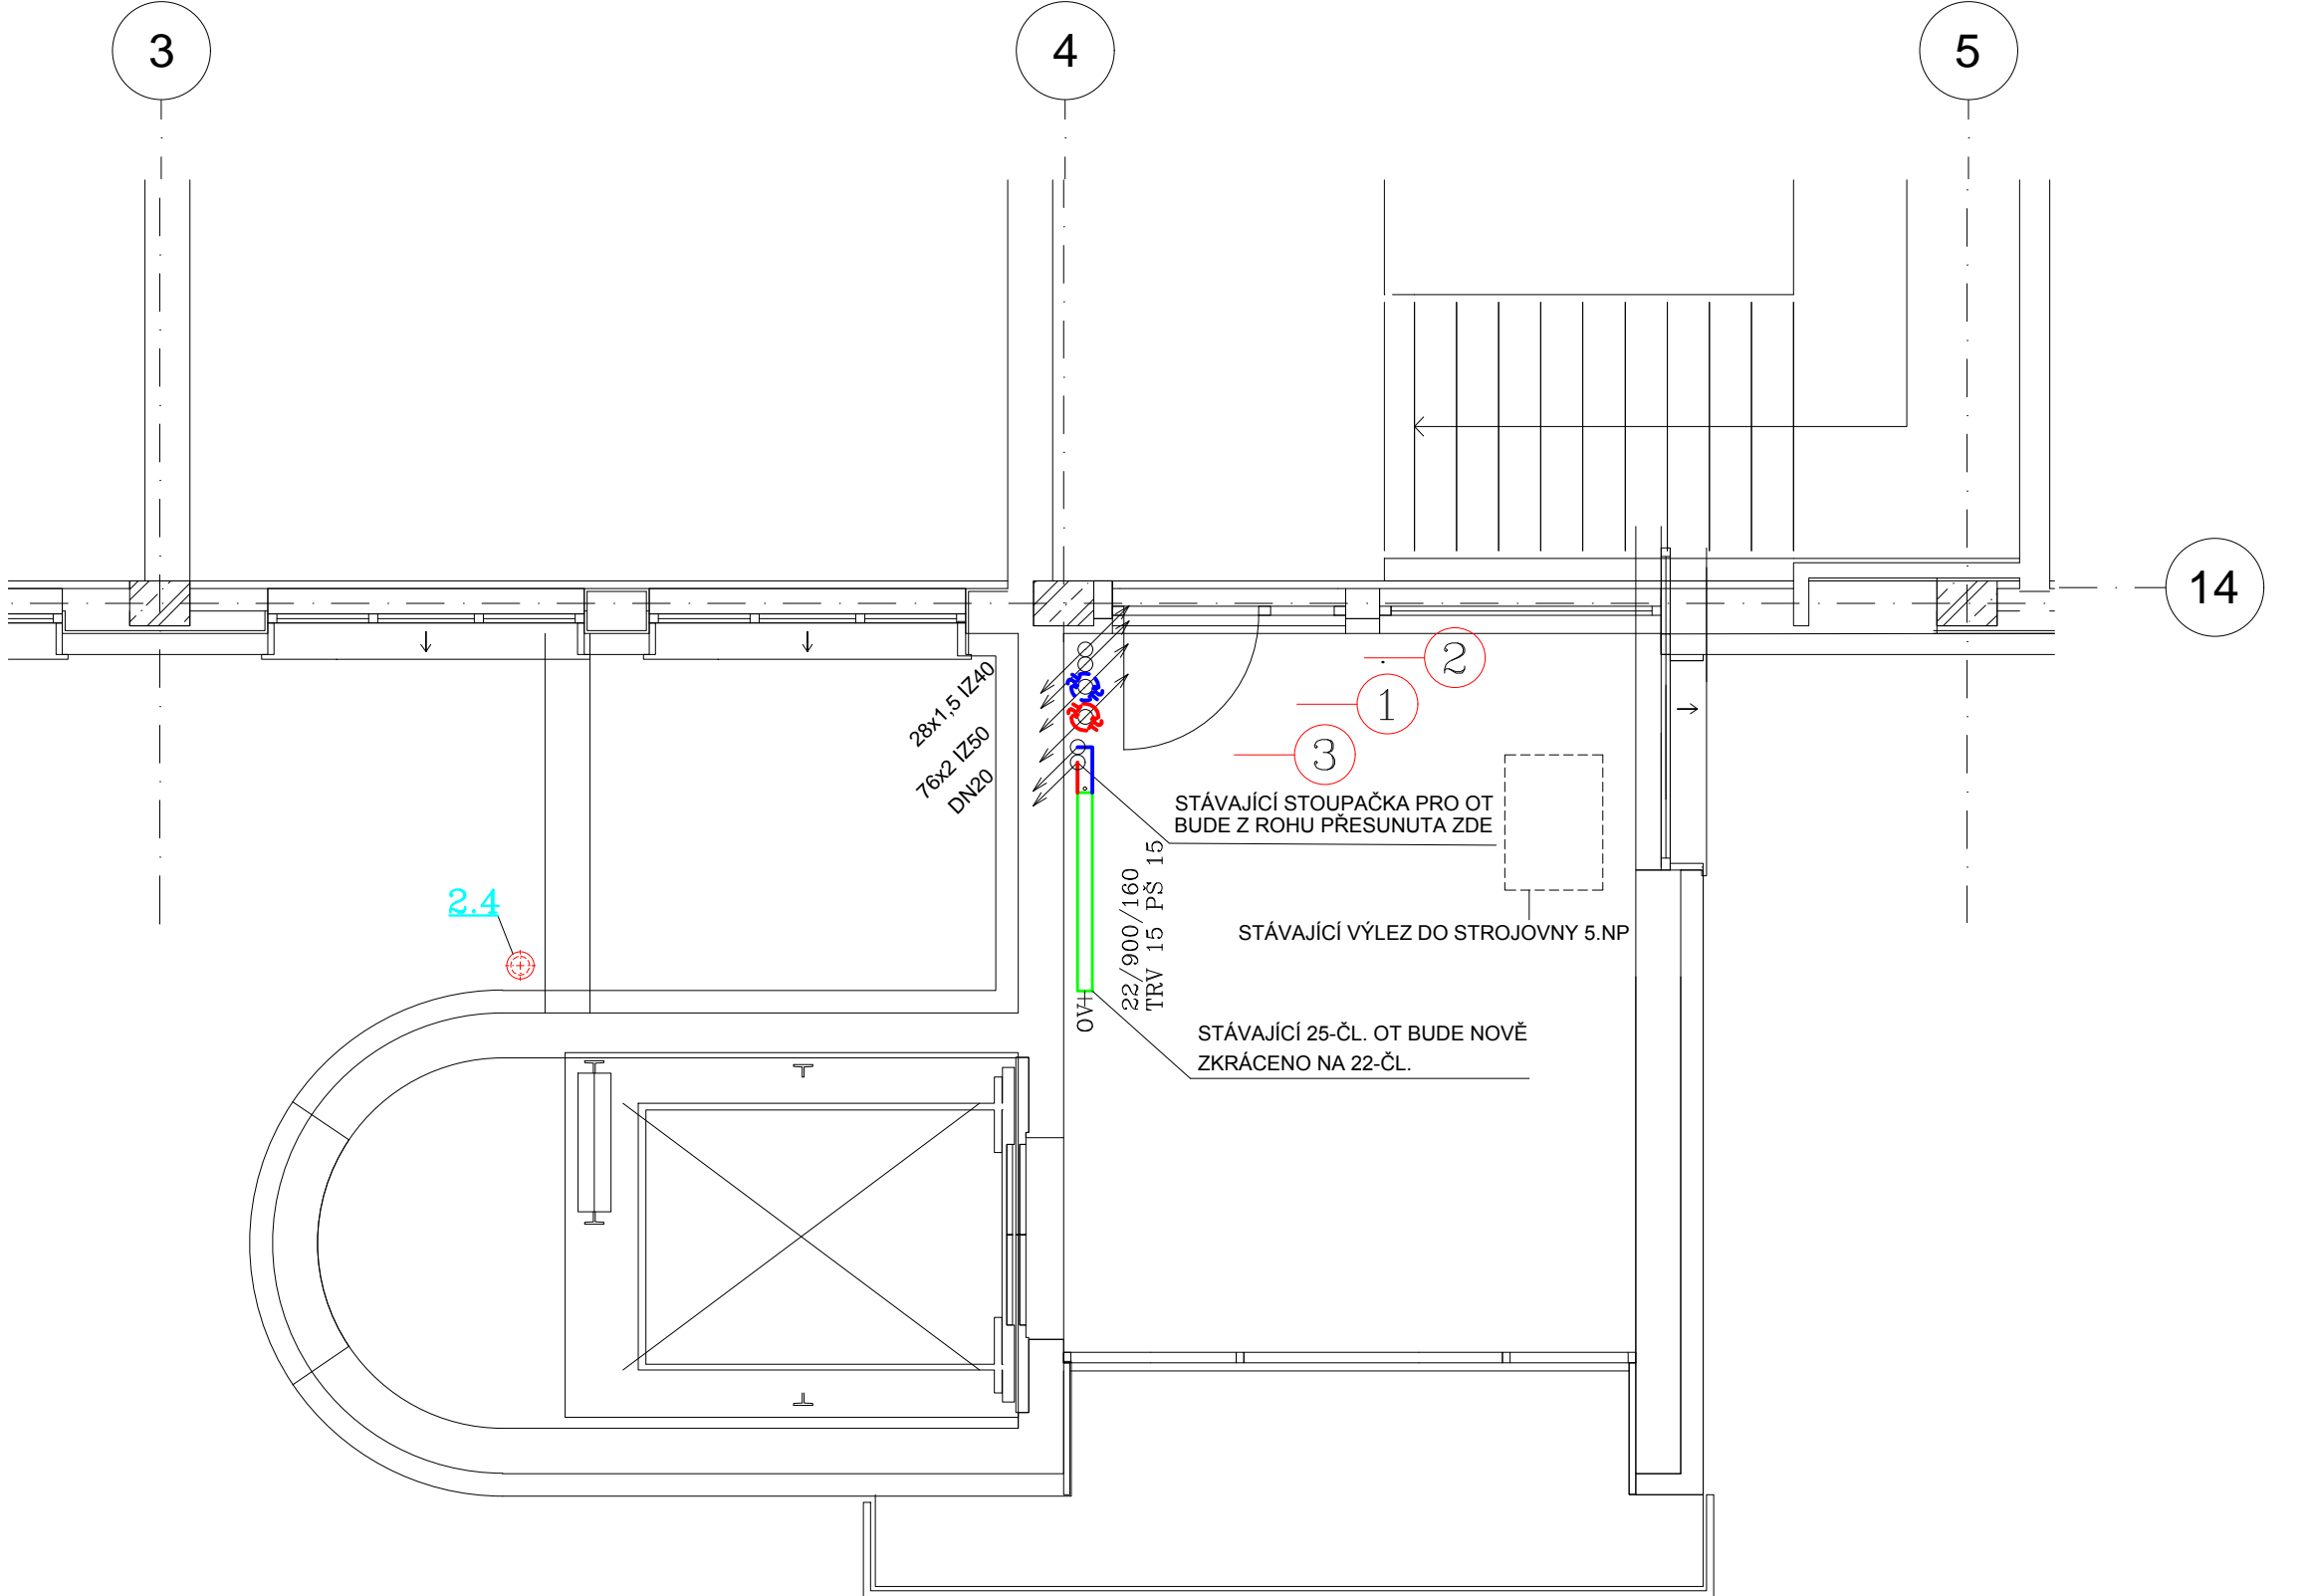

LEGENDA

- 2.4 VENKOVNÍ "LAB" SYSTÉM DN125/180 mm-VERTIKÁLNÍ ČÁST KOMÍNU-DÉLKA 21m, VČETNĚ SYSTÉMU UCHYCENÍ K NOVÉ FASÁDĚ SE ZATEPLENÍM TL. 180mm
- 5.5 VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO-SEVER

- PRÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY- UHLÍKOVÁ OCEĽ - 55°C
- - - VRATNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY- UHLÍKOVÁ OCEĽ - 40°C
- STÁVAJÍCÍ PRÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY-OCEĽ
- - - STÁVAJÍCÍ VRATNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY-OCEĽ
- PRÍVODNÍ POTRUBÍ OD T-Č - UHLÍKOVÁ OCEĽ
- - - VRATNÉ POTRUBÍ OD T-Č - UHLÍKOVÁ OCEĽ

POZNÁMKA : OTOPNÝ SYSTÉM JE NADIMENZOVANÝ NA TEPLOTNÝ SPÁD 55/40°C!
SYSTÉM BUDE NAPAŤENÝ PŘES ZMĚKČOVACÍ-DMINERALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ-KAPACITA 12 000 l/h
2ks OBĚHOVÁ ČERPADLA NA STŘEŠÍ (T-Č), VČETNĚ TOPNÝCH KABELŮ BUDOU
NAPAJENA NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ-"UPS"-DODÁVKA ELEKTROINSTALACE

CM projekt, s.r.o. Bratislavská 866/5 693 01, Hustopeče IČ:269 19 451 www.cmprojekt.cz			Autorizační razítko	
Autorizovaná osoba MAREK CABAL			Zodpovědný projektant MAREK CABAL	
ČKAIT-1004032			Vypracoval Ing. Hana Petrářová	
Investor : ČR-Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 01, Praha 2, IČ 00551023			Formát 10 A4	
Akce : Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice k.ú. Řečkovice 611 646, p.č. 231/2			Měřítko 1:50	
Část : D.1.4.D VYTÁPĚNÍ			Datum 09/2016	
Obsah : PŮDORYS 1.NP-4.NP			Stupeň DSP	
			Archivní číslo 068/10/16	
			Číslo výkresu 102	
			Číslo paré	