



PŘÍPOJKA VODOVODU - SITUACE




LEGENDA SÍŤ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

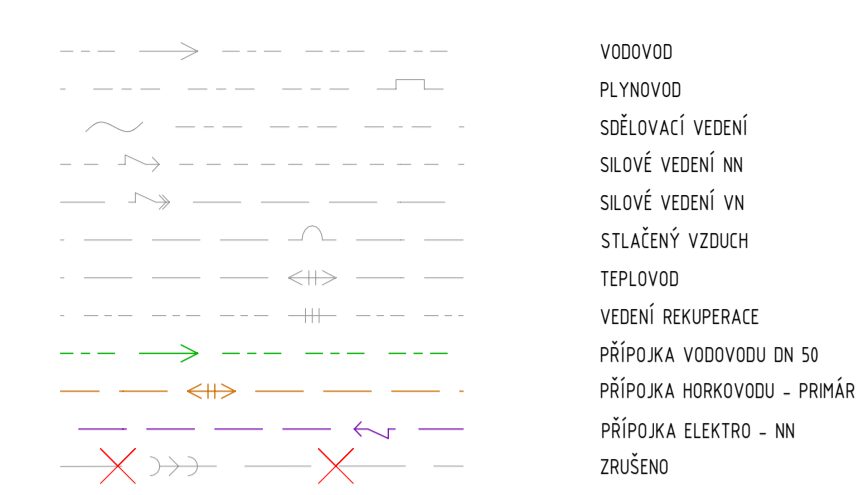

LEGENDA K PŘÍPOJCE VODOVODU

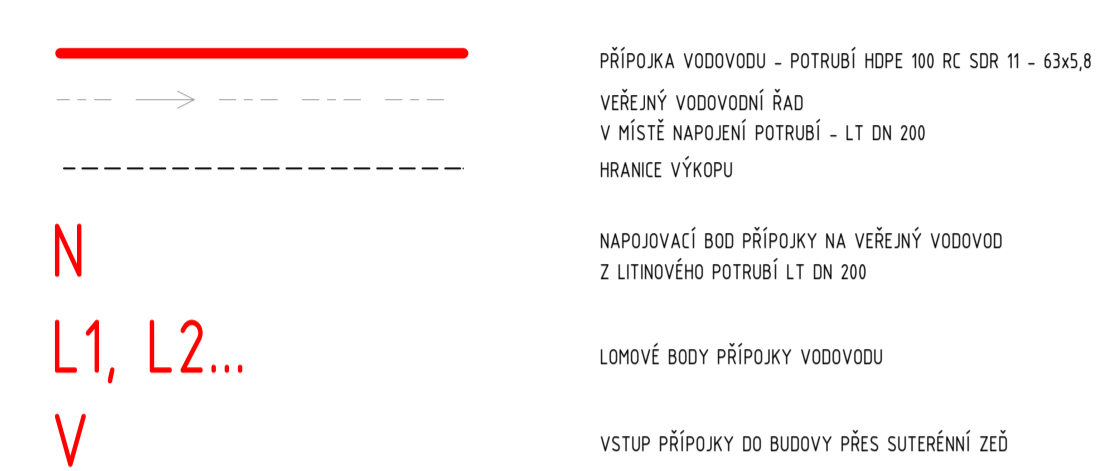


LEGENDA ZNAČENÍ

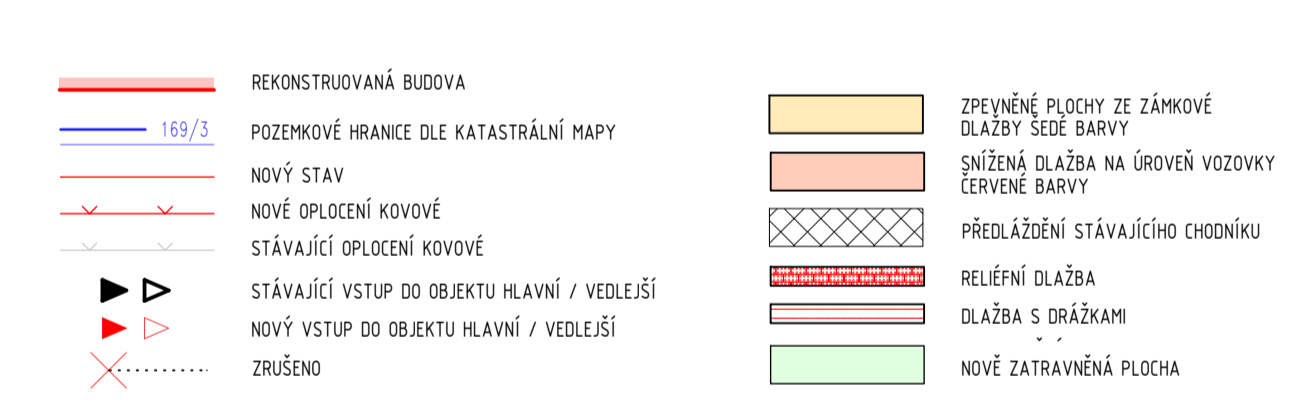

POZNÁMKA

TRASY A HLUBKY SÍŤ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A JSOU ZAMÝŠLENY POUZE ORIENTAČNĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVĚBNÍCH PRACÍ. NIŽNÍ POŽÁDÁT SPRÁVCE O JEJICH VYTŘEŠŤENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH PŘEKOŽENÍ V PRŮBĚHU PROVÁZENÍ PRACÍ. PŘI REALIZACI BUDOVY DODRŽENA OCHRANNÁ PÁSMA SÍŤI OD LÍCE POTRUBÍ - VODOVOD A KANALIZACE 1,5 m, HORKOVOD 2,5 m.



±0,000 = 417,400 m.n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	DATA	PROJEKT
c		
b		
a		

INVESTOR: Česká republika - ČSSZ
 Česká republika - ČSSZ
 Křížová 25, 225 08 Praha 5
 tel: +420 257 081 111, fax: +420 257 062 860
 e-mail: posta@cssz.cz

PROJEKTANT: Ing. Jana JAHODOVÁ
 VYPRACOVAL: Ing. Vlasta HORÁKOVÁ
 KONTROLOVAL: Ing. Martin ULIČNÝ

TECHNICO
 TECHNICO Opava s.r.o.
 Hradecká 107/901, 746 01 Opava
 tel: 553 760 970, e-mail: info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE: D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" NÁPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU SO 02 PŘÍPOJKA VODOVODU		FORMÁT: 8x44
K.ú. TRUTNOV, parc.č. st. 4427/2, 2683, 3021, 2935, 2461/1, 4427/2, 2467/1		DATUM: 10/2013
PŘÍPOJKA VODOVODU - SITUACE		STUPEŇ: DPS
MĚŘITKO: 1:250		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: TO-426-DPS
ČÍSLO VÝKRESU: 02-D.2.b.01.		