

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
601	SEKRETARIÁT	21,52
602	ŘEDITELNA	29,76
603	MLÁÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST	37,16
604	VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST	54,19
605	KUCHYŇKA	5,92
606	INFORMAČNÍ TECHNIK	22,72
607	SERVER	21,58
608	KUCHYŇKA	4,46
609	WC ŽENY	10,09
610	WC ŽTP	4,08
611	ÚKLADOVÁ KOMORA	1,60
612	WC MUŽI	9,22
613	CHODBA	14,88
614	CHODBA	38,23
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71
V2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		404,82

LEGENDA ZNAČENÍ

- ODVOD VZDUCHU
- POTRUBÍ CHLADIVA Cu - IZ
- VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA KLIMATIZACE
- + TALÍROVÝ VENTIL
- VENTILÁTOR


POTRUBÍ BUDE Z MATERIÁLU POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU. VESKÉRE STUPACÍ POTRUBÍ DOVODNHO, POTRUBÍ PŘÍVODNHO VZDUCHU A POTRUBÍ VEDUCÍ V PROSTORU NAD PODHLÉDEM 6.NP BUDE TEPELNĚ ISOLOVÁNO ISOLACÍ S AL FÓLIÍ TL 50 mm.

POZNÁMKA


POLOHY PROSTUPŮ JSOU POKY ORIENTÁCNĚ. JEJICH POLOHA ZÁVISÍ NA PŮDORYSNĚ POLOZE DUTIN STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELŮ. PROSTUPY JE MOŽNĚ PROVÁDĚT POUZE V DUTNÁČKÁCH A TO VRTÁNÍM DO PRŮMĚRU 20MM. MAXIMÁLNÍ DĚLKA PROSTUPU V PŘEDĚLNĚM SMĚRU NESMÍ PŘEKROČIT 250MM. V PŘÍČNĚM SMĚRU JE MOŽNĚ PROVĚST V JEDNOM PANELU VŽDY JEN 1 PROSTUP. V PŘEDĚLNĚM SMĚRU MUSÍ BÝT MEZI LÍCI PROSTUPŮ NEJMÉNĚ 500MM. NENÍ MOŽNĚ PROVÁDĚT PROSTUPY V ŽEBRECH. NENÍ MOŽNĚ PROVÁDĚT BOURACÍM KLADIVY ČI SEKÁNÍM. UVEDENÉ ZÁSADY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ VÝROBCE STROPNÍCH PANELŮ A JE NEZBYTNĚ NUTNĚ JE DODRŽET!!!

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYŇNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE. PŘI PŘECHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCI BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁŇÁČE. VZNÍKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁŇÁČKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDĚM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



KOORDINAČNÍ ŘEZ K2
M 1 : 50

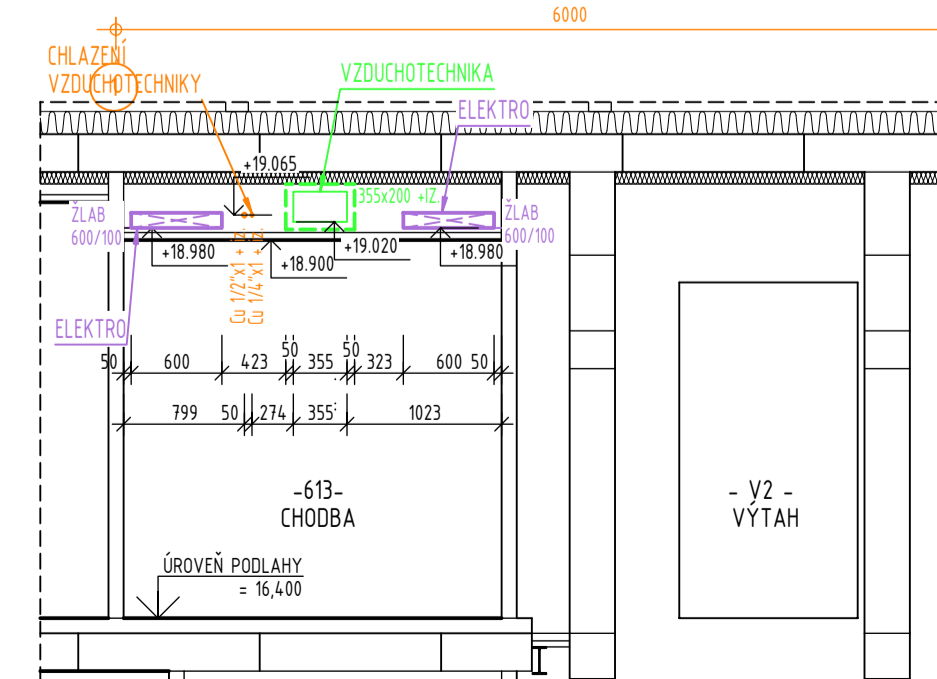

INVESTOR:		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
Česká republika - ČSSZ		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.	
Č		DATUM:	
B		PROJEKT:	
A			

PROJEKTANT:	Ing. Jana JAHODOVÁ	Česká republika - ČSSZ	
VYPRACOVAV:	Ing. Kamilla HOBLIKOVÁ	Křídlová 25, 225 08 Praha 5	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULČIŇY	tel.: +420 257 081 111, fax: +420 257 082 860	
		e-mail: pohl@cssz.cz	

ČÁST DOKUMENTACE:		TECHNICO	
D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA		TECHNICO Opava s.r.o.	
		Průmyslová 1074/1, 746 01 Opava	
		tel. 553 765 975, e-mail: info@technico.cz	

OSS Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113VZZ002201)		FORMAT:	10xA4
K.ú. TRUTNOV, parc.č. st.4427/2		DATUM:	10/2013
PŮDORYS 6.NP		STUPEŇ:	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	TO-426-DPS
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1 : 50
			D.1.4.3.b.07.