


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obsah: **Schéma R300**
Akce: OSSZ Trutnov

- rekonstrukce budovy "A"
D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM

Rozvodnice: Typ, označení: Poloha: Stupeň krytí: Přívod a vývody: Napěťová soustava: Vnější šířka x Výška x Hloubka:	OCEP R300 na omítku IP 40/20 zespodu, nahoru 3NPE/50Hz, 400/230V, TN-C-S 600 x 900 x 250
Poznámka: Výpracoval: Projekce: Datum: Soubor s daty: Rozvaděč: Projekt: Číslo projektu: "	Ing. Miroslav Frajs TECHNICO s.r.o. Hradecká157/6/51, 746 01 Opava 10/2013 Trutnov, FGP Rozvaděč R300 OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" TO-426-DPS

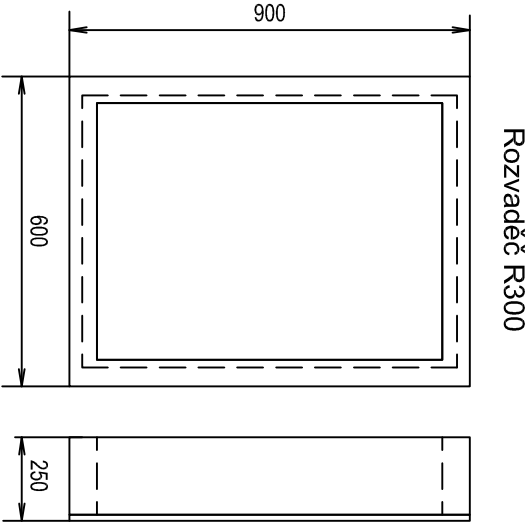

Výpracoval:	Ing. Miroslav Frajs																		
Kontroloval:	Ing. Martin Uličný																		
Datum :	10/2013																		
Technico Opava s.r.o. Technická opava s.r.o. IČO 2523 7702 8715, e-mail: info@technico.cz										Investor:	Česká republika - ČSSZ					Zak. číslo:	TO-426-DPS	A.K.:	
																Měřtko:	N		
																		V.č.:	D.1.4.7.b.13
																		Lisť:	1


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S, In=63A, Ik" = max.10 kA



Vypracoval:	Ing. Miloslav Frajs	AKCE:	OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A"			
Kontroloval:	Ing. Martin Ulčíný		Schéma R300			
Datum :	10/2013					
		TECHNICO TECHNICO OPRAVA S.R.O. IČO: 250 900 310, zapsaná v obchodním rejstříku MŠ: 003 290 310, vedená u Městského soudu v Praze				
		Investor:	Česká republika - OSSZ			
		Obsah:	Schéma R300			
			Zak. číslo:	TO-426-DPS	A.K.:	Ustů: 7
			Změna/Datum:		V.č.:	
			Měřtko:	N	D.1.4.7.b.13	List: 2

Rozvaděč R300

3-PEN 400/230V sř.50Hz /TN-C-S In=63A Ik"=max.10kA

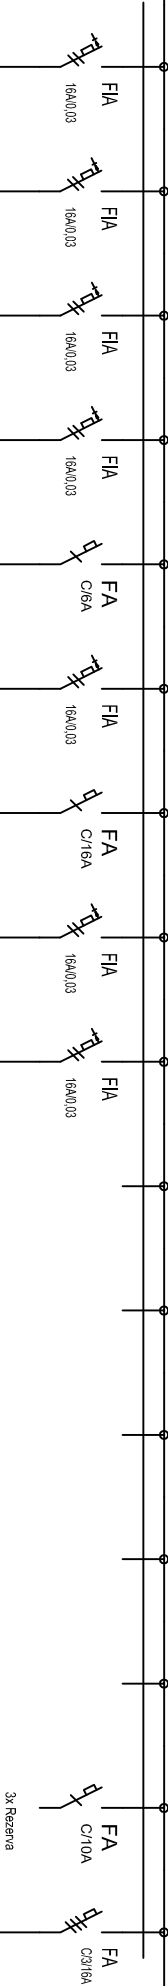


výkon kW	2	2	2	2	0,04	0,04	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
kabel	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
m.č.	301-307	308-312,319	314,315,317	313,318	317	3.NP	301	301	301	301	301	301	303	303	303



Vypracoval:	Ing. Miloslav Frajs	AKCE:	OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A"	Investor:	Česká republika - OSSZ	Zak. číslo:	TO-426-DPS	A.K.:		Lisť:	7
Kontroloval:	Ing. Martin Uličný		Schéma R300	Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		Lisť:	3
Datum :	10/2013					Měřtko:	1:1		D.1.4.7.b.13		


TECHNICO
Technická oprava s.r.o.
IČ: 252 790 870
Benešov - Uhřetitz
www.technico.cz

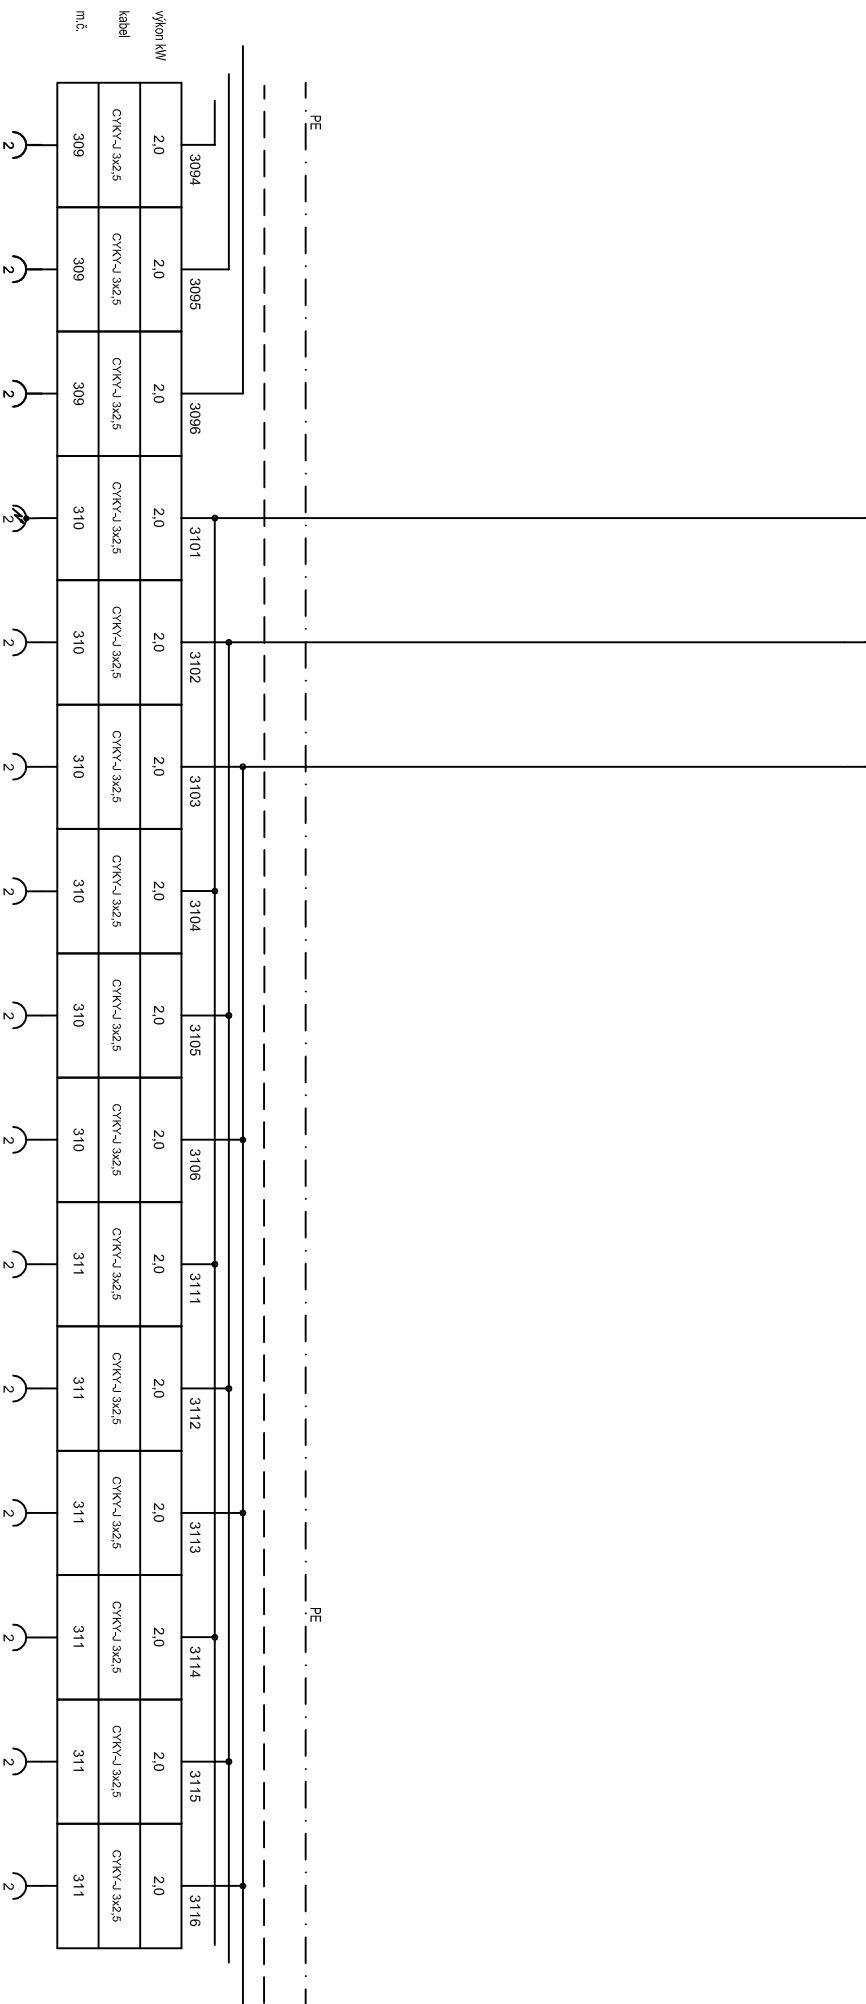[illegible]

\sim

Vypracoval:	Ing. Miroslav Frajs	AKCE:	OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A"
Kontroloval:	Ing. Martin Uličný	Investor:	Česká republika - OSSZ
Datum :	10/2013	Obsah:	Schéma R300
		Zak. číslo:	TO-426-DPS
		Změna/Datum:	AK:
		Měřítko:	V.č.: D.1.4.7.b.13
			List: 6

Rozvaděč R300

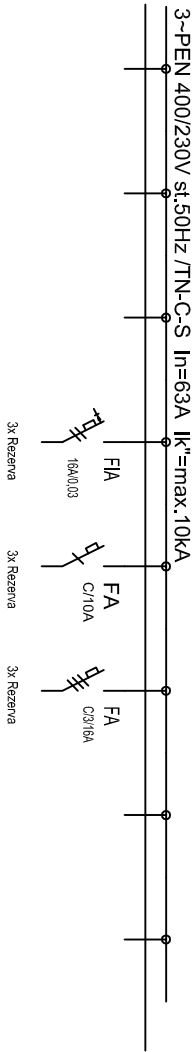

PE

	3121	3122	3123
výkon kW	2.0	2.0	2.0
kábel	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5
m.č.	312	312	312

Vypracoval:	Ing. Miloslav Frajs	AKCE:	OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A"	TECHNICO	Investor:	Česká republika - OSSZ	Zak. číslo:	TO-426-DPS	A.K.:	Lístů:
Kontroloval:	Ing. Martin Ulčický		Schéma R300	Technická správa stavebnictví 100 000 000 Kč 100 000 000 Kč	Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:	Líst:
Datum :	10/2013				Schéma R300		Měřitko:	1:1	D.1.4.7.b.13	7