

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

<b>Česká republika - ČSSZ</b>	<b>Česká republika - ČSSZ</b> Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz	
-------------------------------	---	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jana JAHODOVÁ	<b>TECHNICO</b> TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51, 746 01 Opava tel: 553 760 970, e-mail: info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. David PODEŠŤ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

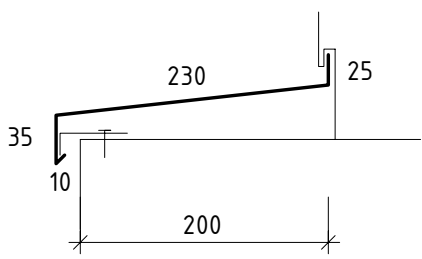
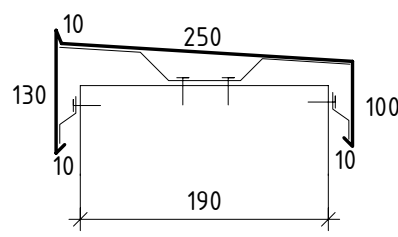
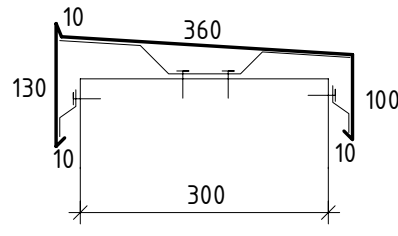
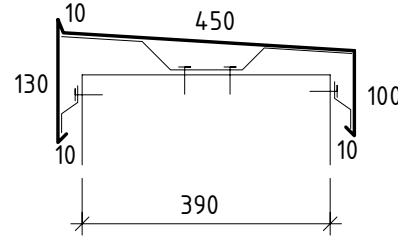
ČÁST DOKUMENTACE:

<b>D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>
---

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)  K.ú. TRUTNOV, parc.č. st.4427/2	FORMÁT	A4
	DATUM	10/2013
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-426-DPS
<b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.c.04.</b>

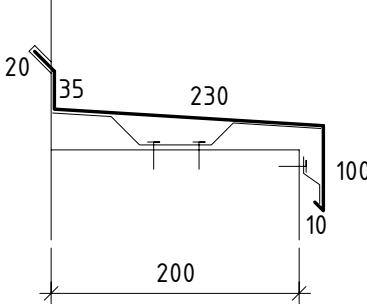
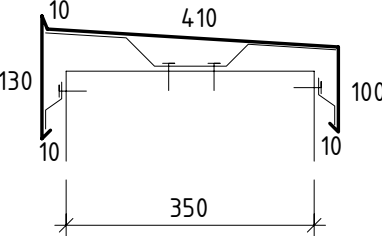
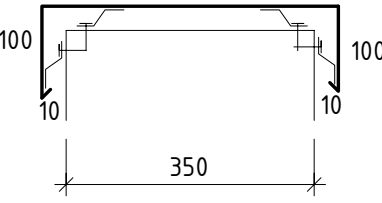
# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

POL.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	DĚLKA [mm]	CELK	POČET KUSŮ						
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP
K1		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET ŠÍŘKY 200mm POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH r.š. 300mm PŘESAHA PARAPETU ZA LÍC STĚNY min. 30mm PVC KONCOVEKY š = 240mm PROSTOR POD PARAPETEM VYPLNIT PUR PĚNOU BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016	600	8	0	2	2	1	1	1	1
			1050	5	0	0	1	1	1	1	1
			1200	4	4	0	0	0	0	0	0
			1400	2	2	0	0	0	0	0	0
			2400	13	1	1	4	2	2	2	1
			3600	22	0	4	4	4	3	3	4
			4800	32	1	5	5	5	5	5	6
					CELKOVÁ DÉLKA OPLECHOVÁNÍ (m)						
					128,05						
K2a	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŠÍŘKA ATIKY 190mm										
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKY 190 mm POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH r.š. 510mm PŘESAHA OPLECHOVÁNÍ ZA LÍC STĚNY min. 30mm BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016									
					CELKOVÁ DÉLKA OPLECHOVÁNÍ (m)						
					4,85						
K2b	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŠÍŘKA ATIKY 300mm										
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKY 300mm POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH r.š. 620mm PŘESAHA OPLECHOVÁNÍ ZA LÍC STĚNY min. 30mm BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016									
					CELKOVÁ DÉLKA OPLECHOVÁNÍ (m)						
					4,10						
K3	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŠÍŘKA ATIKY 390mm										
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKY 390 mm POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH r.š. 710mm PŘESAHA OPLECHOVÁNÍ ZA LÍC STĚNY min. 30mm BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016									
					CELKOVÁ DÉLKA OPLECHOVÁNÍ (m)						
					46,65						
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST											
									Strana: 1		

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

POL.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	DĚLKA [mm]	POČET KUSŮ															
K4	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŠÍŘKA ATIKY 200mm	 <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKY 200mm                      POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH rš. 400mm                      PŘESAH OPLECHOVÁNÍ ZA LÍC STĚNY min. 30mm                      BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016</p>	<table border="1"> <tr> <td>CELKOVÁ DĚLKA PARAPETŮ (m)</td> </tr> <tr> <td>28,5</td> </tr> </table>	CELKOVÁ DĚLKA PARAPETŮ (m)	28,5														
CELKOVÁ DĚLKA PARAPETŮ (m)																			
28,5																			
K5	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŠÍŘKA ATIKY 350mm	 <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKY 350 mm                      POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH rš. 670mm                      PŘESAH OPLECHOVÁNÍ ZA LÍC STĚNY min. 30mm                      BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ RAL 7016</p>	<table border="1"> <tr> <td>CELKOVÁ DĚLKA PARAPETŮ (m)</td> </tr> <tr> <td>89,2</td> </tr> </table>	CELKOVÁ DĚLKA PARAPETŮ (m)	89,2														
CELKOVÁ DĚLKA PARAPETŮ (m)																			
89,2																			
K6 - K12	ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ STŘECHY	 <p>DLE ROZMĚRŮ PROSTUPU</p> <p>ZASLEPENÍ PROSTUPU STŘECHOU V MÍSTĚ PŘÍRUBY                      (PO DEMONTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC)                      POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,6mm                      PŘESAH OPLECHOVÁNÍ ZA LÍC PROSTUPU min. 30mm                      ROZMĚRY OPLECHOVÁNÍ JE PATRNO Z VÝKRESOVÉ                      DOKUMENTACE (D.1.1.b.2.08 PŮDORYS STŘECHY)</p> <p>K6 - POUZE ZASLEPENÍ PROSTUPU U PŘÍRUBY 750x750mm                      K7 - POUZE ZASLEPENÍ PROSTUPU U PŘÍRUBY 350x350mm                      K8 - ZASLEPENÍ PROSTUPU 350x350mm + ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE (ODVĚTRÁNÍ VÝTAHU)                      K9 - ZASLEPENÍ SVISLÉHO OTVORU VÝDUCHU cca 1100x1100mm                      K10 - ZASLEPENÍ PROSTUPU 750x450mm + VYÚSTĚNÍ VZT 455x300mm                      K11 - ZASLEPENÍ PROSTUPU 750x450mm + VYÚSTĚNÍ NAPOJOVOČÍHO POTRUBÍ NOVÉ KLIMATIZACE 2x ø150mm                      K12 - POUZE ZASLEPENÍ KOMÍNU 2100x550mm</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">POČET KUSŮ</th> </tr> <tr> <td>K6</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>K7</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>K8</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>K9</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>K10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>K11</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>K12</td> <td>1</td> </tr> </table>	POČET KUSŮ		K6	1	K7	4	K8	1	K9	1	K10	1	K11	1	K12	1
POČET KUSŮ																			
K6	1																		
K7	4																		
K8	1																		
K9	1																		
K10	1																		
K11	1																		
K12	1																		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST				Strana: 2															