



BLOKOVÉ SCHÉMA POŽÁRNÍHO ROZVADĚČE


m.č. 120 U VRÁTNICE

POŽÁRNÍ ROZVADĚČ

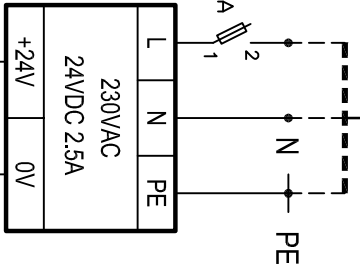

RE4P

ZEMNÍ OVLÁDACÍ KABEL 12x1,5 OD ÚSTŘEDNY EPS č.3

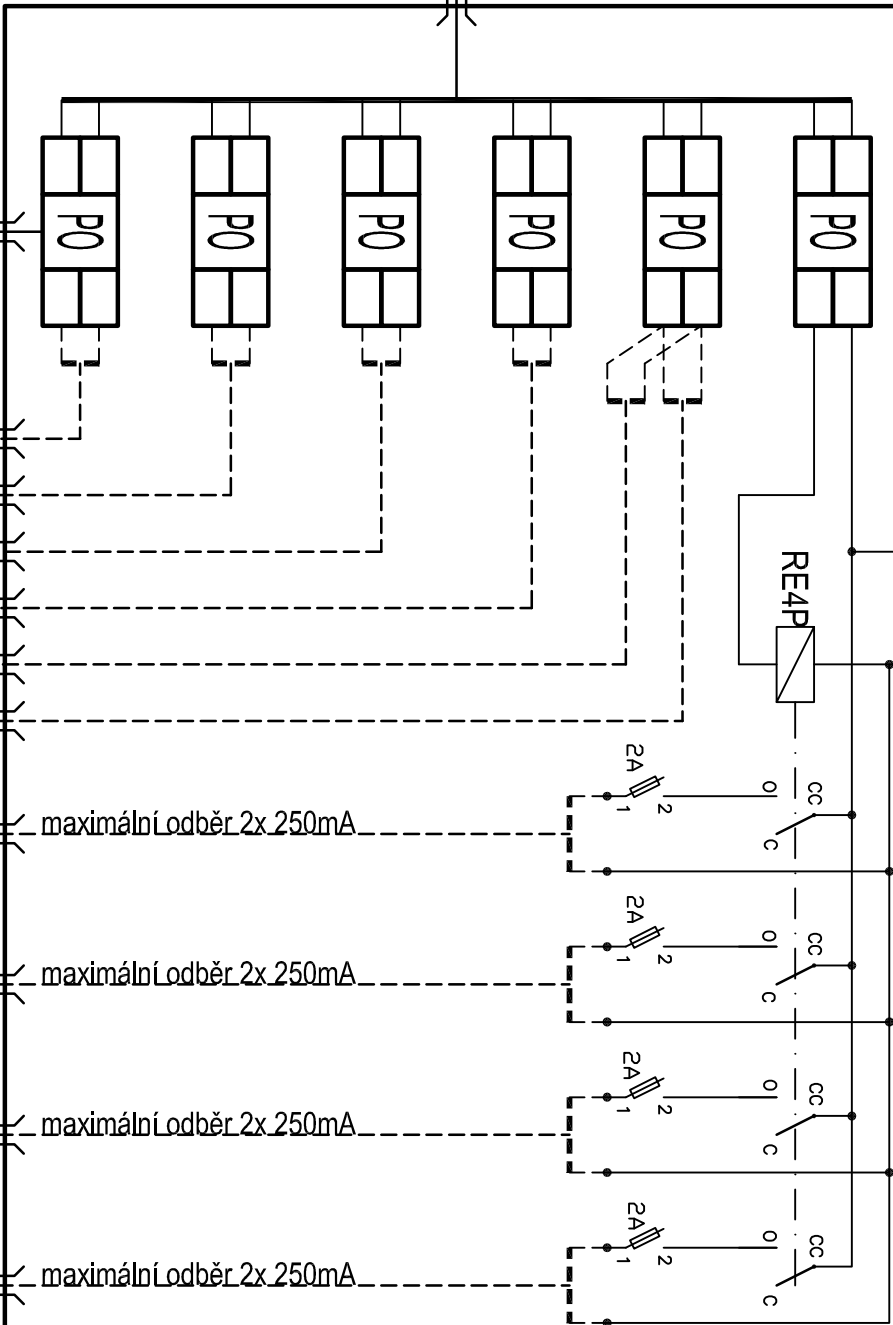

DO.NN.ROZVADĚČE V 2.NP.SQ001
DO.NN.ROZVADĚČE V 1.NP.SQ001
OVLÁDÁNÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU
DO.RPO.OVLÁDÁNÍ VZT
sírěna v SQ002
sírěny v SQ003 a SQ001

OVLÁDÁNÍ PŘÍDRŽNÝCH MAGNETŮ
dveře mezi SQ001 chodbou č.101 a
SQ 003 chodbou č.104


OVLÁDÁNÍ PŘÍDRŽNÝCH MAGNETŮ
v SQ001 dveře mezi chodbou č.109
a chodbou č.105

OVLÁDÁNÍ PŘÍDRŽNÝCH MAGNETŮ
v SQ001 dveře na chodbě č.204
od výtahů vlevo

OVLÁDÁNÍ PŘÍDRŽNÝCH MAGNETŮ
v SQ001 dveře na chodbě č.204
od výtahů vpravo

10x 2x1,5 v rámci EPS

LINIOVÉ SCHÉMA VENKOVNÍCH KABELŮ

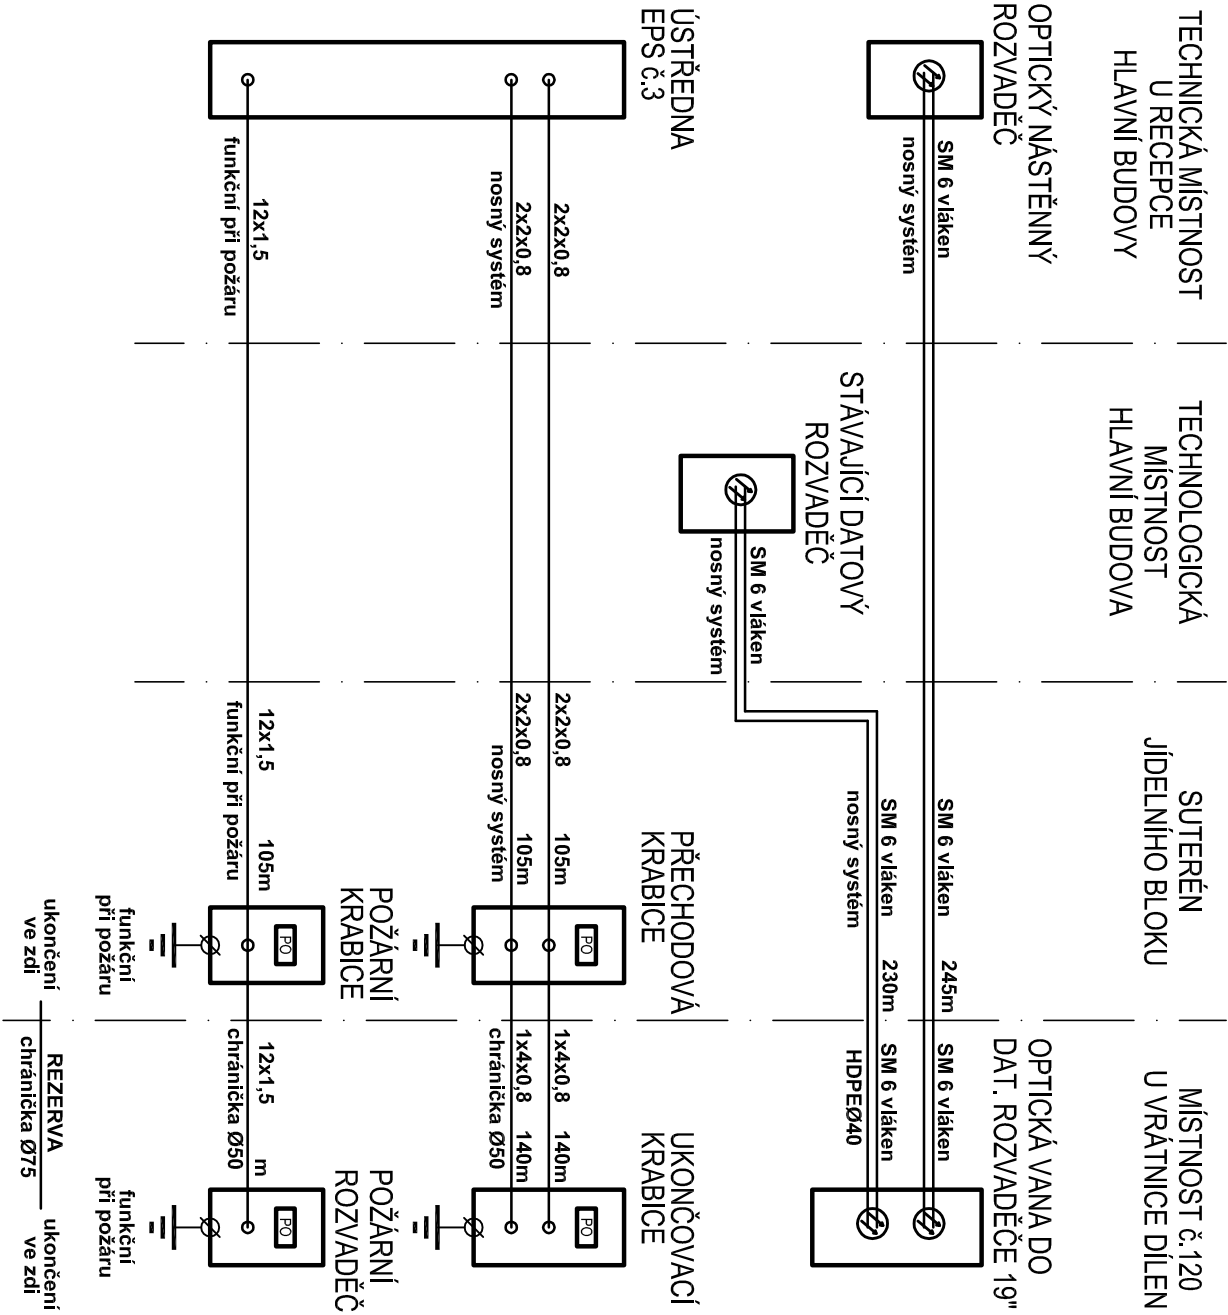

Změna							
Popis změny				Datum			
TENTO MATERIÁL JE DŮSLEDNĚM VLASTNICTVÍM PROJEKTU 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TALEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRÁŽÍ S TÍMTO TALEMSTVÍM NAKLÁDÁT A JEHO VYUŽÍTÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.							
Vypracoval:	Ing.J.Kancnýř	č. zakázky:	44 039	Měřtko:			
Přezkoumal:	Ing.Z.Kříštek	Stupeň:	DPS+DSP				
Schválil:	Ing.J.Kopelová	F A4:	2				
Datum :	06/2014	Kétováno v:	—				
Objednatel : Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67							
Stavba : Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt							
Část: Venkovní prostory							
Objekt : SO 010.5 Venkovní slaboproudá trasa							
Název:							
BLOKOVÉ A LINIOVÉ SCHÉMA							
Seznam příloh: PRO-SP-8711							
Č. výkresu: HPO-4-3-24701							
Rev. Poř.č. 6							

PROJEKT
2010

Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
REGISTERED QUALITY SYSTEM REGISTERED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM REGISTERED SAFETY SYSTEM