

TECHNICKÉ PODMÍNKY

ROZVODNÉ SOUSTAVY:

3 NPE AC 50Hz 230/400 V / TN-S

STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDE JE ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41ed.2
OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI STANOVENÝMI V ODDÍLECH "411-OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ
ODPOJENÍ OD ZDROJE" A SOUVISEJÍCÍMI NORMAMI PODLE ODKAZŮ V UVEDENÉ NORMĚ

OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) DLE ODSTAVCE 411.2

JE ZAJIŠTĚNA JEDNÍM Z OPATŘENÍ POPSANÝCH V PŘÍLOZE "A", PŘÍPADNĚ "B"

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA

- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ODSTAVCE 411.3.1
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ODSTAVCE 411.3.2
- DOPLŇKOVOU OCHRANOU DLE ODSTAVCE 411.3.3
- V SOUSTAVĚ TN-S S DODRŽENÍM PODMÍNEK DLE ODSTAVCE 411.4




VNĚJŠÍ VLVY:





VNĚJŠÍ VLVY JSOU SPECIFIKOVÁNY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51ed.3

UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE:

JSOU NAVRŽENY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed.2

1/2

Změna								
	Popis změny				Datum	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRÁŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.								
Vypracoval:	Ministrová	Č. zakázky:	44 039	Měřítka:	<div style="text-align: center;"> <h1>PROJEKT</h1> <h2>2010</h2> <p>Ruská 43, 70300 Ostrava Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728 E-mail: projekt2010@projekt2010.cz www.projekt2010.cz</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>REGISTERED QUALITY SYSTEM REGISTERED EMS REGISTERED OHS</p> </div>			
Přezkoumal:	Návrat	Stupeň:	DSP+DPS					
Schválil:	Ing.Kopelová	F A4:	2					
Datum :	09/2014	Kótováno v:	mm					
Objednatel : Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67 Stavba : Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt Objekt: SO 009– Silnoproudá elektroinstalace – část A Část: SO 001– Hlavní budova								
Název:					Seznam příloh: PRO-SP-8923			
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPOJENÍ, ČÁST A					Č. výkresu:		Rev.	Poř.č.
					HPO 4-4-7978			5.

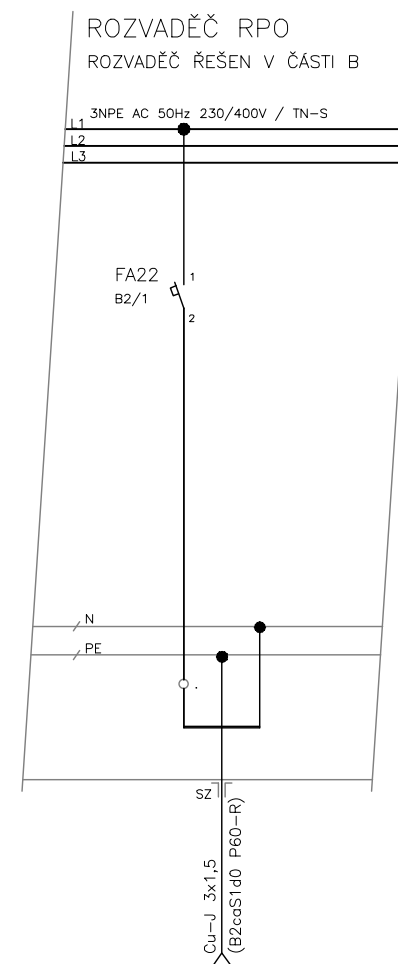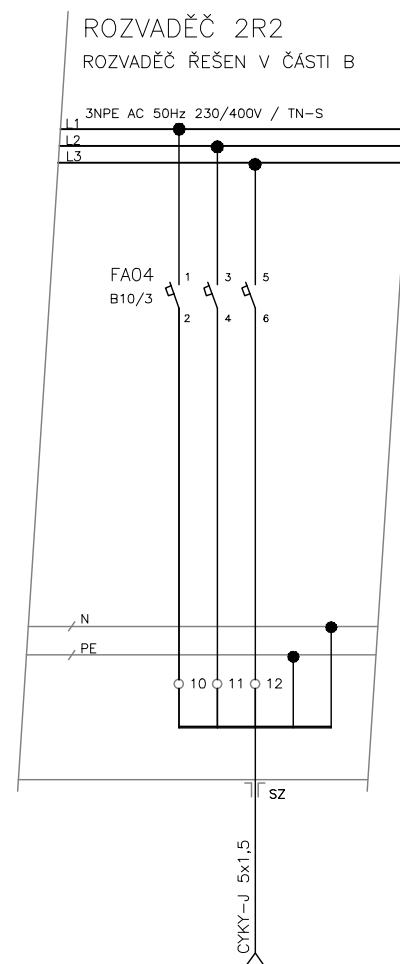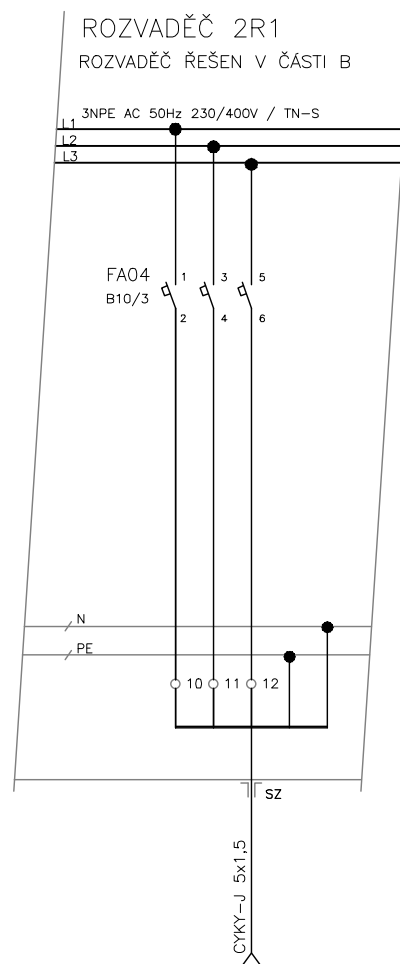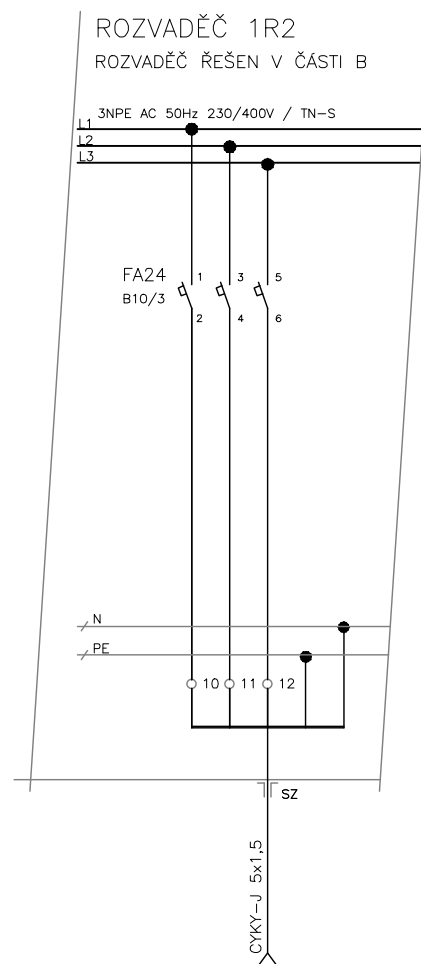

VÝVOD Č.	04	04	04	04	
VÝKON (kW)	6,13	6,13	6,13	0,01	
NÁZEV	ŘS JEDNOTKY E1.1–B	ŘS JEDNOTKY E1.2–B	ŘS JEDNOTKA E1.3–B	POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR	
UMÍSTĚNÍ	MÍSTNOST 122	MÍSTNOST 221	MÍSTNOST 220	MÍSTNOST 204	

	Datum	09/2014	OBJEDNATEL: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ		HUTNÍ PROJEKT	NÁZEV:	SEZNAM PŘÍLOH: PRO-SP-8923			
	Vypracoval	MINISTROVÁ	STAVBA: REVITALIZACE OBJEKTU č.p.205 CSS HRABYNĚ –PROJEKT			OSTRAVA a.s.	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPOJENÍ, ČÁST A	HPO 4 - 4 - 7978 r.0	poč.l.	2
	Kontroloval	NÁVRAT	OBJEKT: SO 009 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE						2	list
	Schválil	ING.KOPELCOVÁ								