



ŽADATEL

ArcDesign s.r.o.

NAŠE ZNAČKA

0100140512

VYŘIZUJE / LINKA

Oddělení Dokumentace

840 840 840

VYŘÍZENO DNE

04.03.2013

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

ÚP ČR KrP Pardubice ? výstavba budovy a školícího střediska

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100140512 ze dne 03.03.2013, která se týkala vyjádření o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍŤ

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 04.03.2013 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasilací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28


SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100140512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

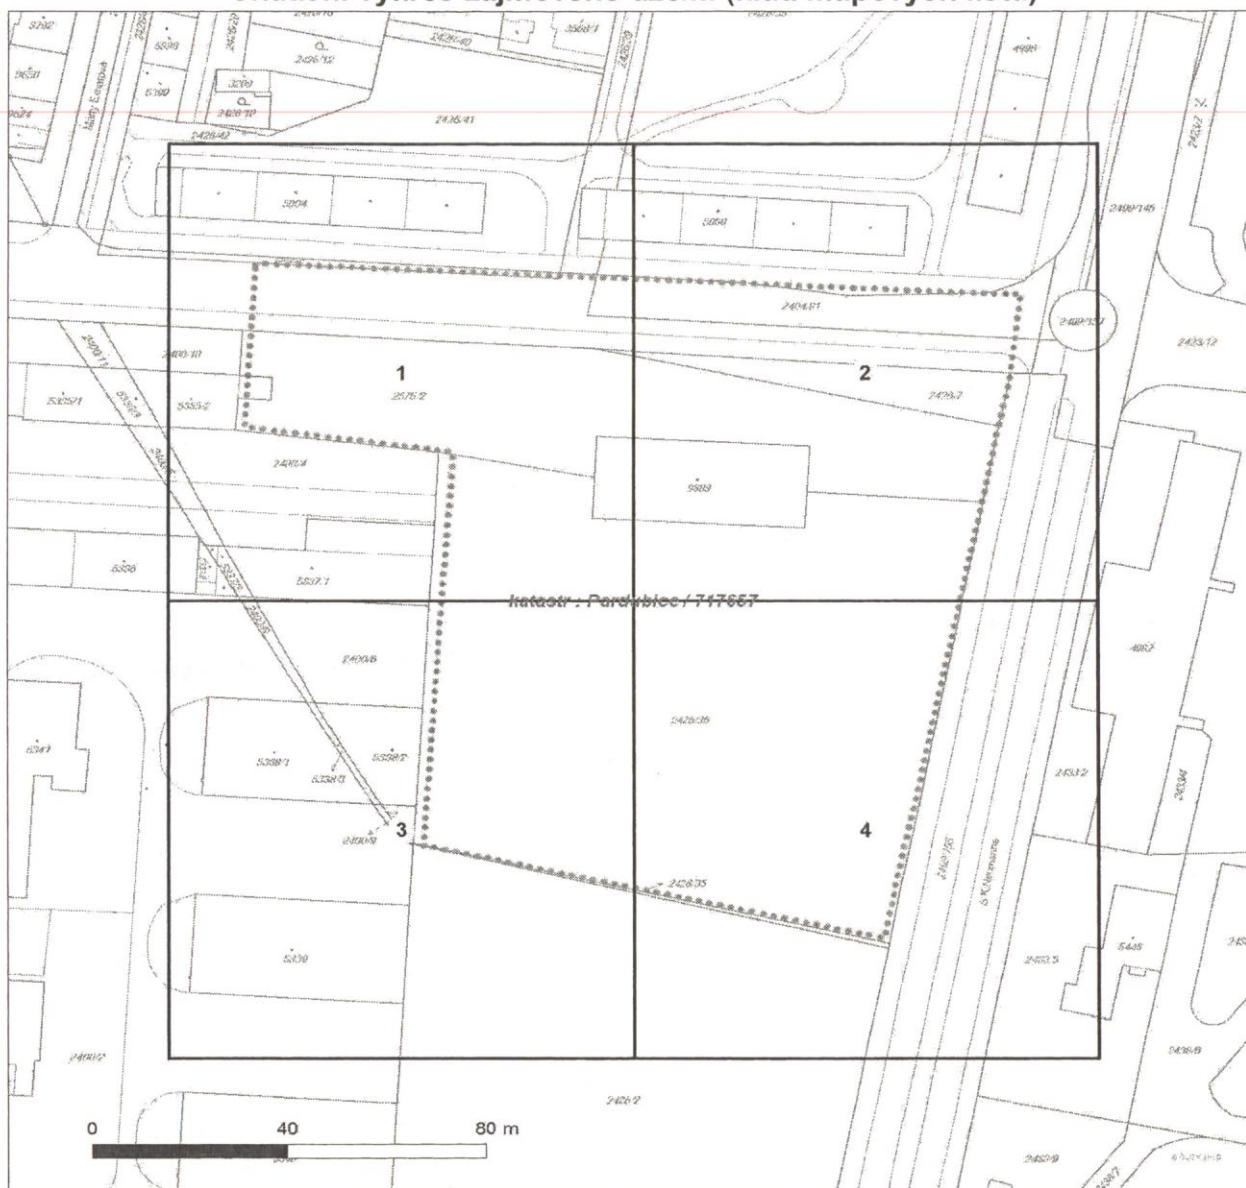


LEGENDA			
	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		




Platí pouze s vyjádřením číslo 0100140512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

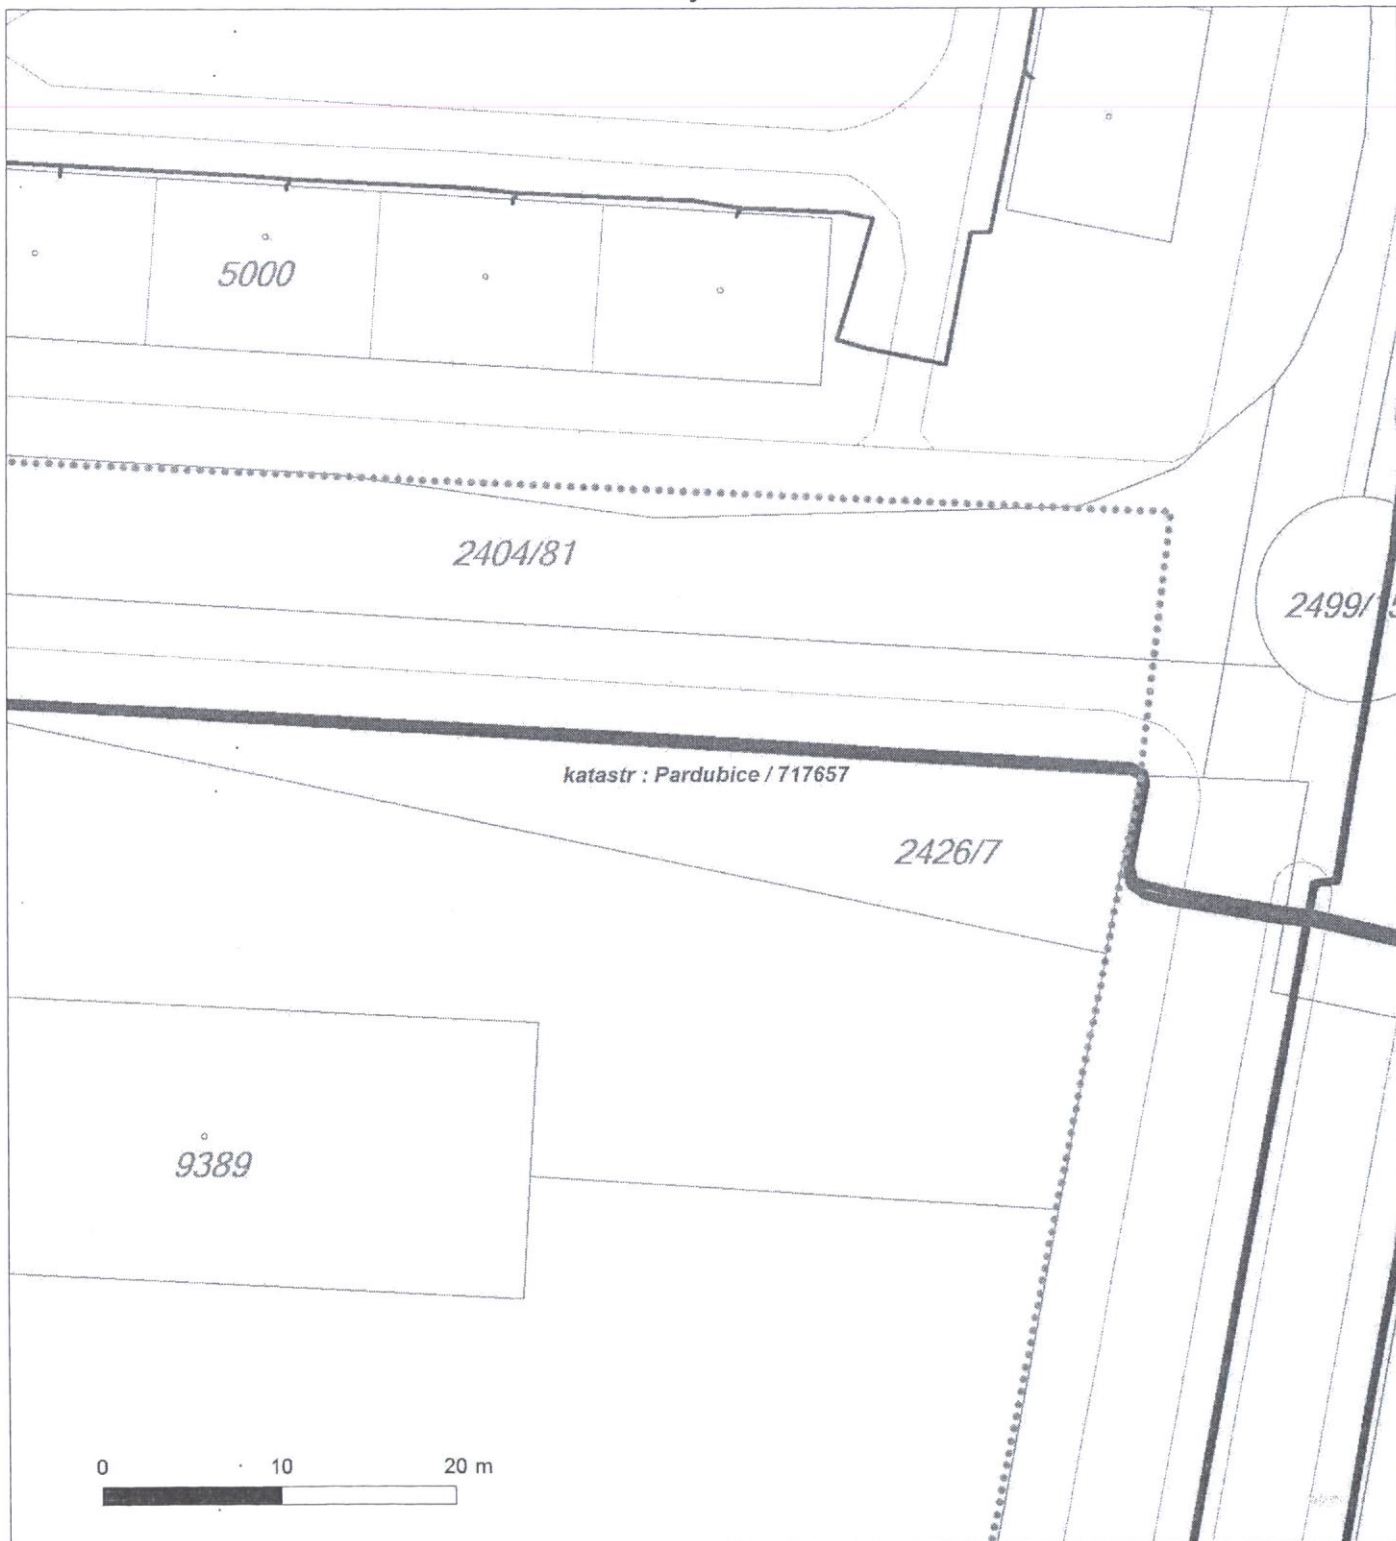



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100140512.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4





PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



Úřad práce České republiky
Karlovo náměstí 1359 /1
128 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

22.03.2013

NAŠE ZNAČKA

1052654764

VYŘIZUJE / LINKA

Zdeněk Jirout / 462 112 164

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Pardubice / 16.04.2013

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro účel územního řízení na akci: **Úřad práce České republiky – výstavba budovy a školícího střediska, par. č. 9389, 2575/2, 2426/36 a 246/7 v k. ú. Pardubice.**

S projektovou dokumentací souhlasíme, požadujeme:

- 1) Stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma zařízení distribuční soustavy, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. Žádost k dispozici na webové adrese: <http://www.cezdistribuce.cz/cs/formulare/cinnosti-v-ochrannych-pasmech.html>
- 2) Nesmí být prováděny veškeré pozemní práce, při kterých by došlo ke změně hloubky uložení stávajících podzemních vedení.
- 3) Pokud v prostoru, kde se nachází podzemní vedení, dojde ke snížení nebo zvýšení nivelety terénu, požadujeme zajistit přeložku vedení za účelem zajištění dostatečného krytí podzemních vedení (dle ČSN 73 6005).
- 4) V místě nových zpevněných ploch a komunikací provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (uložit do kabelových chrániček), při dodržení nejmenšího dovoleného krytí dle ČSN 73 6005.
- 5) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 6) Oplocení (pokud bude realizováno) požadujeme provést tak, aby ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy (podzemní vedení, jističí pilíře, jističí skříně, sloupy, transformační stanice) byl zajištěn volný přístup pracovníků spol. ČEZ, včetně příjezdu vozidel (za účelem možnosti údržby a oprav energetického zařízení).

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035

tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 371 102 008

e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |


bank. spoj.: KB Praha 35-544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

- 7) Pro určení tech. řešení připojení objektu na el. energii podejte žádost o připojení, která je k dispozici na webové adrese: <http://www.cezdistribuce.cz/cs/uvod.html>

S pozdravem

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Ježek'.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region



ArcDesing, s. r. o.
V Zátíší 810/1
709 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
17.05.2013

NAŠE ZNAČKA
1054035340

VYŘIZUJE / LINKA
Zdeněk Jirout / 462112164

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Pardubice / 31.05.2013

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s.

Pro stavbu: **Stavba budovy a školícího střediska ÚP ČR Pardubice, včetně přípojek a sjezdu, v rámci pozemků par. č. 2426/36, 2426/1, 2404/79 a 2575/2, k. ú. Pardubice.**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek, který se týká žádosti o vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s.

Ochranné pásmo:

- podzemních vedení 1 kV - do 35 kV

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302 a CSN EN 50423-1.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu distribuční soustavy souhlasíme za těchto podmínek (zajistí stavebník):

- 1) Budovy nebudou umístěny blíže než 1,0 m od podzemního vedení (tzn. umístit mimo ochranné pásmo).**
- 2) V prostoru ochranného pásma podzemních vedení nesmí být prováděny veškeré činnosti, při kterých by došlo ke změně nivelety stávajícího terénu (nesmí dojít ke změně hloubky uložení stávajících podzemních vedení).**
- 3) V místě nových zpevněných ploch a komunikací provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (uložit do kabelových chrániček), při dodržení nejmenšího dovoleného krytí dle ČSN 73 6005.**
- 4) V případě, že bude potřeba provést dílčí změnu trasy nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, nebo dojde (v prostoru kde se nachází energetické zařízení) ke snížení nebo zvýšení nivelety terénu, tak požadujeme zajistit přeložku energetického zařízení za účelem zajištění dostatečného krytí podzemních vedení.**
- 5) Nad trasou podzemního vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.**

ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribece.cz, www.cezdistribece.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28

6) Dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech, viz příloha

Po dobu provádění činnosti i po jejím končení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k zařízení distribuční soustavy (sloupy, transformační stanice, jistící piliře, jistící skříně) pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Příloha
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech



ŽADATEL

ArcDesign s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200091616

VYŘIZUJE / LINKA
Oddělení Poskytování sítí

VYŘÍZENO DNE
05.03.2013

Pro: **Územní řízení**

Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

ÚP ČR KrP Pardubice ? výstavba budovy a školicího střediska

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala vyjádření k existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto vyjádřením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 05.03.2013.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území



SKUPINA ČEZ — GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2012

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zaslací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140
53

SKUPINA ČEZ