



HZSUX003BL8M



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Děčín
Provaznická 1394/10
405 02 Děčín

VALBEK, s.r.o.
Iveta Sochorová
Děčínská 717/21
400 03 Ústí nad Labem



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
18.4.2014

Č.J./Č.E.
HSUL- 2754-2/DC-2014
HSUL-726/DC-PREV-SP-FA-2014

VYŘIZUJE/KONTAKT
por. Bc. Jitka Fantová
tel. 950 435 233, 950 435 111
jitka.fantova@ulk.izscr.cz

DĚČÍN
16.05.2014

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany

Název stavby: ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce objektu
Místo stavby: Děčín I, U Plovárny 1190/14
Stavebník: Česká republika – Úřad práce České republiky
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 28
Druh dokumentace: ke stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení stavby projektovou dokumentaci předloženou dne 18.4.2014. K výše uvedené dokumentaci vydává

nesouhlasné závazné stanovisko

zejména z důvodů:


1. dělení objektu do požárních úseků není provedeno podle požadavků ČSN 73 0802 čl. 5.3. (např. ústředna EPS, serverovna IT a WC ženy)
2. počet osob v objektu není stanoven v souladu s ČSN 73 0818 (např. není zřejmý způsob stanovení obsazení jednotlivých prostorů osobami, nejsou započítány osoby čekající na vyřízení u jednotlivých přepážek úřadu apod.)
3. předložené výkresy požární bezpečnosti nejsou zpracovány podle podmínek ČSN 01 3495 (zejména chybí zakreslení požárních klappek, chráněného vzduchotechnického potrubí apod.)
4. nouzového osvětlení není navrženo podle ČSN EN 1838 (požadavky na rozmístění a instalaci osvětlovací soustavy nouzového osvětlení)



HZSUX003BL8M

5. nejsou posouzeny elektrické rozvaděče sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (EPS, nouzové osvětlení aj.)
6. rozdílné značení požárních úseků v jednotlivých částech požárně bezpečnostního řešení (např. u chráněných únikových cest).

Poznámka: Podle ustanovení § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponecháváme trvale ve své dokumentaci.

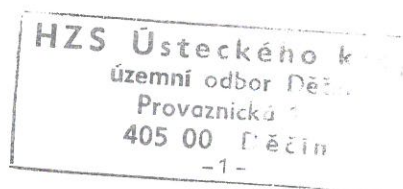


plk. Ing. Jaroslav Vaněk
rada

ředitel územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje

Přílohy

Projektová dokumentace

Rozdělovník

Bez dalších příjemců