


BLOKOVÉ SCHÉMA OVLÁDÁNÍ Z EPS

m.č. 120 U VRÁTNIČE

POŽÁRNÍ ROZVADĚČ

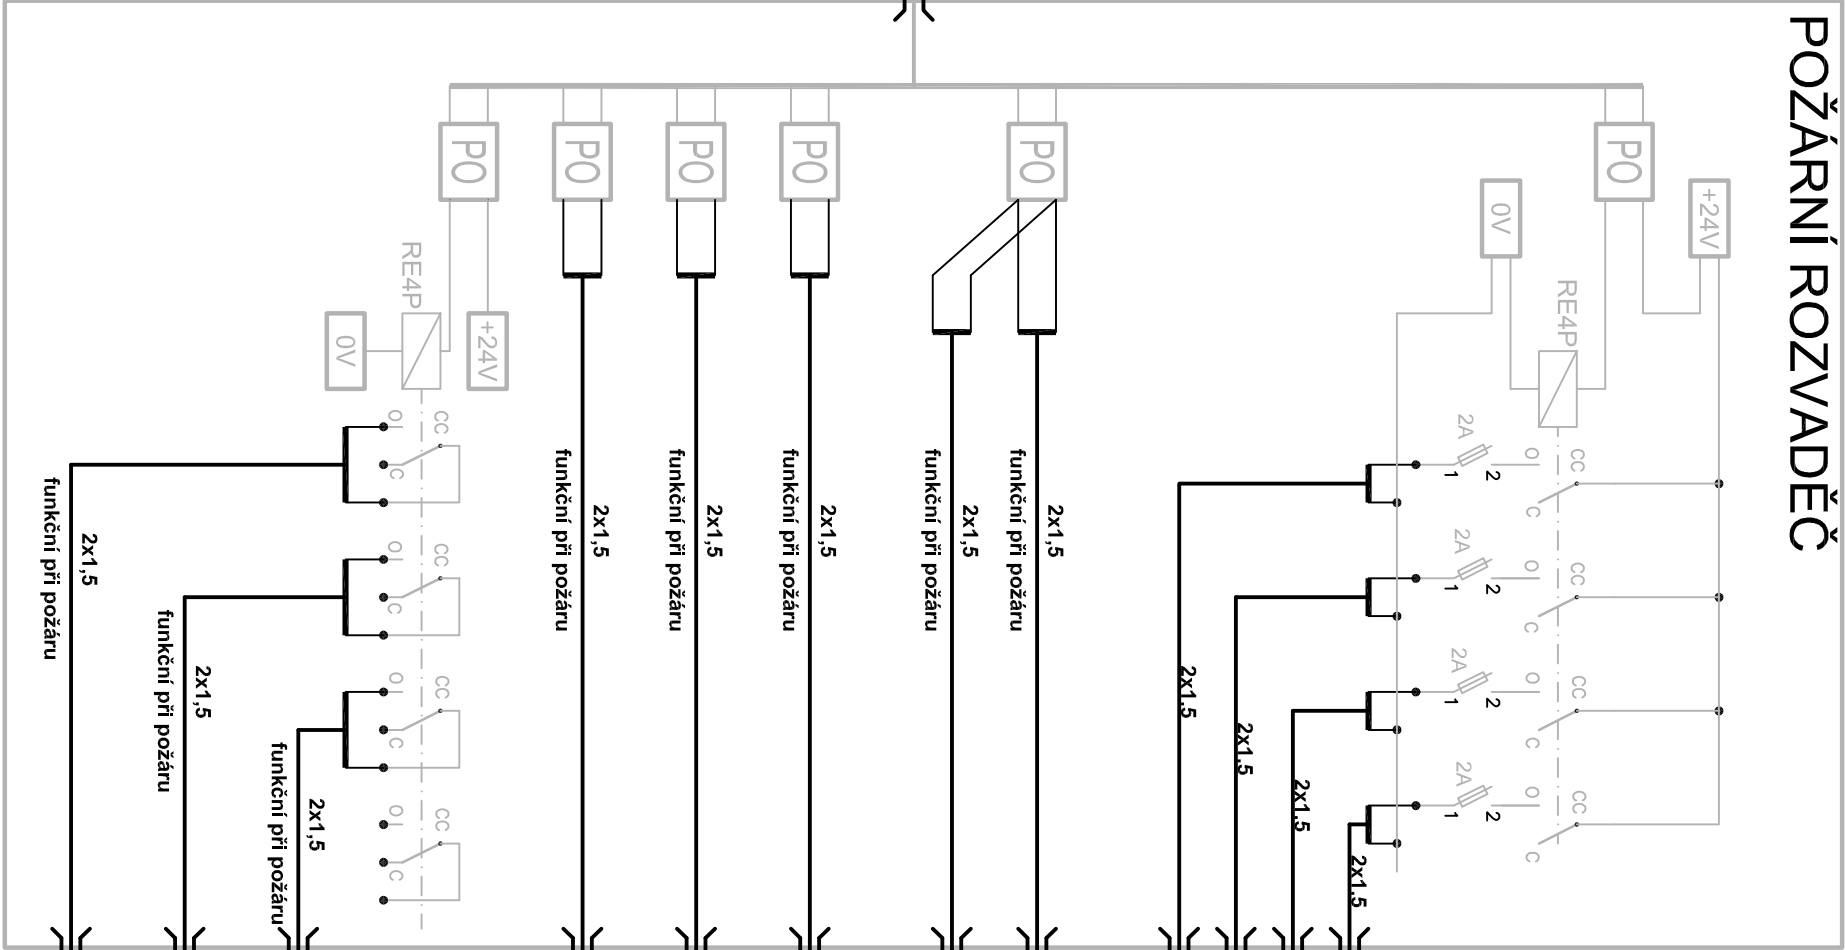

- LEGENDA
- SÍRENA AKUSTICKÉ SIGNALIZACE 24V DC, 16mA
 - PŘÍDRŽNÝ MAGNET DVEŘÍ 24V DC, 90mA (max.250mA)
 - ROZPÍNAČÍ TLAČÍTKO PRO VYPNUTÍ MAGNETŮ DVEŘÍ
 - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

POZNÁMKA: požární rozvaděč bude dodán v rámci
SO 010.5 "Venkovní slaboproudá trasa"

Změna							
Popis změny				Datum			
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASÍ A STANOVENÍ PODMINEK TAKOVÉHO UŽITÍ.							
Vypracoval:	Ing.J.Kancanýř	Č. zakázky:	44 039	Měřtko:			
Přezkoumal:	Ing.Z.Křístek	Stupeň:	DPS+DSP				
Schválil:	Ing.J.Kopelová	F A4:	2				
Datum :	06/2014	Kótováno v:	–				
Objednatel : Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67				<div>Ruská 43, 70300 Ostrava</div> <div>Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728</div> <div>E-mail: projekt2010@projekt2010.cz</div> <div>www.projekt2010.cz</div> <div>PROJEKT 2010</div>			
Stavba : Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt							
Část: Venkovní prostory							
Objekt : SO 010.5 Venkovní slaboproudá trasa							
Název: BLOKOVÉ SCHÉMA OVLÁDÁNÍ				Seznam příloh: PRO-SP-8645			
				Č. výkresu: HPO-4-3-24704		Rev. Poř.č. 11	