


PŮDORYS 1.NP

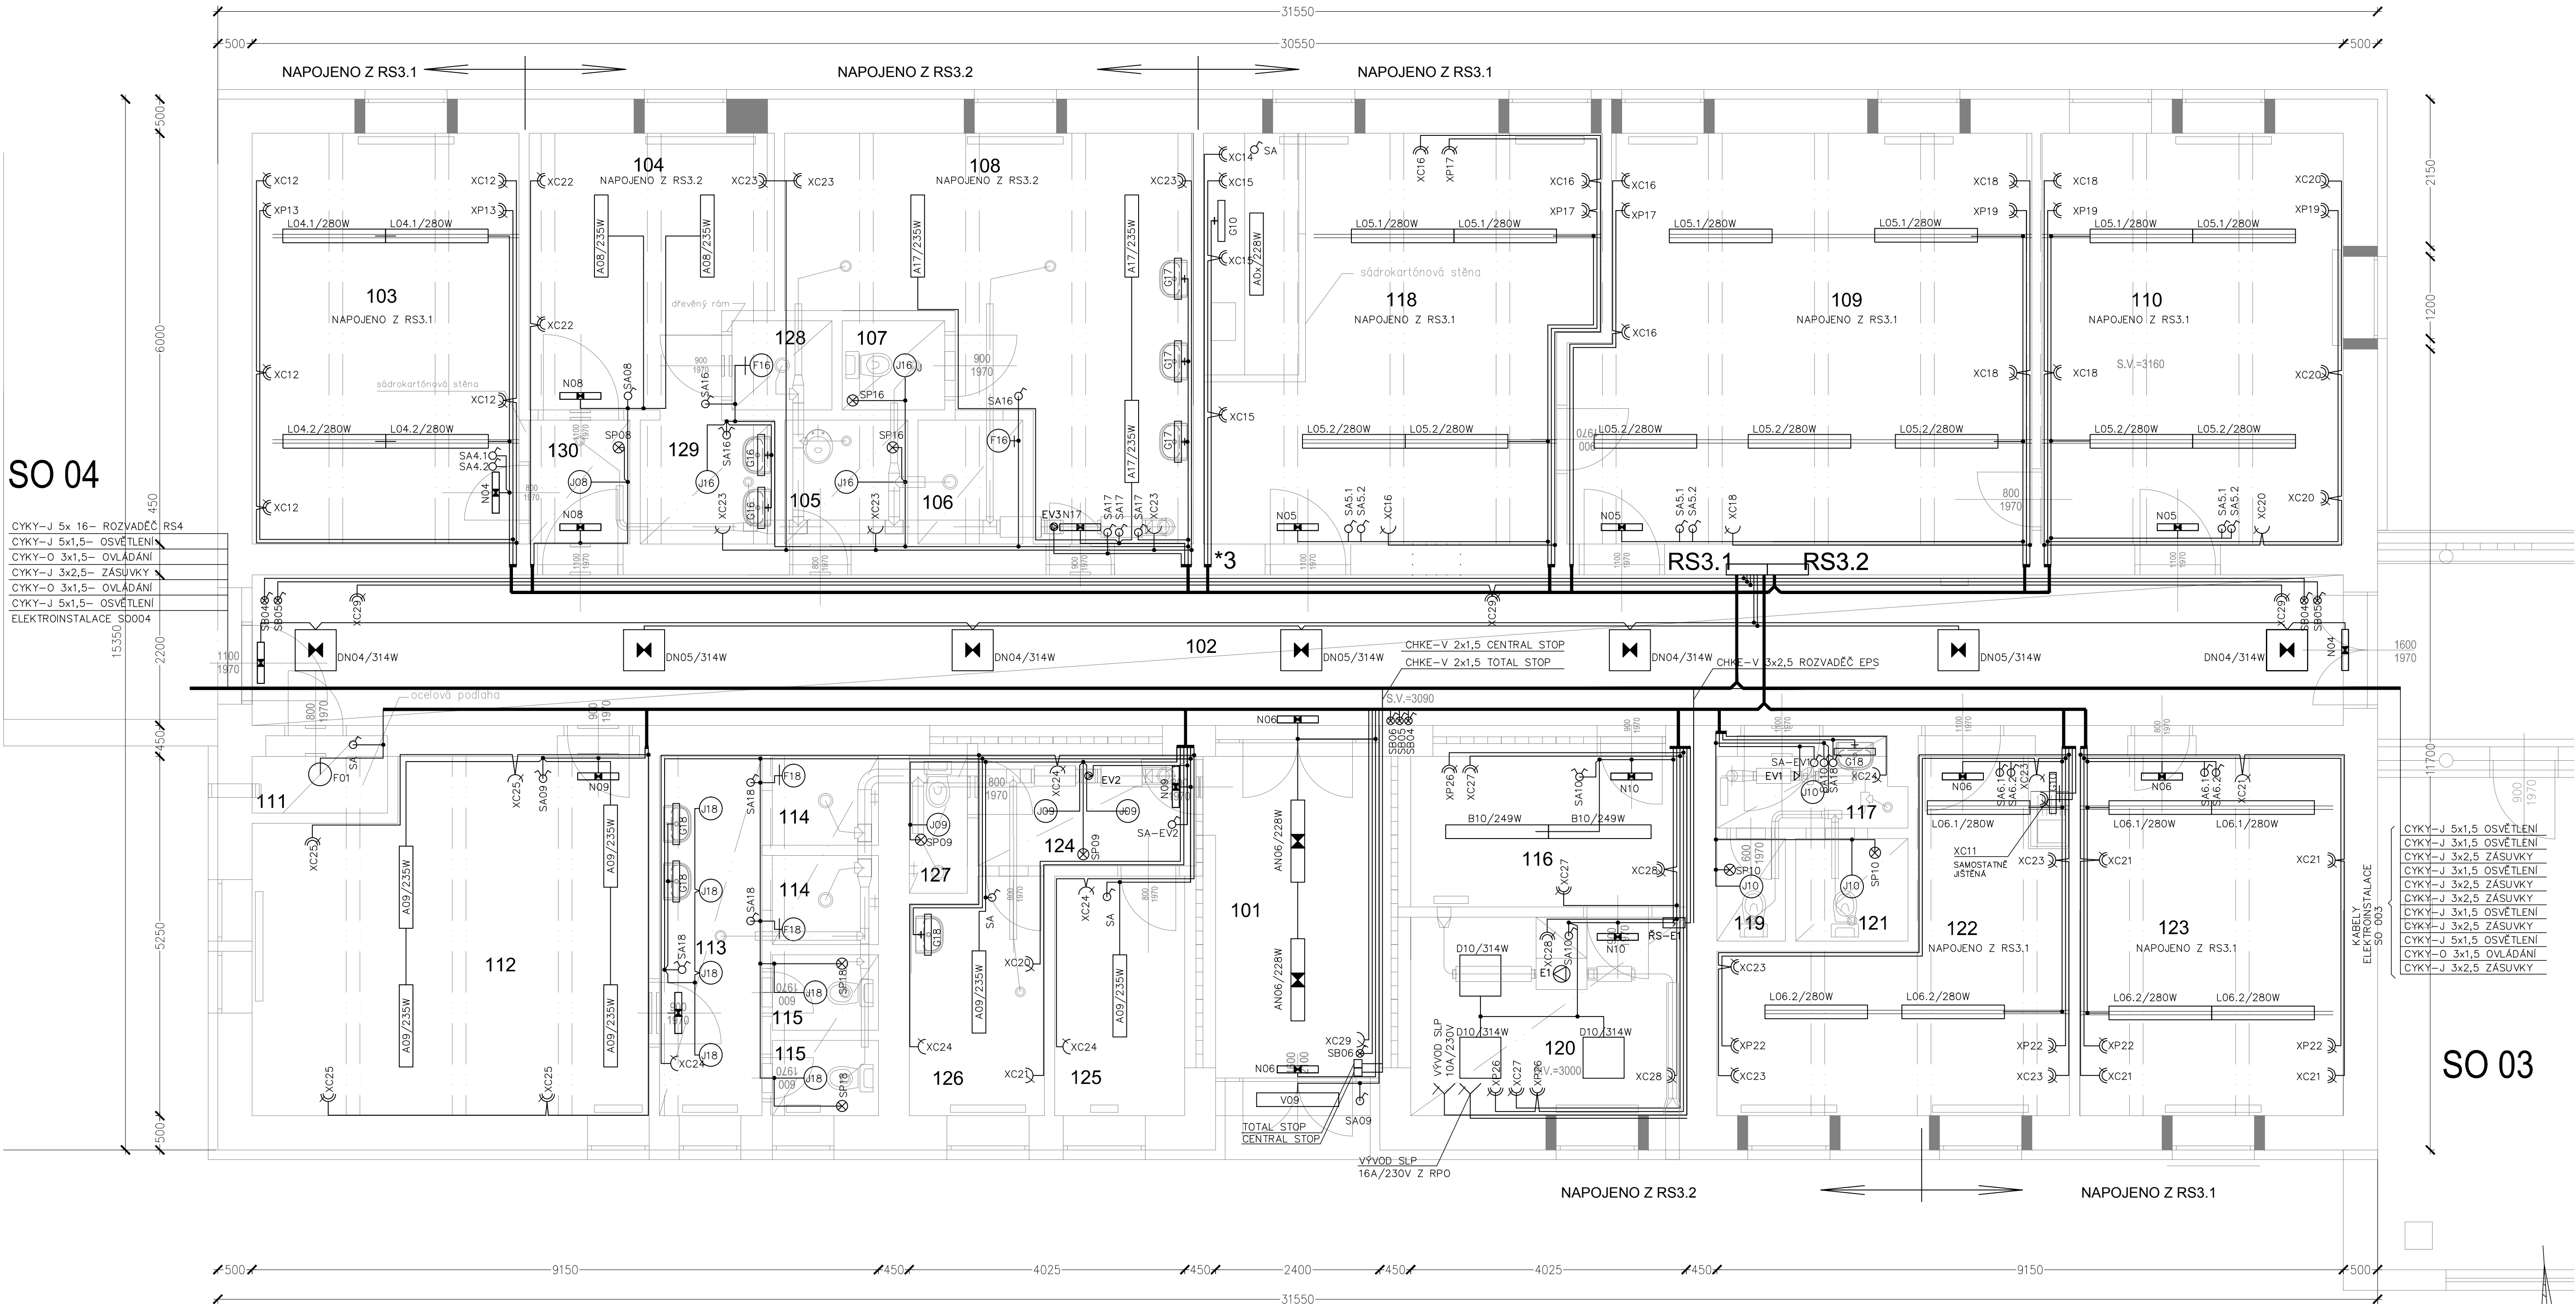

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | PODLAHA - SKLADBA | ÚPRAVA STĚN | OSVĚTLENÍ |
|------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 101 | záběří | 11,6500 | keramická dlažba | malba | 100lx |
| 102 | chodba | 67,2000 | keramická dlažba | malba | 100lx |
| 103 | kancelář | 23,40 | PVC na keramické dlažbě | malba | 500lx |
| 104 | sklad | 13,50 | PVC na keramické dlažbě | malba | 200lx |
| 105 | úklidová komora | 3,50 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 100lx |
| 106 | sprcha | 2,80 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 100lx |
| 107 | WC | 1,95 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 200lx |
| 108 | umývárna | 25,35 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 200lx |
| 109 | kancelář | 38,75 | koberec | malba | 500lx |
| 110 | kancelář | 26,50 | koberec | malba | 500lx |
| 111 | místnost ÚT | 2,17 | ocelová podlaha | malba | 100lx |
| 112 | šatna | 28,40 | keramická dlažba | malba | 200lx |
| 113 | předstř WC | 7,90 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 100lx |
| 114 | sprcha | 4,30 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 100lx |
| 115 | WC | 3,85 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 200lx |
| 116 | vrátnice | 8,85 | PVC | malba | 300lx |
| 117 | předstř | 3,45 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 100lx |
| 118 | kancelář | 32,85 | koberec | malba | 500lx |
| 119 | WC | 1,50 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 200lx |
| 120 | místnost k vrátnici | 11,70 | PVC | malba | 200lx |

| | | | | | |
|-----|---------------|-------|------------------|-------------------------------|-------|
| 121 | WC | 2,50 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 200lx |
| 122 | kancelář | 19,10 | koberec | malba | 500lx |
| 123 | kancelář | 20,30 | koberec | malba | 500lx |
| 124 | předstř | 5,10 | PVC | malba | 100lx |
| 125 | sklad | 6,65 | keramická dlažba | malba | 200lx |
| 126 | sklad+práděna | 6,45 | PVC | malba | 200lx |
| 127 | WC+sprcha | 1,70 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 200lx |
| 128 | sprcha | 1,90 | keramická dlažba | malba+keramický obklad v=1500 | 100lx |
| 129 | umývárna | 3,55 | keramická dlažba | malba | 200lx |
| 130 | předstř | 3,00 | keramická dlažba | malba | 100lx |

LEGENDA

- A/235 SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ SE ZDROJÍ T16 2x28W, HF
KRYTÍ IP44, ČÍRÝ PRISMATICKÝ KRYT 1220x217x90mm
- AN/235 SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ SE ZDROJÍ T16 2x28W, HF
KRYTÍ IP44, ČÍRÝ PRISMATICKÝ KRYT 1220x217x90mm
NOUZOVÝ MODUL, DOBA ZÁLOHOVÁNÍ 1 HODINA, AUTOTEST
- B/249 SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ DEKORATIVNÍ SE ZDROJÍ T16 2x49W,
EP, KRYTÍ IP44, HLINIKOVÉ TĚLESO VÝŠKY 43mm, MATNÁ MŘÍŽKA
- L/280W SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PRO LIŠTOVÝ ROZVOD SE ZDROJÍ 2x80W,
MATNÁ MŘÍŽKA, VČETNÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- DN/314 SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ DEKORATIVNÍ SE ZDROJÍ T16 2x28W, EP
KRYTÍ IP44, HLINIKOVÉ TĚLESO VÝŠKY 43mm, OPALOVÝ DIFUZOR
NOUZOVÝ MODUL, DOBA ZÁLOHOVÁNÍ MINIMÁLNĚ 1 HODINA
- V/228 SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PRŮMYŠLOVÉ PŘÍSAZENÉ SE ZDROJÍ 2x28W, EP
KRYTÍ IP65, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT
- F/17 SVÍTLIDLO KRUHOVÉ PŘÍSAZENÉ S LED ZDROJÍ 17W, KRYTÍ IP 65
OPALOVÝ KRYT
- G/14 SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNNÉ SE ZDROJEM 1x14W, S DVOJITOU IZOLACÍ
KRYTÍ IP44, OPALOVÝ KRYT, VČETNÉ VYPÍNAČE, NAD UMÝVADLO
- N01/8 SVÍTLIDLO NOUZOVÉ PŘÍSAZENÉ 8W S AUTONOMNÍM ZDROJEM, KRYTÍ IP20
DOBA ZÁLOHOVÁNÍ MINIMÁLNĚ 1 HODINA, SOUČÁSTÍ SVÍTLIDLA JE PIKTOGRAM
OZNAČENÍ ÚNIKU
- XC ZÁSUVKA DOMOVNÍ 16A, 230V ZAPUŠTĚNÁ, BARVA BÍLÁ
- XC ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ 32A, 400V
- SB SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ TLAČÍTKOVÝ 10A, 250V ZAPUŠTĚNÝ, BARVA BÍLÁ
- SA SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A, 250V ZAPUŠTĚNÝ, BARVA BÍLÁ
- SA SPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A, 250V ZAPUŠTĚNÝ, BARVA BÍLÁ

TECHNICKÉ PODMÍNKY

ROZVODNÉ SOUSTAVY:
3 NPE AC 50Hz 230 V / TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDE JE ŘEŠENA V SOULADU
S ČSN 33 2000-4-41ed.2 OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI STANOVĚNÝMI V ODDÍLECH
"411-OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE"
A SOUVEŠEDNÍMI NÁSTAVAMI PODLE ODKAZŮ V UVEDENÉ NORMĚ
OCHRANA ZÁKLADNÍ (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ČÁSTÍ) DLE ODSTAVCE
411.2 JE ZAJIŠTĚNA JEDNÍM Z OPATŘENÍ POPSANÝCH V PŘÍLOZE "A", PŘÍPADNĚ "B"
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA
— OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ODSTAVCE 411.3.1
— AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ODSTAVCE 411.3.2
— DOPĹRKOVOU OCHRANOU DLE ODSTAVCE 411.3.3
— V SOUSTAVĚ TN-S S DODRŽENÍM PODMÍNEK DLE ODSTAVCE 411.4

VNĚJŠÍ VLIVY
VNĚJŠÍ VLIVY JSOU SPECIFIKOVÁNY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51ed.3
UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE:
JSOU NAVRŽENY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed.2

UMĚLE OSVĚTLENÍ
JE NAVRŽENO V SOULADU S ČSN EN 12464-1
INTENZITA OSVĚTLENÍ JE UVEDENA V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
NAVŘENO V SOULADU S ČSN EN 1838 JAKO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
ÚNIKOVÝCH CEST S INTENZITOU 1lx

POZNÁMKY

ELEKTROINSTALACE V SO02-ADMINISTRATIVA A ŠATNY JE NÁPOJENA Z JIŠTĚNÝCH VÝVODŮ
ROZVADĚČŮ OSVĚTLENÍ RS3.1 (SPOLEČNÉ PROSTORY) A RS3.2 (KANCELÁŘE). ROZVADĚČE RS
JSOU NÁPOJENY Z MĚŘENÝCH VÝVODŮ ROZVADĚČE HR. KABELY BUDOU VEDENY Z ROZVADĚČŮ
V CHRÁNKÁCH DO PODHLAVÍ A Z PODHLAVÍ PROSTUPEM DO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ.
V MÍSTNOSTECH JSOU KABELY KE SPOTŘEBÍČŮM VEDENY POD OMITKOU.

| | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------|------------|------------|
| Změna | | | | | |
| Popis změny | | | Datum | Vypracoval | Přezkoumal |
| TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍ VLASTNOSTÍ PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PŮLEHA OBCHODNÍM TAJEMSTVÍM. VŠAKNÍK SI VYHRÁŽÍ S TÍMTO TAJEMSTVÍM NÁKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PŘESNÉMU SOUHLÁSÍ A STANOVĚNÍM PODMÍNEK TAVOVÉHO UŽITÍ. | | | | | |
| Vypracoval: Ministravá | Č. zakázky: 44 039 | Měřítka: | | | |
| Přezkoumal: Návrat | Stupeň: DSP+DPS | 1:50 | | | |
| Schválil: Ing.Kopelová | F A4: | 8 | | | |
| Datum: 11/2014 | Kótováno v: | mm | | | |
| Objednatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně Hrabyně 3, č.p. 202, okres Opava, 747 67 | | | | | |
| Stavba: Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt | | | | | |
| Objekt: SO 009– Silnoproudá elektroinstalace | | | | | |
| Část: SO 002– Administrativa a šatny | | | | | |
| Název: SO 002 - ELEKTROINSTALACE | | | | | |
| Seznam příloh: PRO-SP-8649 | | | | | |
| Č. výkresu: HPO 4-1-24230 | | | | | |
| Rev. Poř.č. 22. | | | | | |